



Oznaczenia obwodów				
Opis	Zasilanie z budynku hali	Kontrola obecności napięcia	Sterowanie oświetleniem	Zasilanie oświetlenia boiska
Moc [kW]				0,5
Typ kabla	YAKY 4x25mm <sup>2</sup>		Dy 1.5mm <sup>2</sup>	YAKY 4x25mm <sup>2</sup>

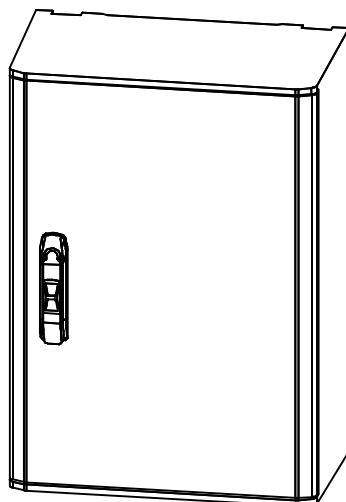

Układ Sieci: TN-S

Ochrona od porażeń:  
SZYBKE WYŁĄCZENIE

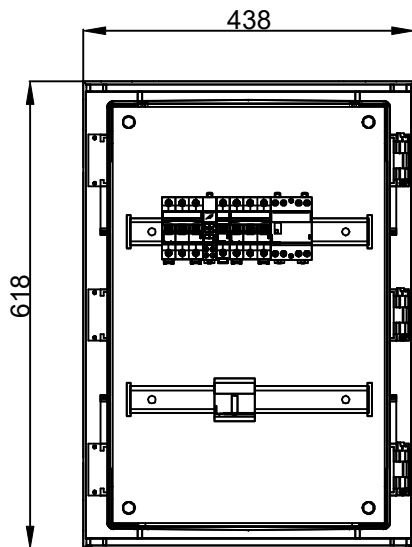

Inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-TECHNICZNEGO, BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ, PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

Adres inwestycji: Działka nr ewid.: **1265**  
obręb: 0001 Skaryszew  
jednostka ewidencyjna 142510\_4

Inwestor: Gmina Skaryszew  
ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

Branża: ELEKTRYCZNA

Nazwa rysunku: **Schemat zasadniczy oraz widok szafki sterującej oświetleniem boiska**

Projektant: **mgr inż. Tomasz Knapik**  
MAP/0052/POOE/13  
Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Podpis:

Skala:  
**1:100**

Opracował: **mgr inż. Grzegorz Latocha**

Podpis:

Data:  
**07.2020**

Nr rys.:  
**E-8**