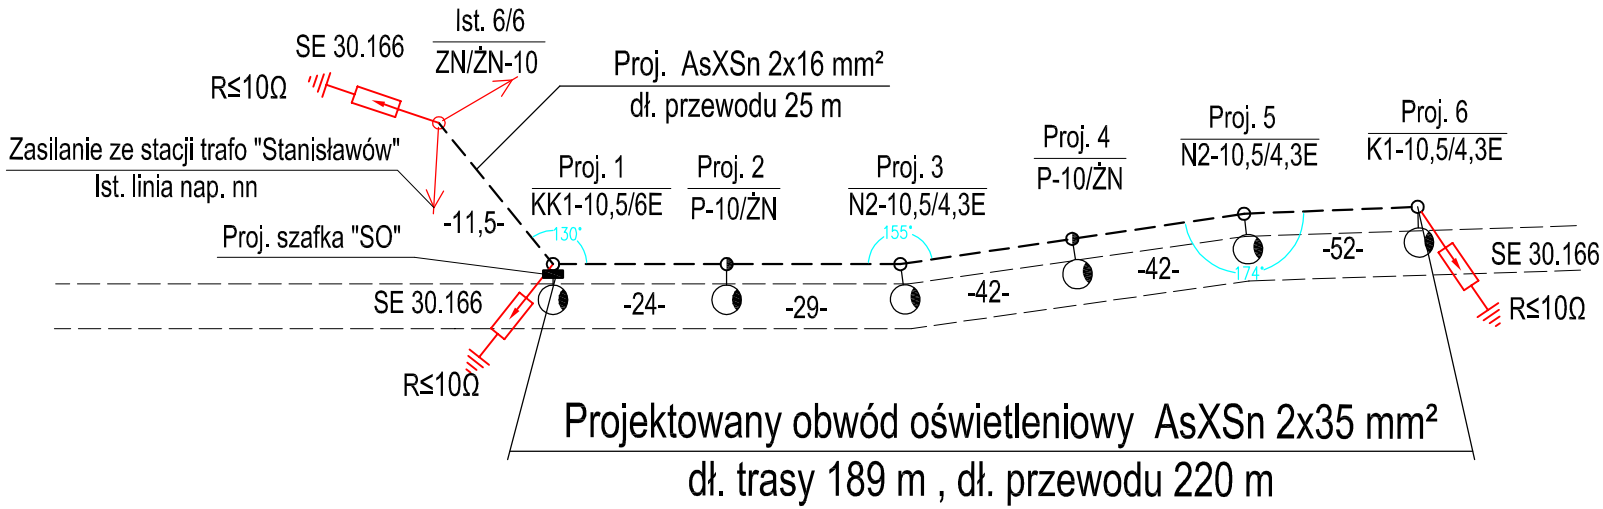

1. Układ sieci zasilającej w układzie TN-C
2. Zasilanie ze stacji trafo "Stanisławów"
3. Zastosować oprawy IP66 ze źródłem światła 24 LED o mocy 50 W , kl. ochr. II
4. Wysięgniki o wysięgu 1,0 m i kącie nachylenia 10°

Jednostka projektowa:	PRACOWNIA PROJEKTOWA ***Andrzej Pawlikowski*** 26-600 RADOM ul. Zbrowskiego 29 m. 16		stadium: **PB**
Inwestor:	GMINA SKARYSZEW 26-640 SKARYSZEW ul. Słowackiego 6		skala:
Obiekt:	Oświetlenie drogowe w m-ci Chomentów Puszcz -Zapłocie		
Projektował:	inż. Andrzej Pawlikowski	upr.nr GP-III-7342/75/91	
Sprawdził:	mgr. inż. Paweł Ryś	upr.nr MAZ/0212/PBE/18	
Tytuł rysunku:	SCHEMAT ZASILANIA	data: 03.2019r	nr rys.: 2