


INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT PRZYZIEMIA

SKALA 1 ;100

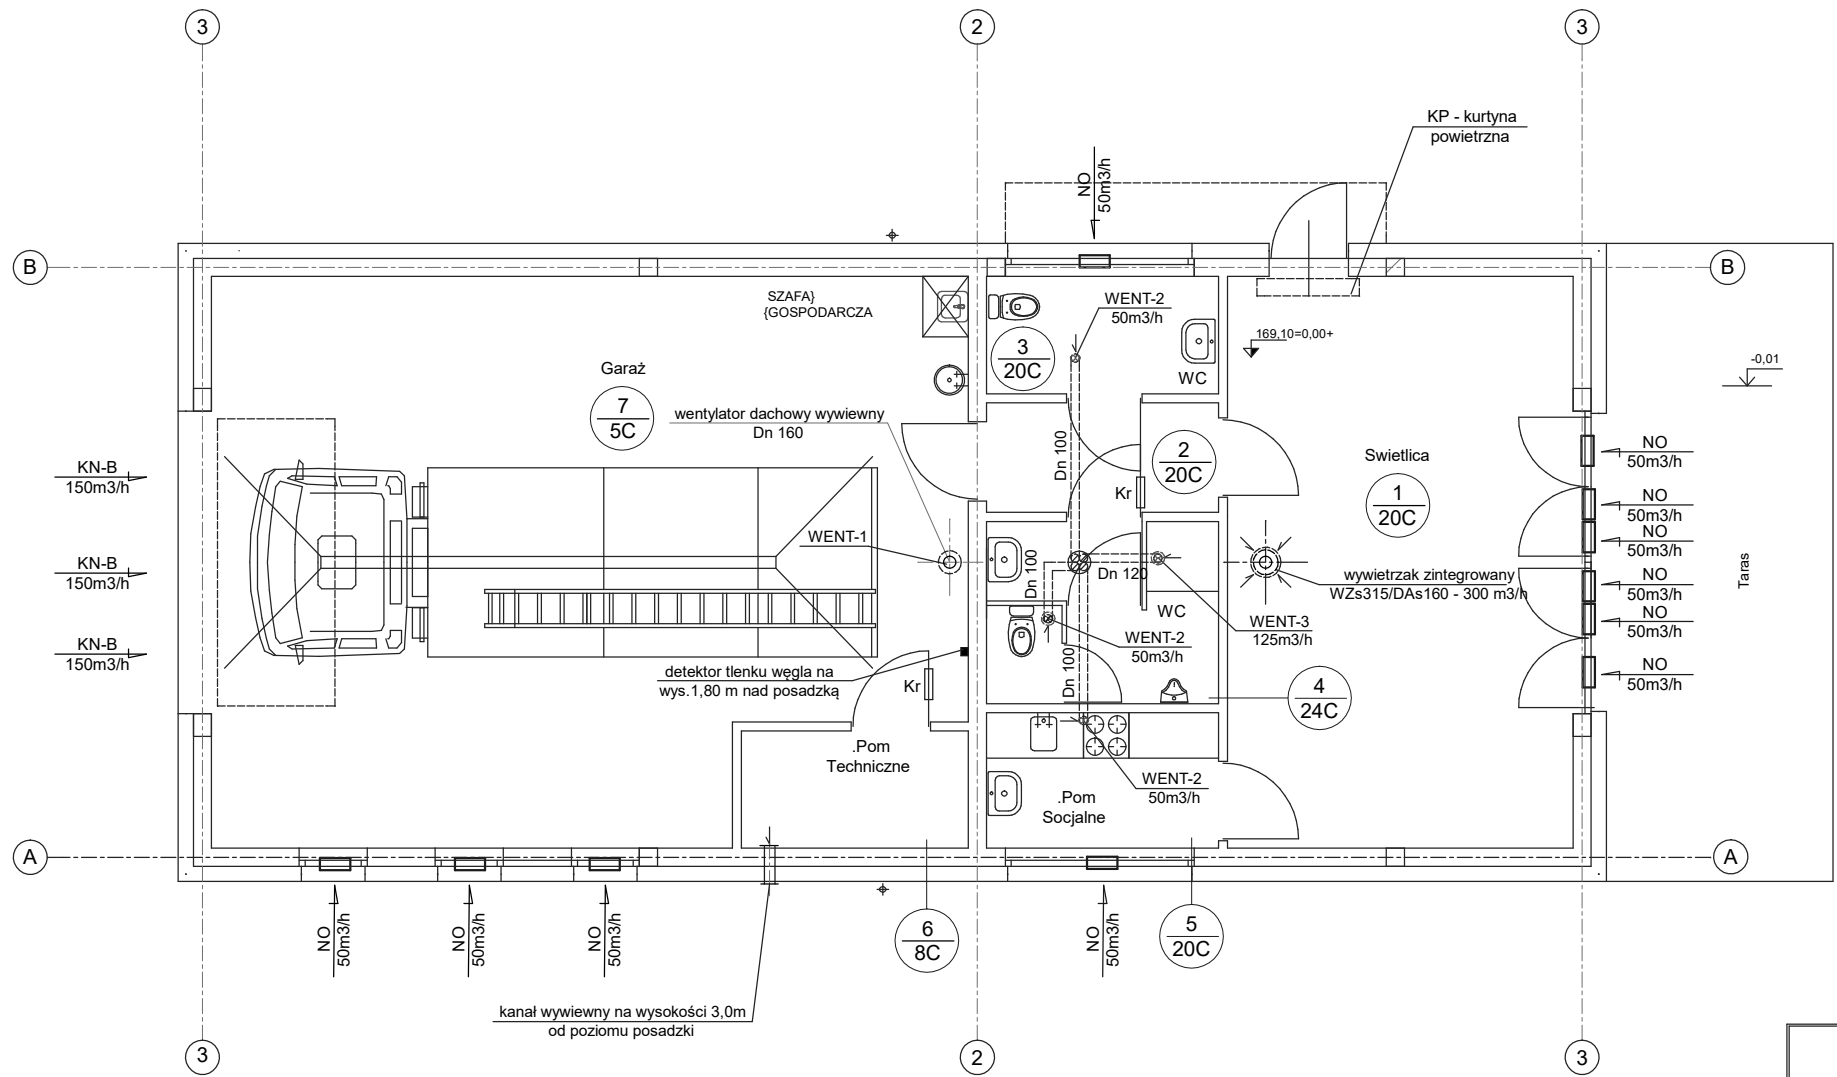

OZNACZENIA

- WENT-1 WENTYLATOR DACHOWY N =0,052 kW, U = 230 V
BIEG 1 300 m3/h
BIEG 2 600 m3/h
WZs WYWIETRZAK ZINTEGROWANY Dn 315/160
WENT-2 WENTYLATOR ŚCIENNY Dn 100 Z WBUDOWANYM
CZUJNIKIEM RUCHU I KŁAPĄ ZWROTNĄ N = 8,0 W
WENTYLATOR ŚCIENNY Dn 120 HIGROSTEROWANY
Z KŁAPĄ ZWROTNĄ N = 16 W
NO NAWIEWNIK OKIENNY CIŚNIENIOWY
O WYDAJNOŚCI 50 m3/h
KN-B KRATKA WENTYLACYJNA NAWIEWNA 308X103
(WYMIAR W ŚWIETLE) Z PODWÓJNĄ MOSKITIERĄ
I MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI PRZEPŁYWU POWIETRZA
MONTOWANA FABRYCZNIE W BRAMIE
KP KURTyna POWIETRZNA Z NAGRZEWNICĄ
ELEKTRYCZNĄ 1,5/3,0 kW, U = 230V

<div>n-projekt</div> <div>N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski ul. Żeromskiego 31, 26-600 Radom tel/fax 48 340 46 46, www.n-projekt.com.pl, biuro@n-projekt.com.pl</div>		
OBIEKT	Budowa budynku remizo - świetlicy działka nr ewid. 152/1, arkusz 1 z obrębu: 0031 Zalesie jednostka ewidencyjna: 142510_5 Skaryszew - Gmina powiat: radomski, województwo: mazowieckie	BRANŻA S
INWESTOR	Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 6 Skaryszew 26-640	STADIUM PB
TREŚĆ OPRACOWANIA	INSTALACJA WENTYLACJI RZUT PRZYZIEMIA	DATA 09.2020
PROJEKTOWAŁ	inż. Iwona Liżewska WBP-II-K-8386/RA/77/83 specjalność instalacje sanitarne	SKALA 1:100
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Agata Gigoń MAZ/0058/POOS/03 specjalność instalacje sanitarne	NR RYS 3