


UWAGA !

- 1.) PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODZIELENIA PPOŻ., POWINNY MIĘJ KLASĘ OPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
- 2.) PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04m W ŚCIANACH I STROPIACH POMIESZCZENIA ZAMKNIĘTEGO, DLA KOTÓRYCH WYMAGANA KLASA OPORNOŚCI OGNIOWEJ JEST NIŻSZA NIŻ EI60 LUB EI60, A NIEBĄDĄCYCH ELEMENTAMI ODZIELENIA PPOŻ., POWINNY MIĘJ KLASĘ OPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) S04 I STROPIÓW TEGO POMIESZCZENIA.
- 4.) ZŁEW PORĄDZĄKÓW MONTOWAŃ NA WYS. 0,5 m Z BATERIA NA WYS. 1,1 m.

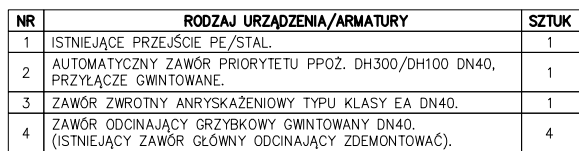

RODZAJ INWESTYCJI:	ROZBUDOWA PSP POPRZEC DOBUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR:	GMINA I MIASTO SKARYSZEW 26-640 SKARYSZEW		
ADRES INWESTYCJI:	DZIERŻKÓWEK STARY DZ. NR: 488, 499, 486, 492/1, 495/4, 498/1, 489/1		
TEMAT RYSUNKU:	RZUT PRZYZIEMIA	DATA WYKONANIA:	VII . 2020
TREŚĆ RYSUNKU:	INSTALACJA WODOCIĄGOWA	SKALA RYSUNKU:	1:100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. TOMASZ ZIEBIŃSKI (upr. bud. SWK/0152/P00S/10)		RYSunEK
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. MIROSLAW KIJAK (upr. bud. MAZ/0340/PWOS/04)		S2