
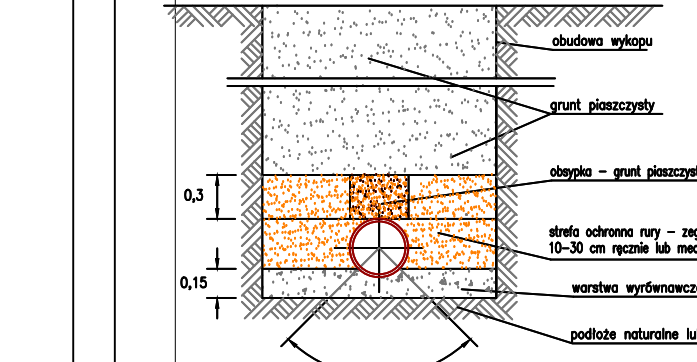


OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNIACZY

RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZACŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI

25.08.2021r. mgr inż. Magdalena Ulatowska



Uwaga:
- studnie kanalizacyjne należy wykonać jako betonowe DN1200,
z wkładką z tworzywa sztucznego lub jako tworzywowe #1000

INWESTYCAJA:
Uporządkowanie gospodarki wodno
- ściekowej w Gminie Rogów

INWESTOR:
Gmina Rogów
ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów

BIURO PROJEKTOWE:
PROJEKTUM
Magdalena Ulatowska
ul. Grzybowska 12
97-300 Piotrków Tryb.
e-mail: m.ulatowska@projektum.waw.pl

mgr inż. Magdalena Ulatowska
RYSUNEK:
Profile podłużne
data: 25.08.2021r. skala: 1:100/500 nr rysunku: R_PW_KS_E1_PP_7