
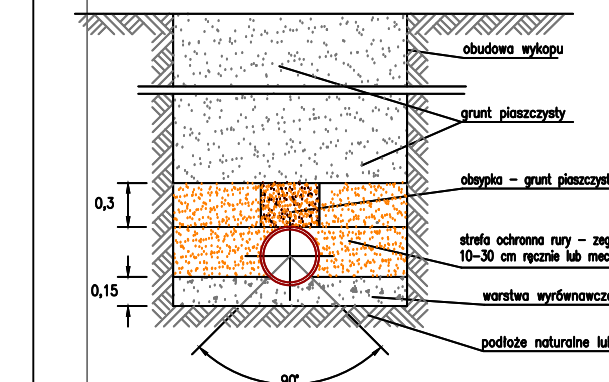



RYZNA TERENU ISTN.
ZAKA DKA KAKU
ZAKĘBIE DKA KAKU
SPADKI, DŁGOCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODŁGOCI

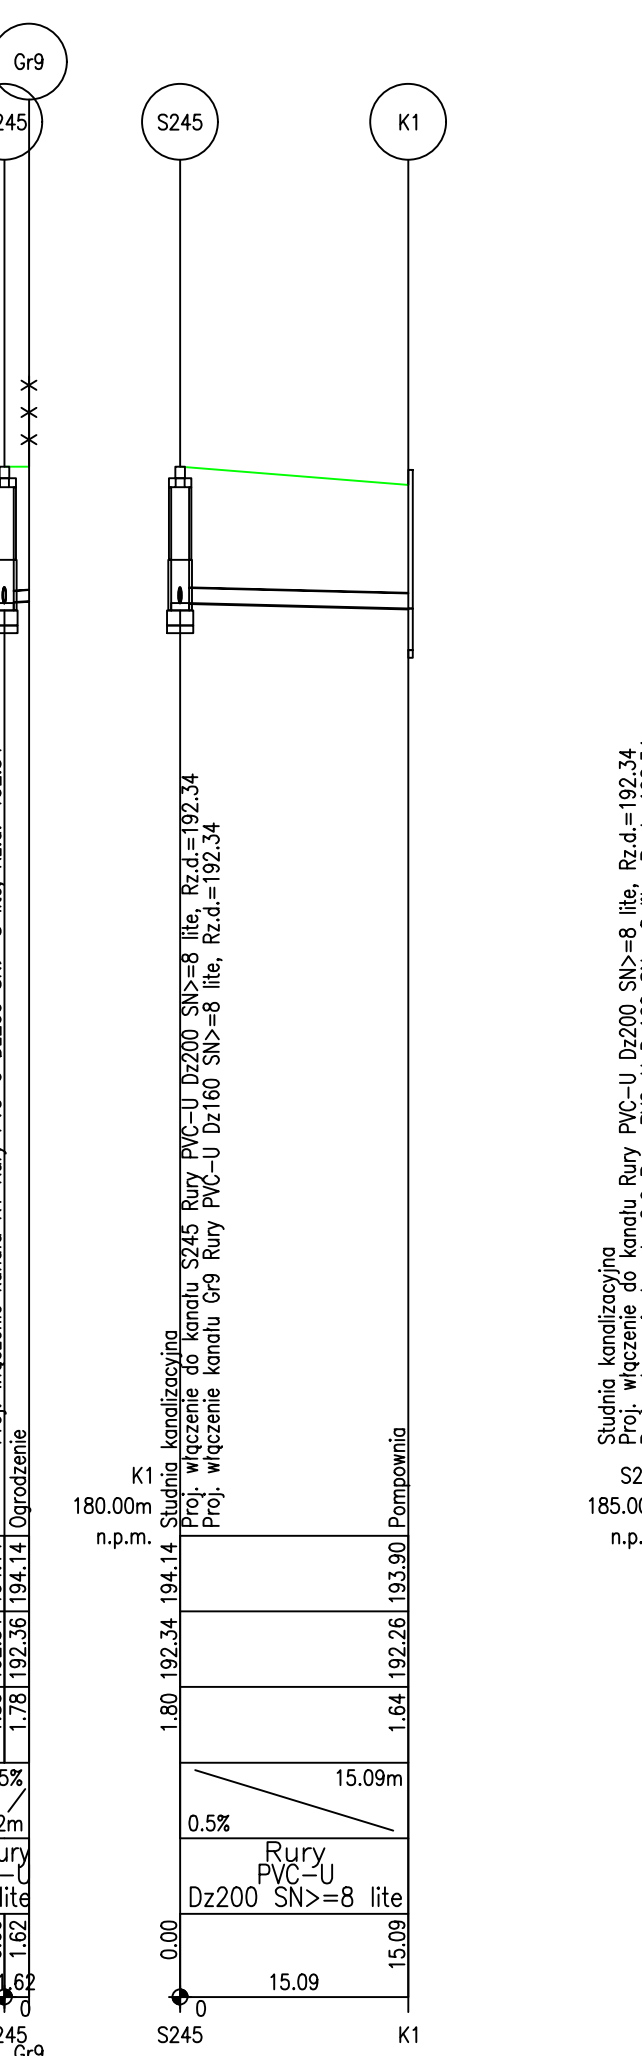

Uwaga:  
- studnie kanalizacyjne należy wykonać jako betonowe DN1200,  
z wylotem z tworzywa sztucznego lub jako tworzywowe Ø1000

INWESTYTOR:  
Gmina Rogów  
ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów

BIURO PROJEKTOWE:  
**PROJEKTUM**  
Magdalena Ulatowska  
ul. Grobowa 12  
97-300 Piotrków Tryb.  
e-mail: m.ulatowska@projektum.com.pl

PROJEKTANT (branża sanitarna):  
mgr inż. Magdalena Ulatowska

RYSUJĄCY:  
mgr inż. Magdalena Ulatowska

PROJEKTUM

Profilie podłużne

data: 25.08.2021r. skala: 1:100/500 nr rysunku: R\_PW\_KS\_E1\_PP\_1