



SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

LEGENDA:  
1.Istniejąca sieć wodociągowa Ø160  
2.Nawiertka wodociągowa NWZ160/40 do rur miękkich PE, PVC  
3.Złączka z gwintem zewnętrznym Gwint 1½"/rura Ø50  
4.Projektowane przyłącze wodociągowe PE 50x4,6 mm  
5.Obudowa teleskopowa do zasuw DN50  
6.Skrzynka uliczna do zasuw

UWAGA:  
Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności projektu architektonicznego i projektu branżowego ze stanem istniejącym należy konsultować się z projektantem. Ewentualna korekta włączenia zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci wodociągowej

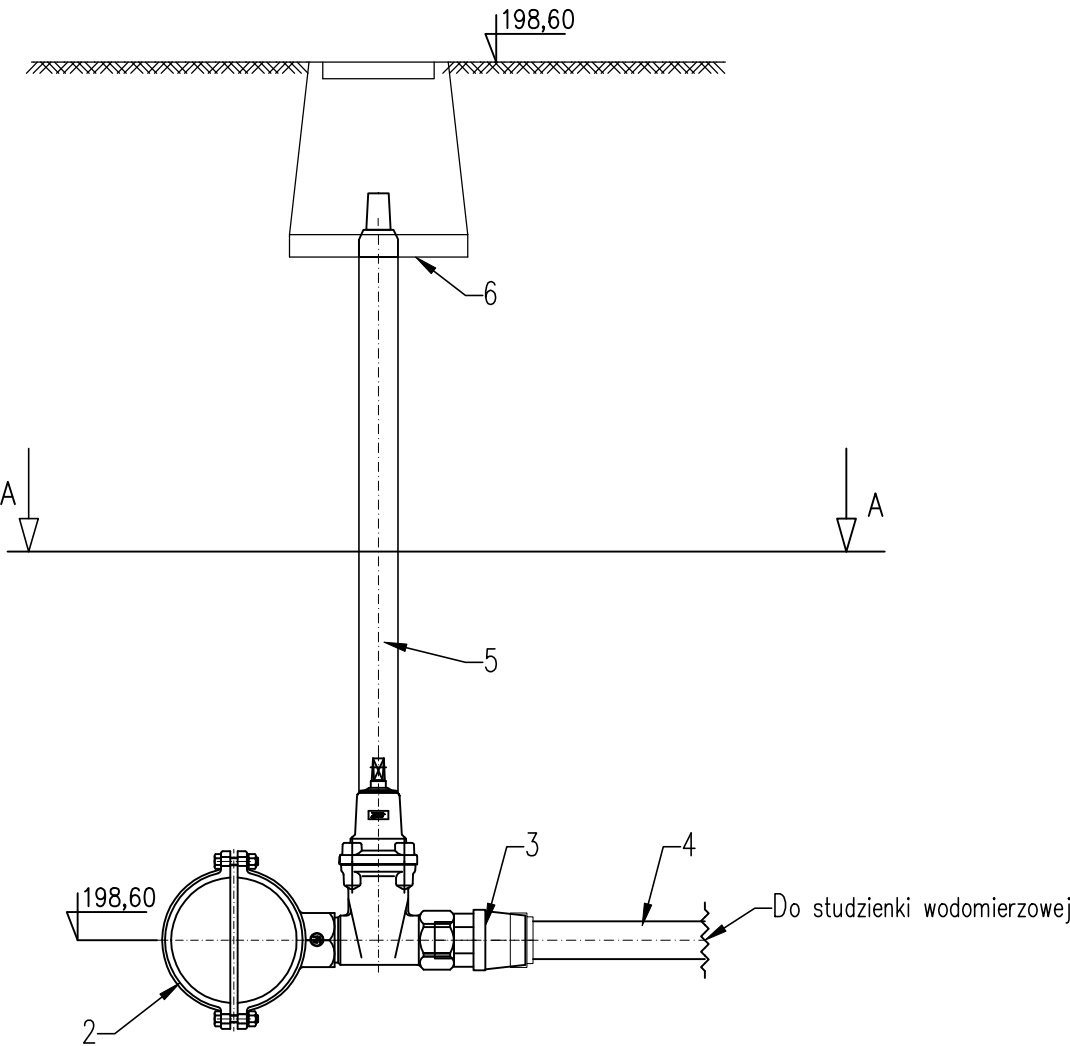

PRZEKRÓJ A - A

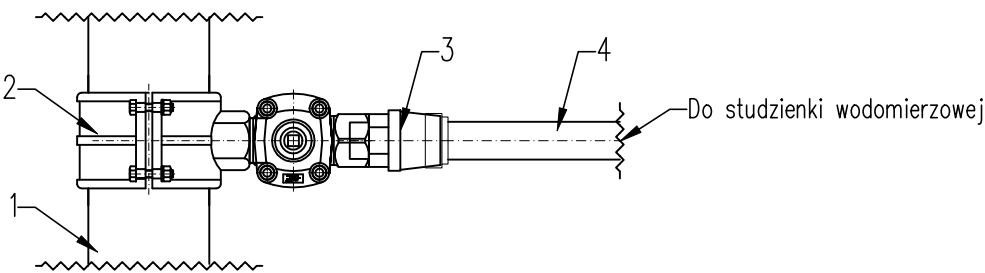

<div><div>EKOBUDEKO</div><div>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUDEKO" s.c. Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155</div></div>			
" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "			
PROJEKT: Budowa kompleksu sportowego z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim i elementami towarzyszącymi w ramach zadania pn. "Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogów"			
TYTUŁ RYSUNKU: SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ			SKALA: (-)
			DATA: 12.2021r.
BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE	PODPIS:	FAZA: P-T	
PROJEKTANT: mgr inż. Jakub Milk	upr. bud. nr LOD/2149/POOS/13 w spec. instalacyjnej bez ograniczeń		NR RYSUNKU: Wz/03
ASYSTENT PROJ: mgr inż. Marta Stoparczyk inż. Aleksandra Cerska			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Śledź	upr. bud. LOD/0993/PWOS/08 w spec. instalacyjnej bez ograniczeń		
			NR STRONY: