PRZEKRÓJ A-A

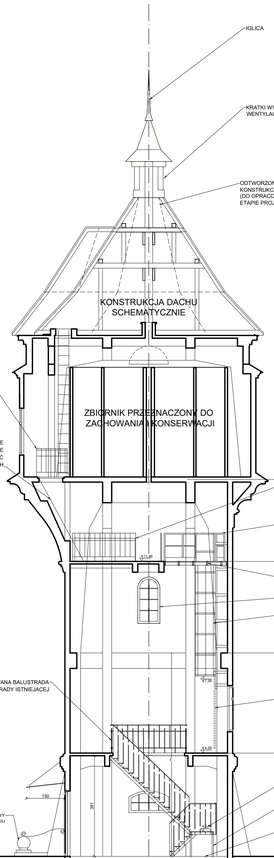

PRZEKRÓJ B-B

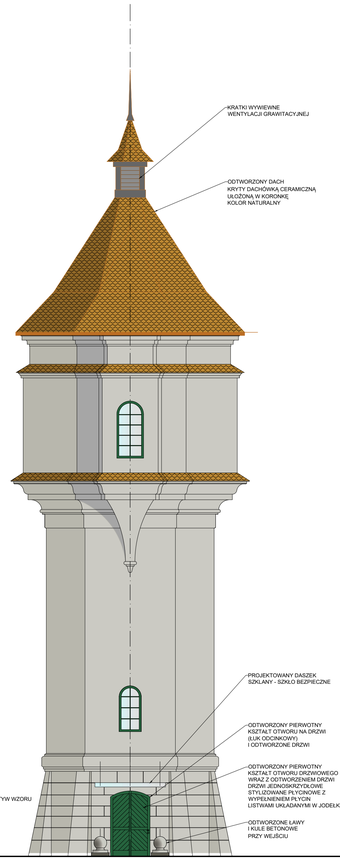

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA (FRONTOWA)

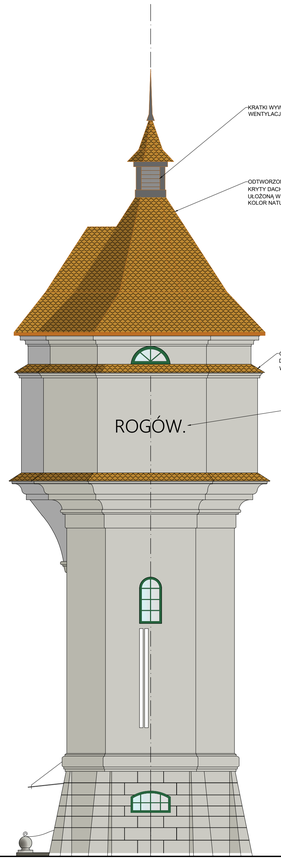

ELEWACJA PŁUDNIOWO-ZACHODNIA

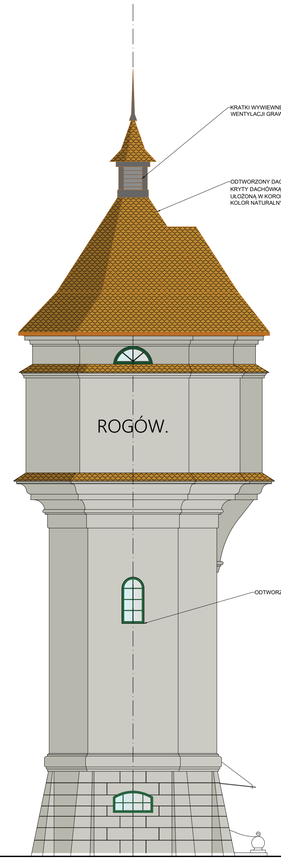

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

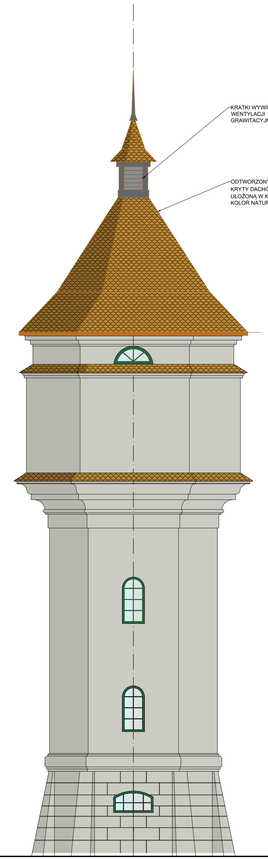

ELEWACJA PŁUDNIOWO-WSCHODNIA

OGÓLNE WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT:
1. WSZYSTKIE PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ STOSUJĄC SIĘ DO ZASAD OKREŚLONYCH W „WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONYWANIA I NAZDORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH" POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ DO KIEROWANIA PRACAMI BUDOWLANYMI ORAZ Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BHP I P. POŻ. W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z PROWADZONEGO RODZAJU ROBÓT ORAZ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI W TYM BHP
2. STOSOWANE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ WYMAGANE AKTUALNE ATESTY I APROBATY TECHNICZNE, UPOWAŻNIAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, WYDANE PRZEZ WŁAŚCIWE JEDNOSTKI APROBUJĄCE, ZGODNIE Z ROZPOROZDZENIEM W SPRAWIE APROBAT I KRYTERIÓW TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH.
3. CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI.
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PRZEWODY WENTYLACYJNE POWINNY BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH, A PALNE IZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE ORAZ INNE PALNE OKŁADZINY PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH MOGĄ BYĆ STOSOWANE TYLKO NA ZEWNĘTRZNEJ ICH POWIERZCHNI W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY NIEROZPRZESTRZENIANIE OGNIA.
5. IZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE ZASTOSOWANE W INSTALACJACH: WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ I OGRZEWCZEJ POWINNY BYĆ WYKONANE W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY NIEROZPRZESTRZENIANIE OGNIA.
6. PALNE ELEMENTY WYSTROJU WNĘTRZ BUDYNKU, PRZEZ KTÓRE LUB OBOK KTÓRYCH SĄ PROWADZONE PRZEWODY OGRZEWCZE, WENTYLACYJNE, DYMOWE LUB SPALINOWE, POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE PRZED MOŻLIWOŚCIĄ ZAPALENIA LUB ZWĘGLENIA.
7. PRZESZKLENIE OKIEN POŁACIOWYCH, KTÓRYCH KRAWĘDŹ JEST USYTUOWANA NA WYSOKOŚCI PONAD 3 M NAD POZIOMEM PODŁOGI, ŚWIETLIKÓW ORAZ DACHÓW W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I ZAKŁADÓW PRACY, POWINNO BYĆ WYKONANE ZE SZKŁA LUB INNEGO MATERIAŁU O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UDERZENIE.
8. OTWORY W STROPIE PREFABRYKOWANYM DLA INSTALACJI WENTYLACJI NALEŻY WYKONAĆ W PUSTAKACH STROPOWYCH. NIE WOLNO USZKODZIĆ BELEK STROPOWYCH. INSTALACJE WENTYLACJI W TYM OTWORY PROWADZIĆ TAK ABY UNIKAĆ KOLIZJI Z DRZWIAMI, INNYMI OTWORAMI I INSTLACJAMI.

UWAGI
ODSTĘPSTWO OD ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH STANOWI NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH.

UWAGA
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem.
- Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem.
- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
- Projekt chroniony jest prawem autorskim. Odstąpstwo od rozwiązań stanowi naruszenie praw autorskich.
- Projekt należy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną.

AAG - ARCHITEKT ANDRZEJ GOŁĘBIAK
ULICA SZAFRAŃSKA 6,
92-605 ŁÓDŹ
aag-architekt.pl
609-373-631

OBIEKT	KOLEJOWA WIEŻA CIŚNIEŃ
ADRES	95-063 ROGÓW, UL. DWORCOWA, GMINA ROGÓW, POWIAT BRZEZIŃSKI
INWESTOR	URZĄD GMINY W ROGOWIE, UL. ŻEROMSKIEGO 23, 95-063 ROGÓW
FAZA PROJEKTU	KONCEPCJA DLA POTRZEB OPRACOWANIA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
SKALA RYSUNKU	1:100
BRANŻA	ARCHITEKTURA
RYSUNEK	KONCEPCJA: PRZEKRÓJE I ELEWACJE
DATA	VIII 2024
PROJEKTANT	mgr inż. arch Andrzej Gołębiak 372/DOKN/2017
PROJEKTANT	mgr inż. arch Piotr Jarowski 31/PJ-115/DA/08
RYS. NR K_4	