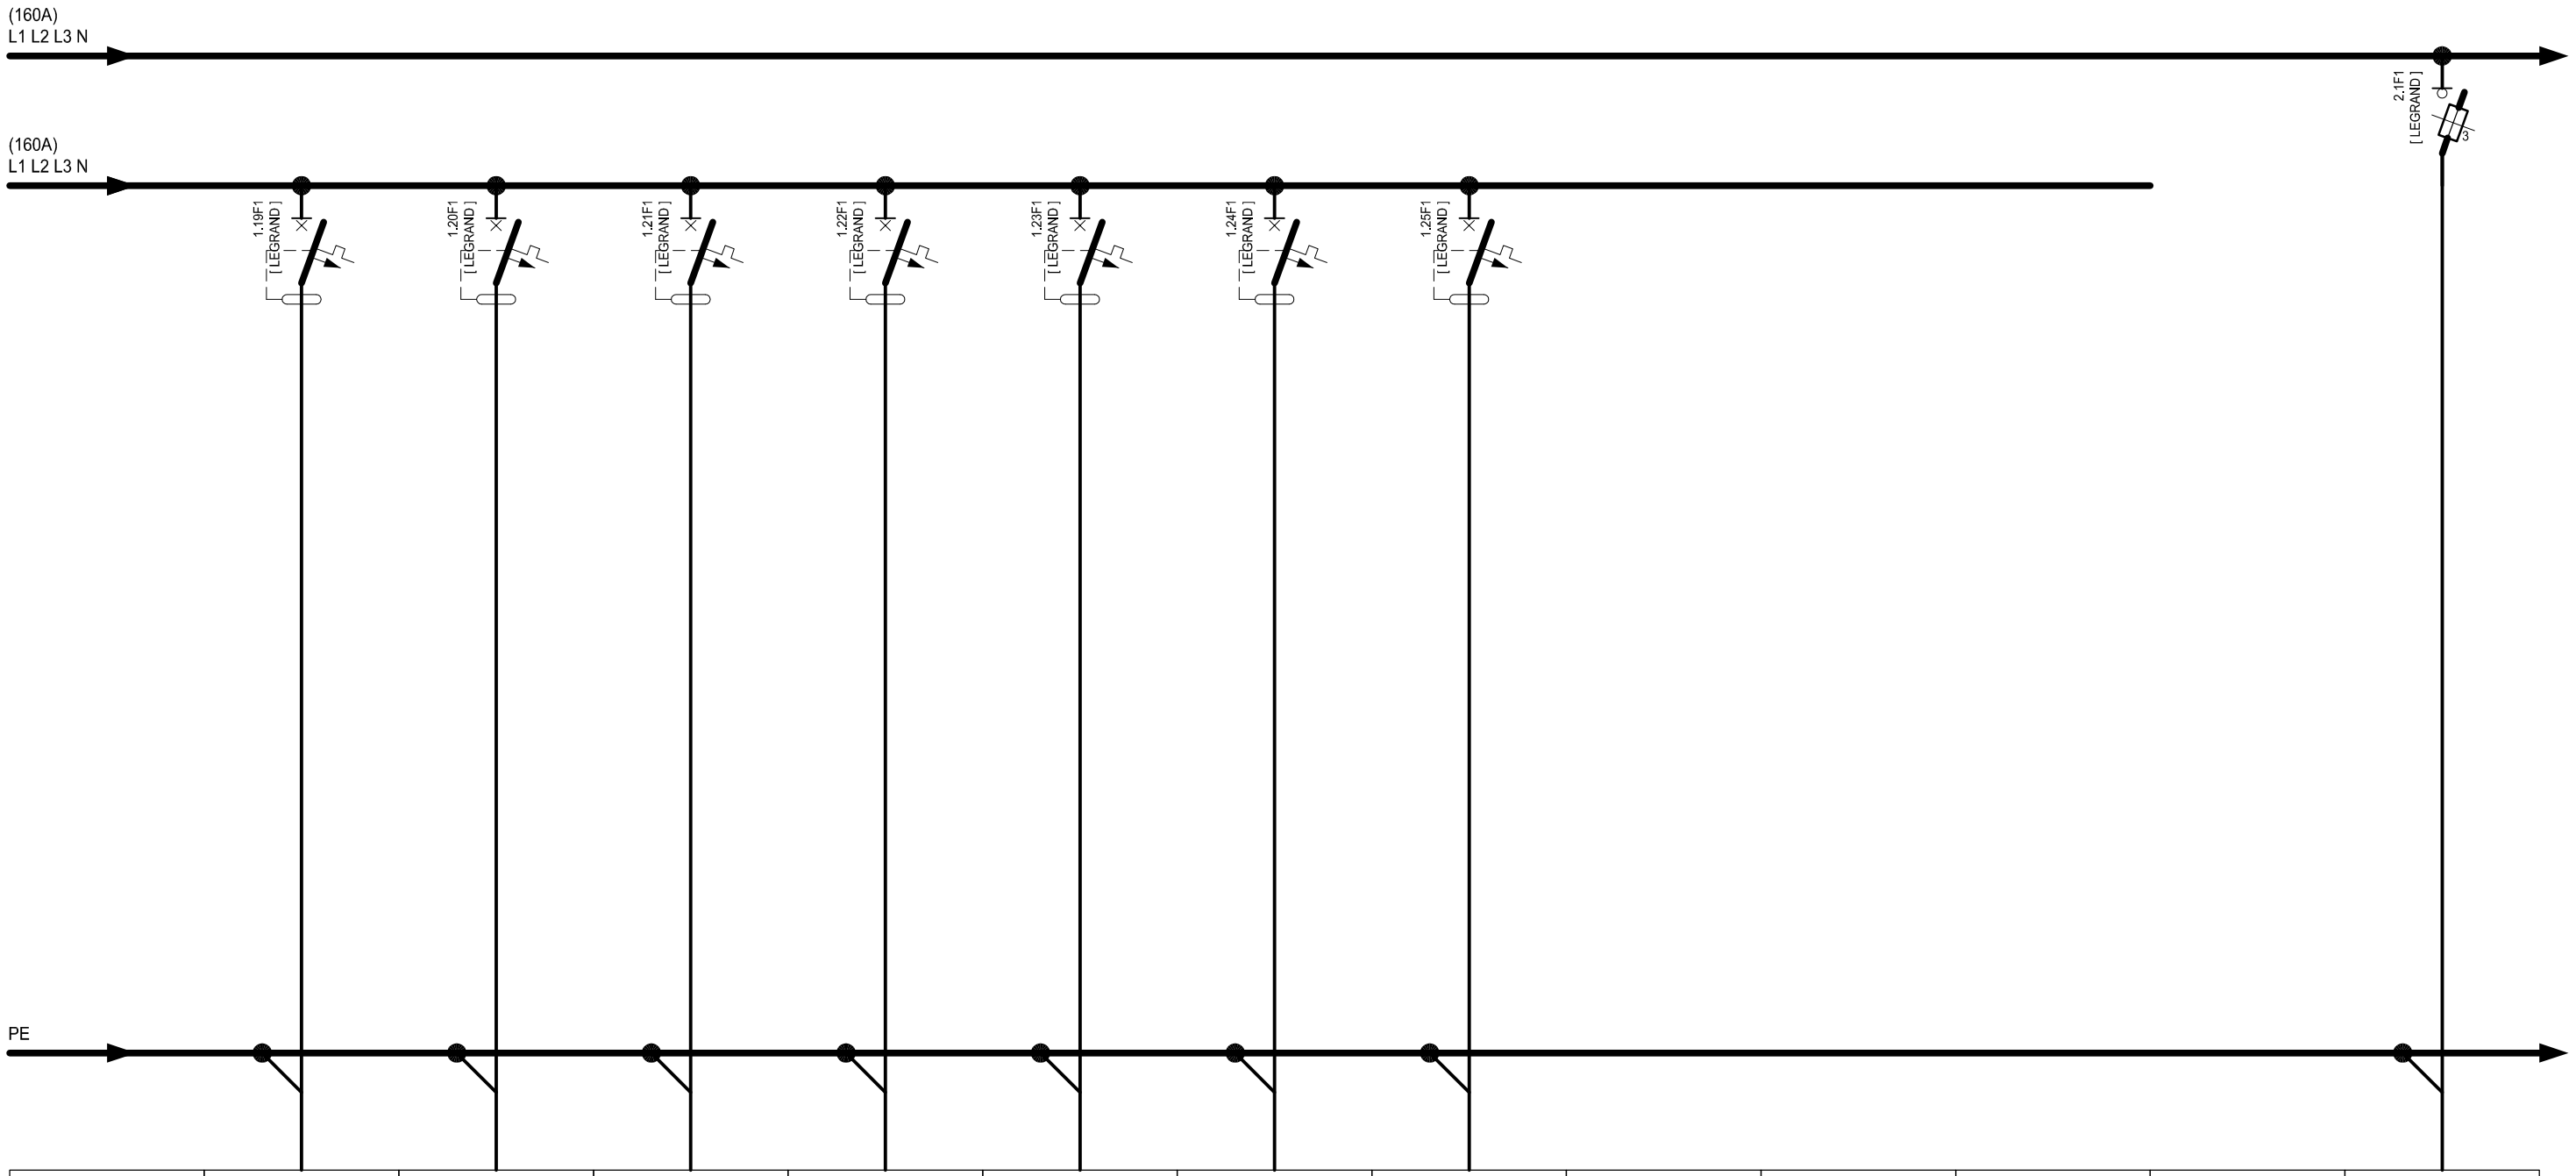

APARAT	P312-B16-30-AC	P312-B16-30-AC	P312-B16-30-AC	P312-B16-30-AC	P312-B16-30-AC	P312-B16-30-AC	P344-C16-30-AC					R323-35 D-02/35A-gF
OZNACZENIE OBOWDU	TB-HAR/1.19	TB-HAR/1.20	TB-HAR/1.21	TB-HAR/1.22	TB-HAR/1.23	TB-HAR/1.24	TB-HAR/1.25					TB-HAR/2.1
MOC OBOWDU	2.00 kW	2.00 kW	2.00 kW	2.00 kW	2.00 kW	2.00 kW	9.00 kW					9.00 kW
TYP PRZEWODU	3x2.5mm²-Cu (300/500V)	3x2.5mm²-Cu (300/500V)	3x2.5mm²-Cu (300/500V)	3x2.5mm²-Cu (300/500V)	3x2.5mm²-Cu (300/500V)	3x2.5mm²-Cu (300/500V)	5x6mm²-Cu (300/500V)					5x(1x10mm²-Cu/300V)
ODBIORNIK	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT KUCHNIA ELEKTR.					SZS-PC SZAFKA ZASIL-STER. POMPY CIEPŁA
PRĄD In [A]												
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]												
SPADEK NAPIĘCIA [%]												
DŁUG. PRZEWODU [m]												

SCHEMAT IDEOWY. TABLICA TB-HAR.
ODPŁYWY.
RYS NR E-07 ark nr 4z6