


±3.37

±5.74

Rury prowadzić pod
stropem pomieszczeń

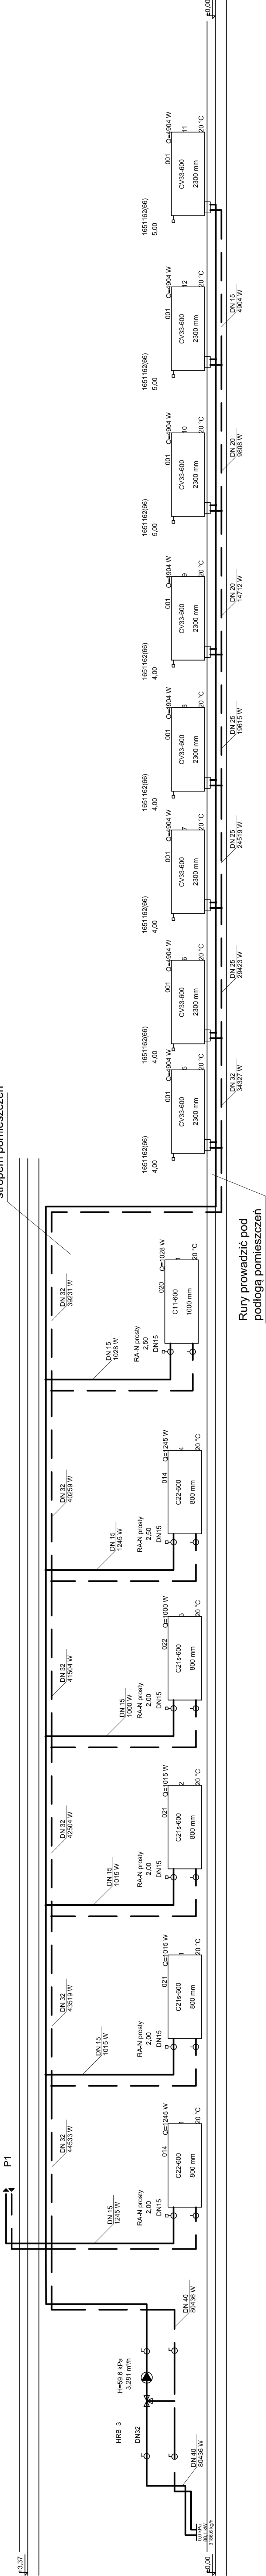

Rury prowadzić pod
podłogą pomieszczeń

UWAGA:

1. Wymiary podane na rysunkach dopasować podczas montażu na budowie
2. Na gałęźce powrotnej montować zawór odcinający.
3. Grzejniki montować zgodnie z instrukcją producenta.

PUH

87-800 Włodawek ul. Żytnia

tel.: 607-200-909

TEMAT: Dobudowa wielofunkcyjnej sali przy szkole w Ugoszczu

TREŚĆ RYS.: INSTALACJA GRZEWCZA - PROFIL 1

BRANŻA	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWI	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Andrzej Oleradzki	AB/UK-8386-5 125/08 Wk	05.2019r.	
SPRAWDZIŁ	Marek Stypulkowski	AB/UK-7342-3/98/05.2019r.		
Nr zlecenia				
Nr rysunku				

PUH-05-04-2019

SKALA 1:50

4