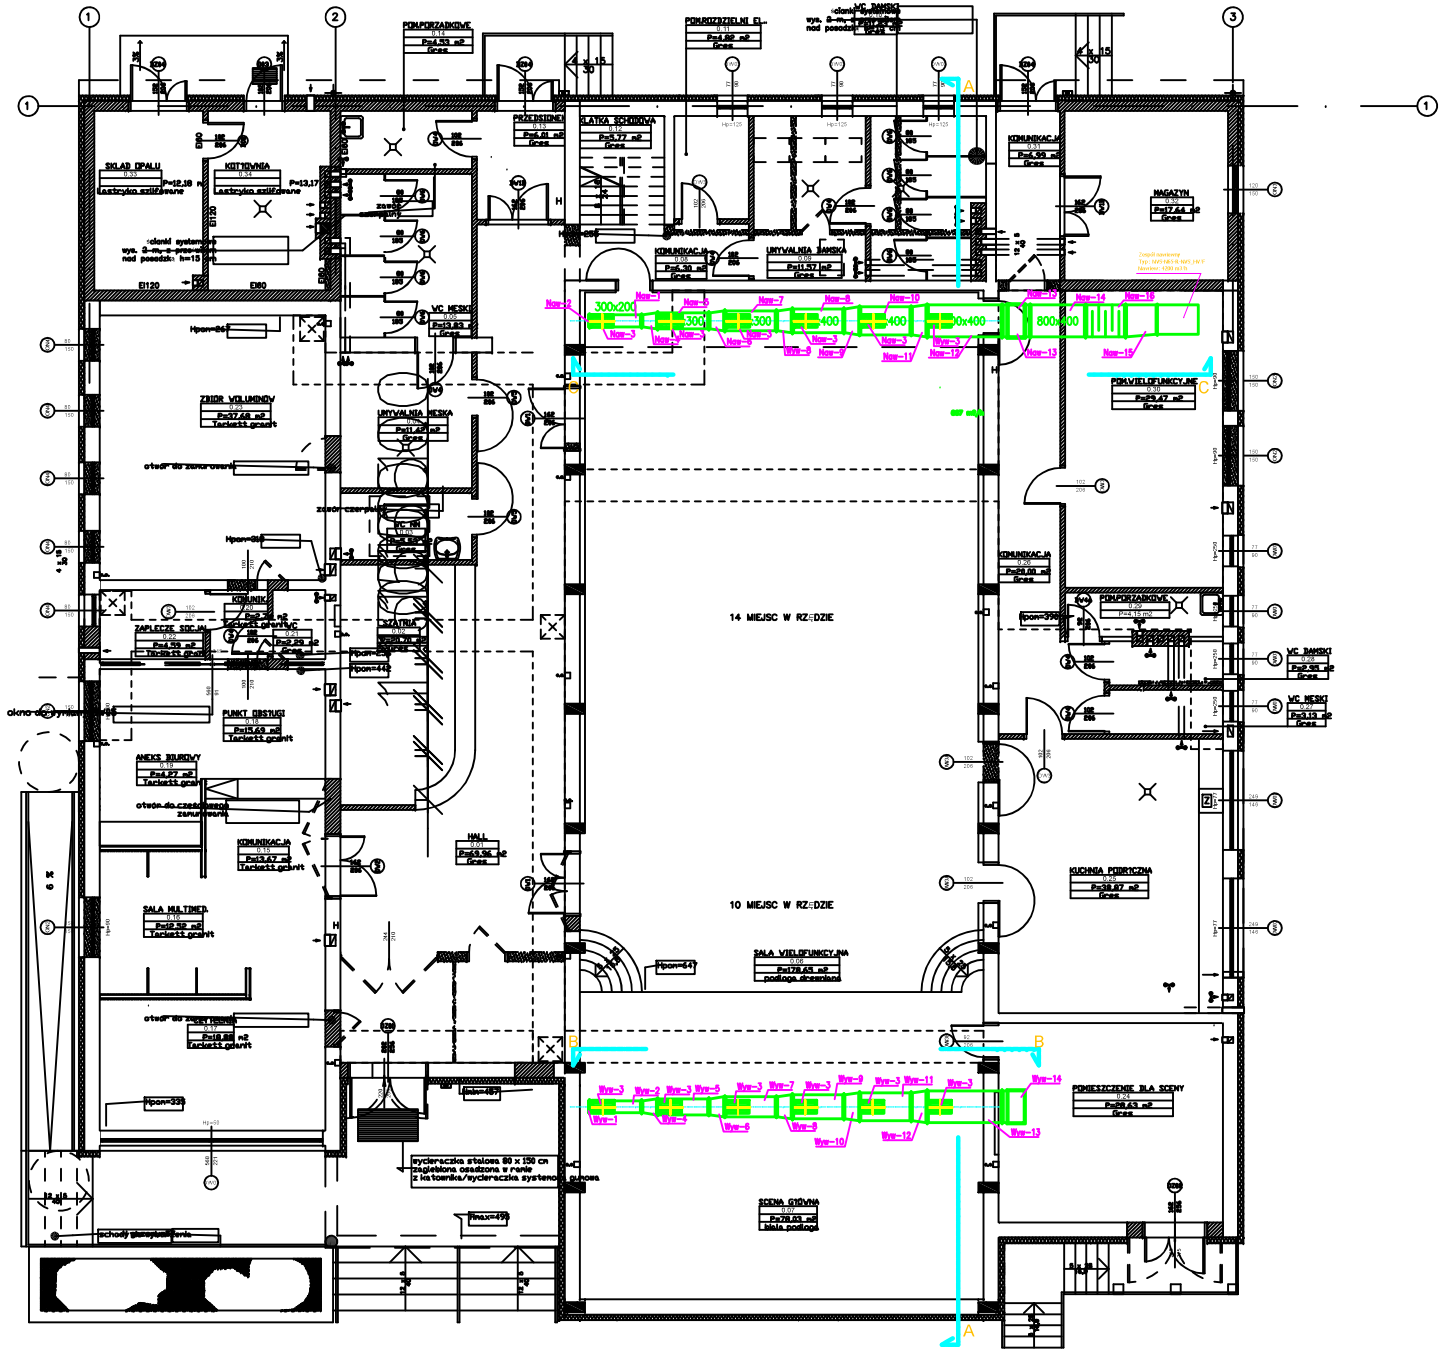

UWAGA:

1. Wymiary podane na rysunku dopasować podczas montażu na budowie.
2. Wymiary długości odcinków podano w cm
3. Elementy wentylacyjne w części wewnetrznej zaizolować wełną mineralną grubości min. 50 mm na welonie z folii aluminowej.

Projekt:	*ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE WEWNETRZNE W ISTN. BUD. DOMU KULTURY*
Inwestor:	Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze, powiat Rypiński
Adres inwestycji:	Ostrowite dz. nr. 194/10, gmina Brzuze, 87-517 Brzuze, powiat rypiński
Jednostka projektowa:	PRACOWNIA PROJEKTOWA "MONO – ART" MONIKA KUCHARCZYK RUMUNKI GŁODOWSKIE 25, 87–600 LIPNO
Instalacje ogrzewania pom.:	tech. Andrzej Oleradzki spec.: instalacyjno - inżynieryjna w zakresie instalacji i sieci sanitarnych nr.ew. ABU-IX-8386-5 125/88 Wk
Tytuł rysunku:	WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA I NAWIEWNA - RZUT
Data: 06.2012	Skala: 1:100 Nr rys. 1