RP-P - FW324FT - 72 mod.

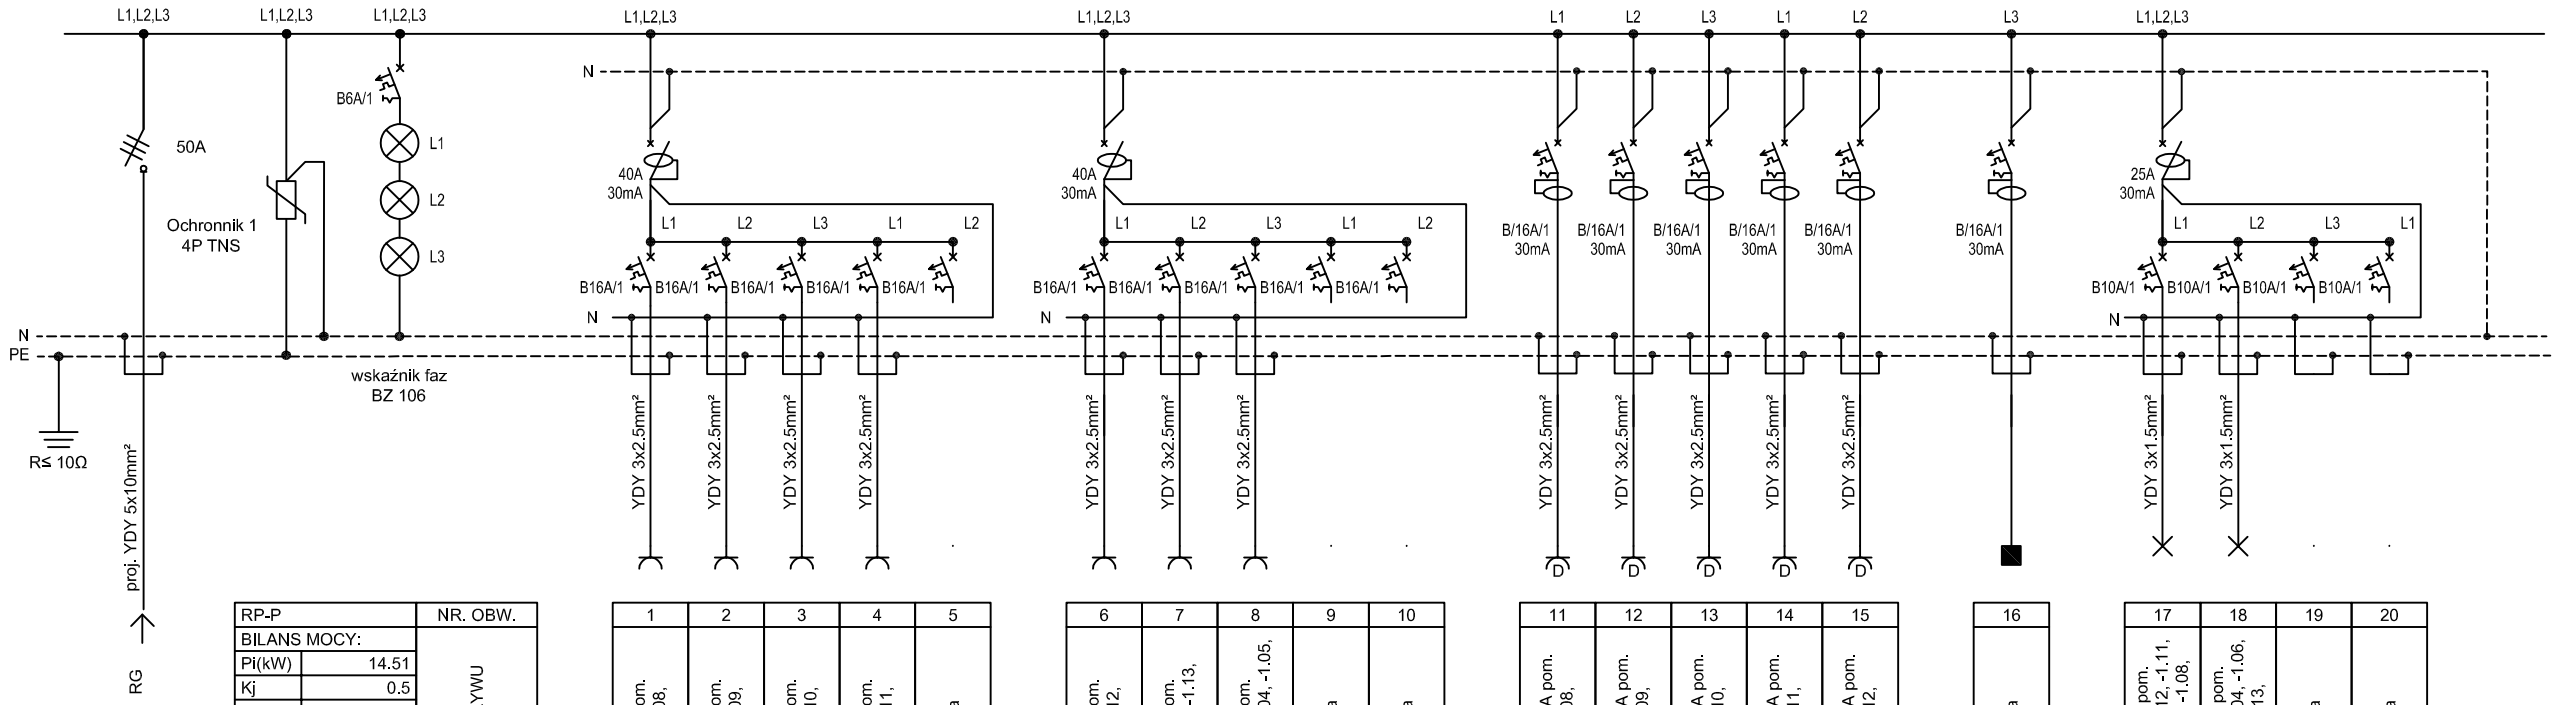

RP-P		NR. OBW.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BILANS MOCY:																						
Pi(kW)	14.51	OPIS ODPŁYWU	gniazda pom. pom. -1.08,	gniazda pom. pom. -1.09,	gniazda pom. pom. -1.10,	gniazda pom. pom. -1.11,	rezerwa	gniazda pom. pom. -1.12,	gniazda pom. pom. -1.07, -1.13,	gniazda pom. pom. -1.03, -1.04, -1.05,	rezerwa	rezerwa	gniazda DATA pom. pom. -1.08,	gniazda DATA pom. pom. -1.09,	gniazda DATA pom. pom. -1.10,	gniazda DATA pom. pom. -1.11,	gniazda DATA pom. pom. -1.12,	rezerwa	oświetlenie pom. pom. -1.07, -1.12, -1.11, -1.10, -1.09, -1.08,	oświetlenie pom. pom. -1.03, -1.04, -1.06, -1.05, -1.13,	rezerwa	rezerwa
Kj	0.5																					
Ps(kW)	7.26																					
		Moc inst. (kW)	0.6	0.9	0.9	0.9	0.3	0.9	0.6	1.2	0.3	0.3	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	2	0.63	0.18	0.3	0.3

pradma
TWÓJ BIZNES PŁYNIE Z PRĄDEM
ul. Trylińskiego 16
10-683 Olsztyn
NIP: 848-177-10-79
+48 503-303-066
biuro@pradma.pl
www.pradma.pl

OBIEKT: Termoizolacja budynku Urzędu Gminy Rozogi, ul. 22 lipca 22, 12-114 Rozogi

TEMAT: Schemat ideowy rozdzielnicy RP-P

SKALA	NR RYS.	DATA
b/s	E-02	01.2018

PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Naruszewicz
upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11
podpis

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Niedźwiecki
upr.bud.nr PDL/0058/POOE/11
podpis

OPRACOWAŁ: mgr inż. Przemysław Kulesza
podpis