


## RG - FW324FT - 72 mod.

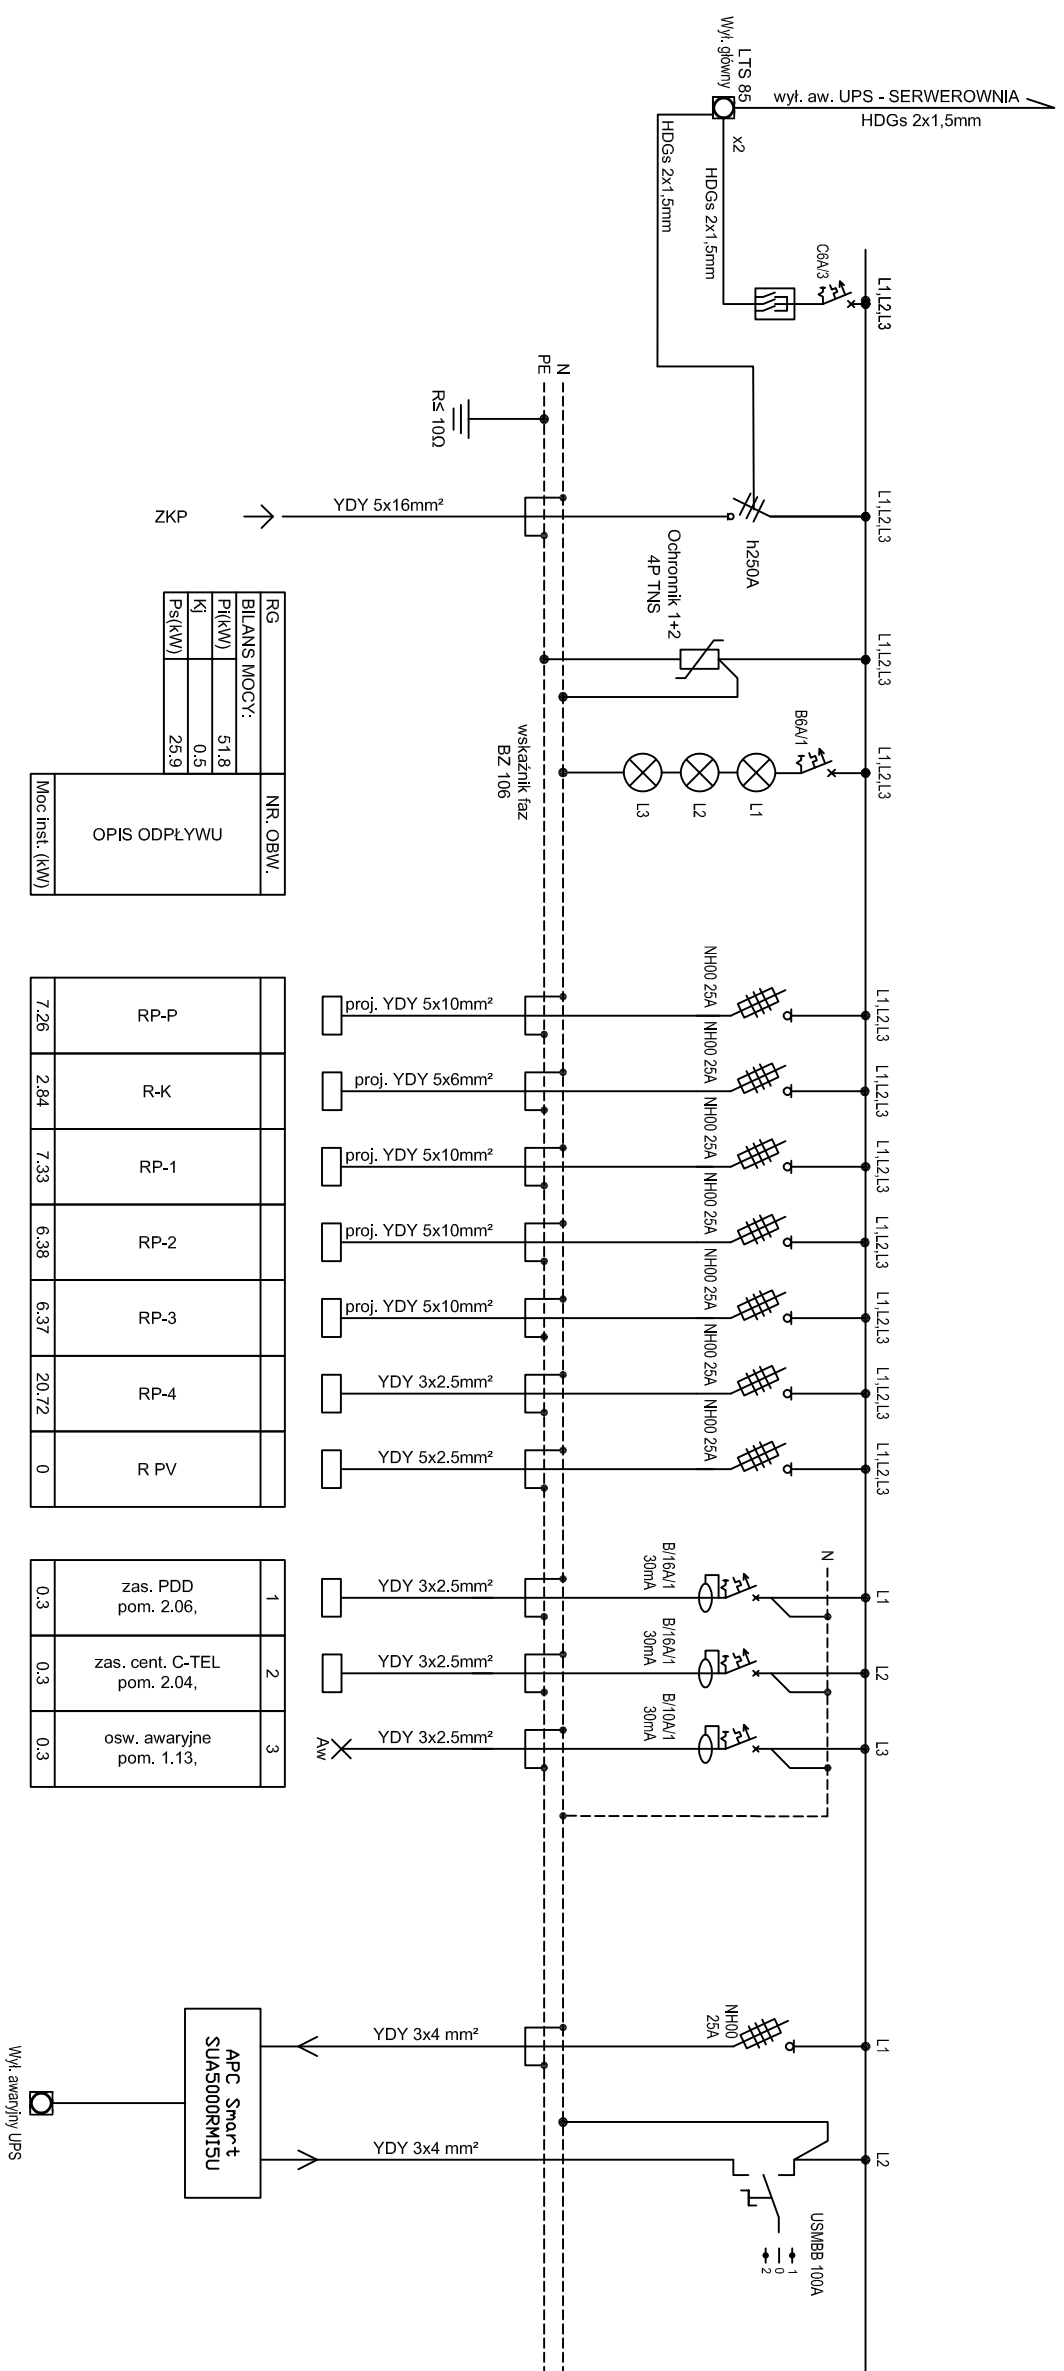

RG	NR. OBW.	
BILANS MOCY:		
P(kW)	51.8	OPIS ODPLYWU
Kj	0.5	
P <sub>sk</sub> (kW)	25.9	
Moc inst. (kW)		

7.26	RP-P	
2.84	R-K	
7.33	RP-1	
6.38	RP-2	
6.37	RP-3	
20.72	RP-4	
0	R PV	

0.3	zas. PDD pom. 2.06,	1
0.3	zas. cent. C-TEL pom. 2.04,	2
0.3	osw. awaryjne pom. 1.13,	3

 <b>przedsiębiorstwo</b> TWÓJ WZROST I TWOJ ROZWOJ		ul. Trybalskiego 16 10-683 Olsztyn NIP: 848-177-10-79		 +48 503-303-066  biuro@przedma.pl www.przedma.pl	
OBJEKT: Termoz izolacja budynku Urzędu Gminy Rozogi, ul. 22 lipca 22, 12-114 Rozogi					
TEMAT: Ideowy schemat RG					
SKALA b/s		NR RYS. E-01		DATA 01.2018	
PROJEKTANT:  mgr inż. Dariusz Naruszewicz upr.bud.nr WAM/0068/PW/OE/11		podpis			
SPRAWDZAJĄCY:  mgr inż. Tomasz Niedźwiecki upr.bud.nr PDL/0058/P/OOE/11		podpis			
OPRACOWAŁ: mgr inż. Przemysław Kulesza					
podpis					