


TECHNOLOGIA KOTŁOWNI I PRZYGOTOWANIE C.W.U.
RZUT PIWNICY – FRAGMENT

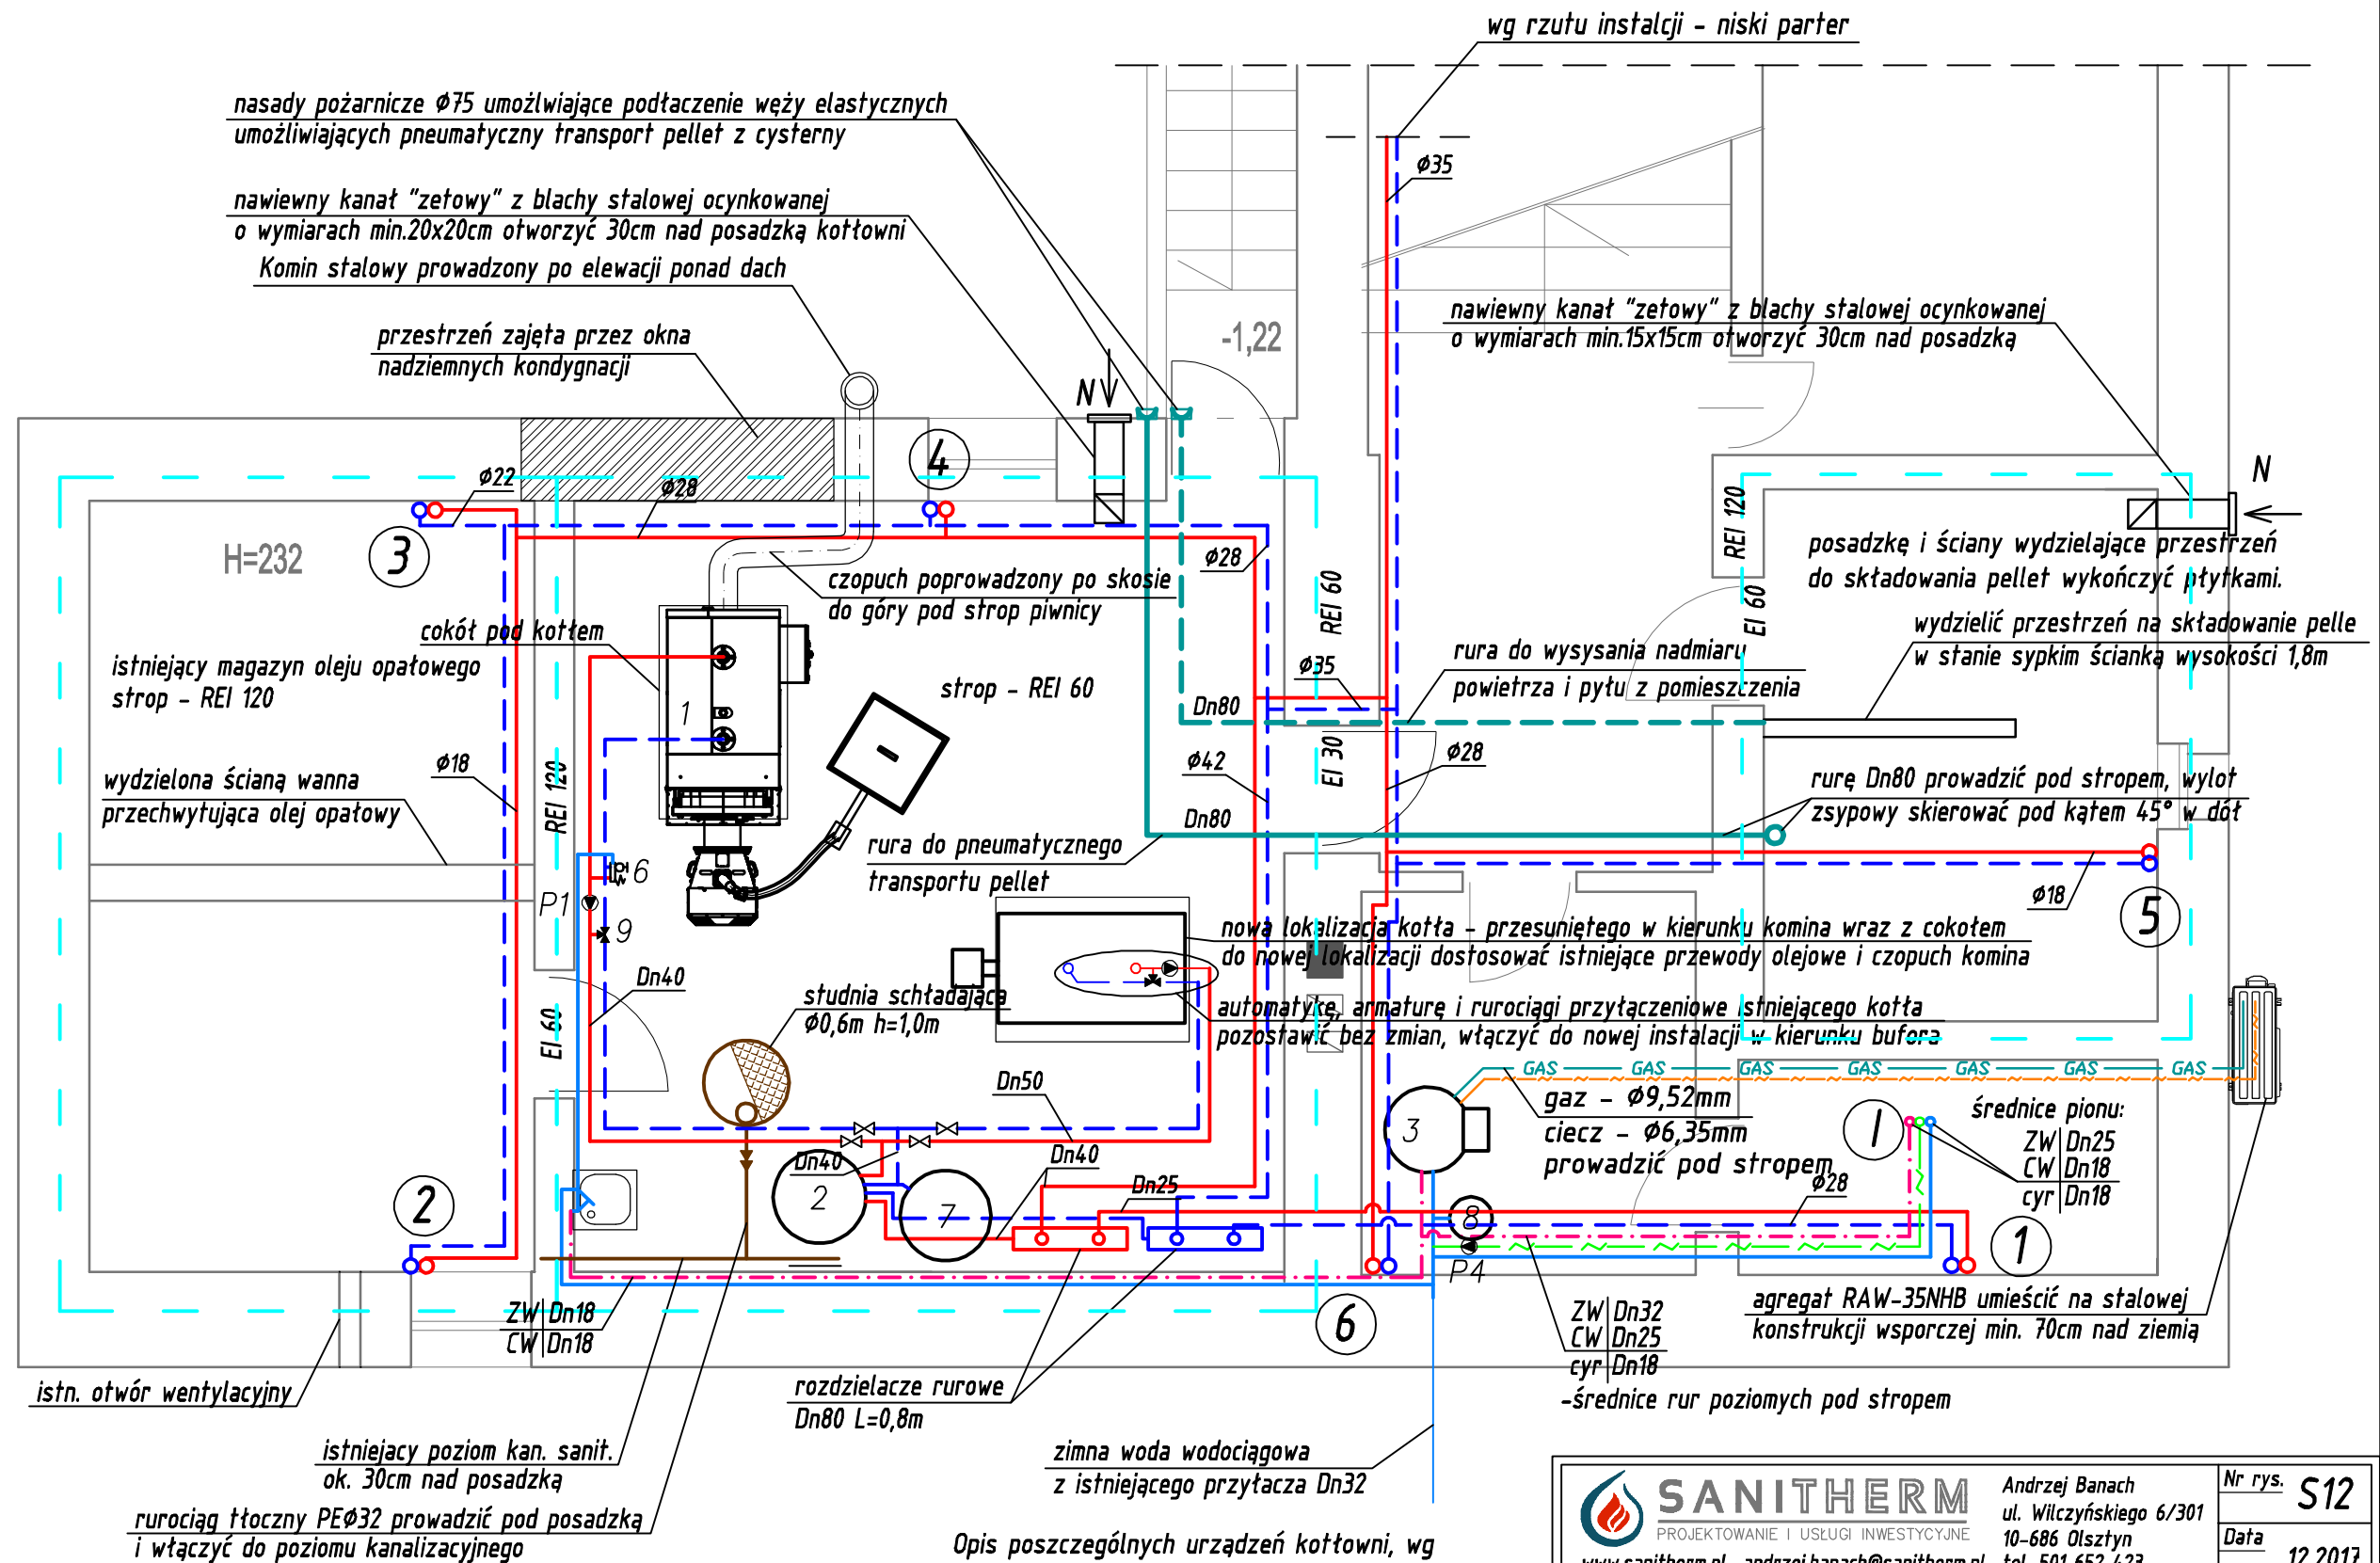

Opis poszczególnych urządzeń kottowni, wg numeracji i zestawienia na rysunku schematu technologicznego kottowni.

UWAGA:
Wszystkie przejścia instalacyjne i przepusty przez przegrody oddzielenia pożarowego kotłowni i magazynu paliw wykonać w odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody.

 SANITHERM PROJEKTOWANIE I USŁUGI INWESTYCYJNE www.sanitherm.pl andrzej.banach@sanitherm.pl	Andrzej Banach ul. Wilczyńskiego 6/301 10-686 Olsztyn tel. 501 652 423		Nr rys. S12
			Data 12.2017
Objekt:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – URZĄD GMINY		
Adres:	ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi		
Przedmiot rysunku:	TECHNOLOGIA KOTŁOWNI I PRZYGOTOWANIE C.W.U. – RZUT PIWNICY – FRAGMENT	Branża SANIT.	Skala 1:50
Projektował:	mgr inż. Andrzej Banach WAM/0117/POOS/08		
Sprawdził:	mgr inż. Mateusz Kreis WAM/0036/PWOS/16		