



# PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. I WODY

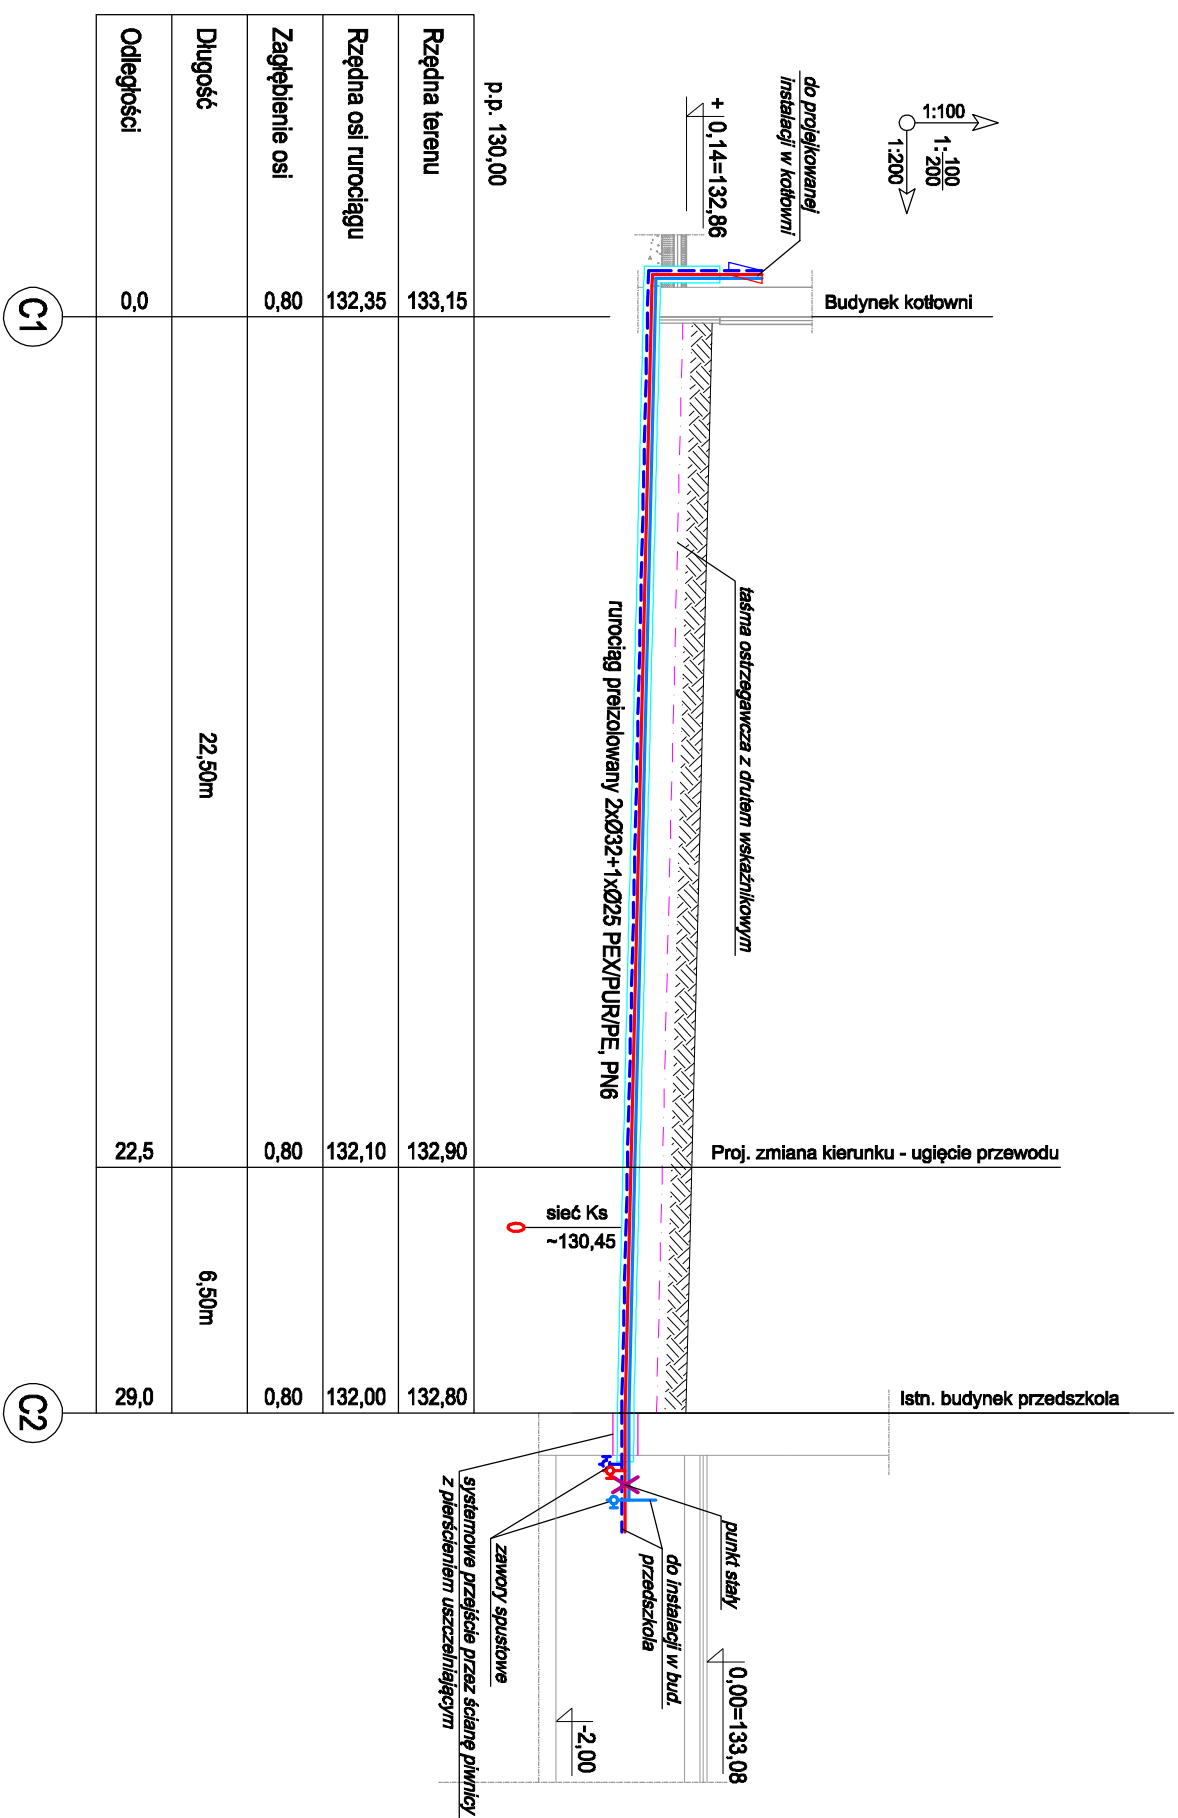

Rzędna terenu	133,15		132,90	132,80
Rzędna osi rurociągu	132,35		132,10	132,00
Zagłębienie osi	0,80		0,80	0,80
Długość		22,50m		6,50m
Odległości	0,0		22,5	29,0

	<b>SANITHERM</b> PROJEKTOWANIE I USŁUGI INWESTYCYJNE	Andrzej Banach ul. Wilczyńskiego 6/301 10-686 Olsztyn tel. 501 652 423	
		Nr rys. <b>S2</b>	
www.sanitherm.pl    andrzej.banach@sanitherm.pl		Data <b>01.2018</b>	
Objekt:	<b>BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PRZEDSZKOLE</b>		
Adres:	ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi		
Przedmiot rysunku:	PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. I WODY		Branża SANIT.
Projektował:	mgr inż. Andrzej Banach    WAM/0117/P/00S/08		Skala 1:100/20.
Sprawdził:	mgr inż. Mateusz Kreis    WAM/0036/PWOS/16		