


UWAGA:

1. W przypadku zagłębienia kanalizacji wynoszącej mniej niż 1m rurę zabezpieczyć przed przemarzaniem keramzytem i folią.
2. Należy sprawdzić rzędne kolizji przed wykonaniem wykopu
3. * rzędna założona (brak właściwej rzędnej na mapie do cel. proj.)

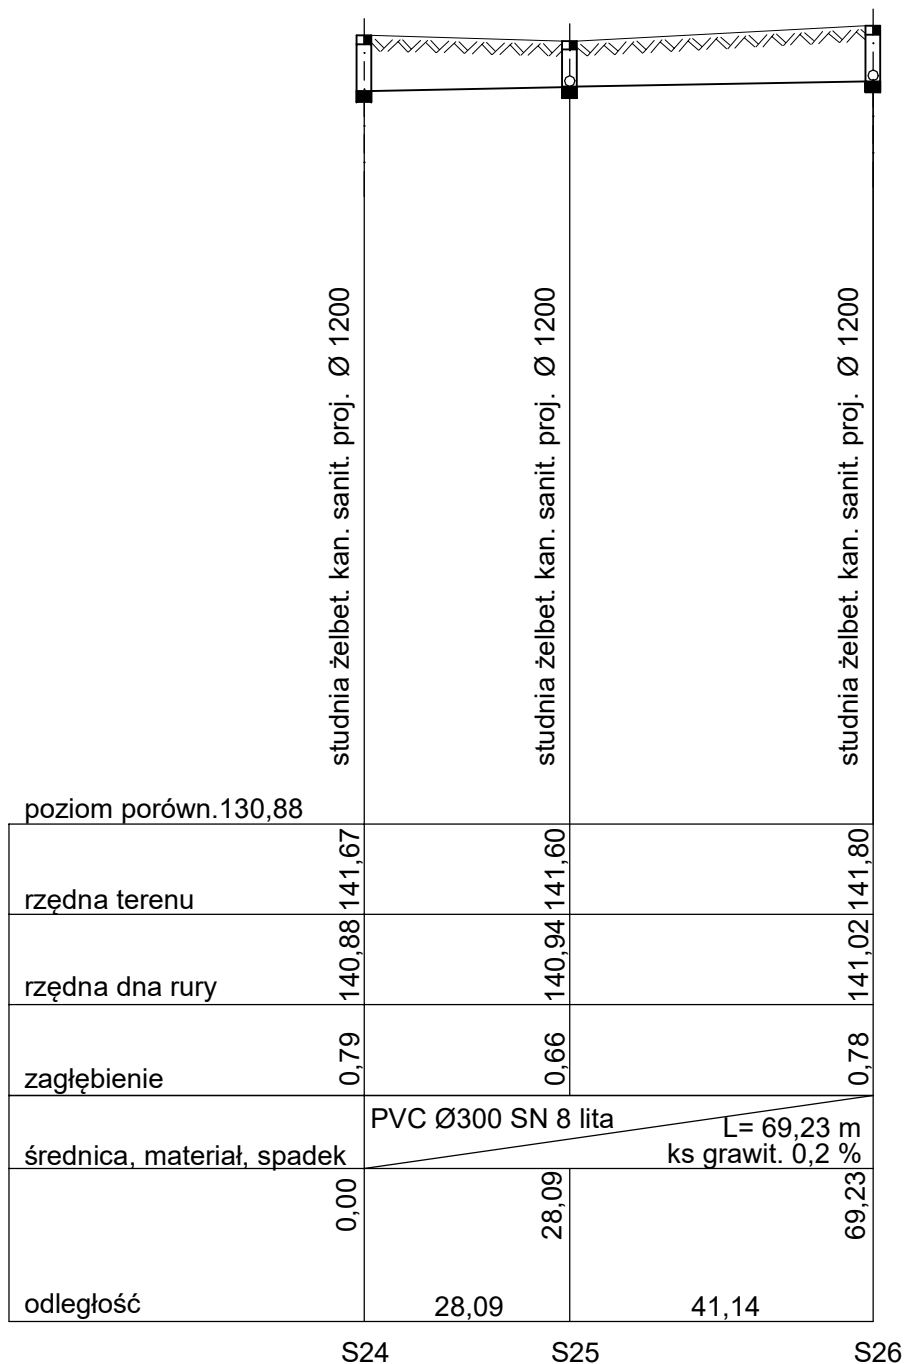

Tytuł rysunku:	Profil kanalizacji sanitarnej WK 3			Skala:
Tytuł projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miejscowości Staroźreby			1:1000/1:100
Inwestor:	Gmina Staroźreby, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby			Data:
Opracowanie:	Nazwisko	Specjalność:	Nr upr.:	Podpis:
Projektowała:	mgr inż. Marlena Jezierska	instal. sanitarne	MAZ/0015/PWBS/17	
Sprawdziła:	dr inż. Kazimierz Piasek	instal. sanitarne	6/85	
				Nr rysunku:
				12