



RCO

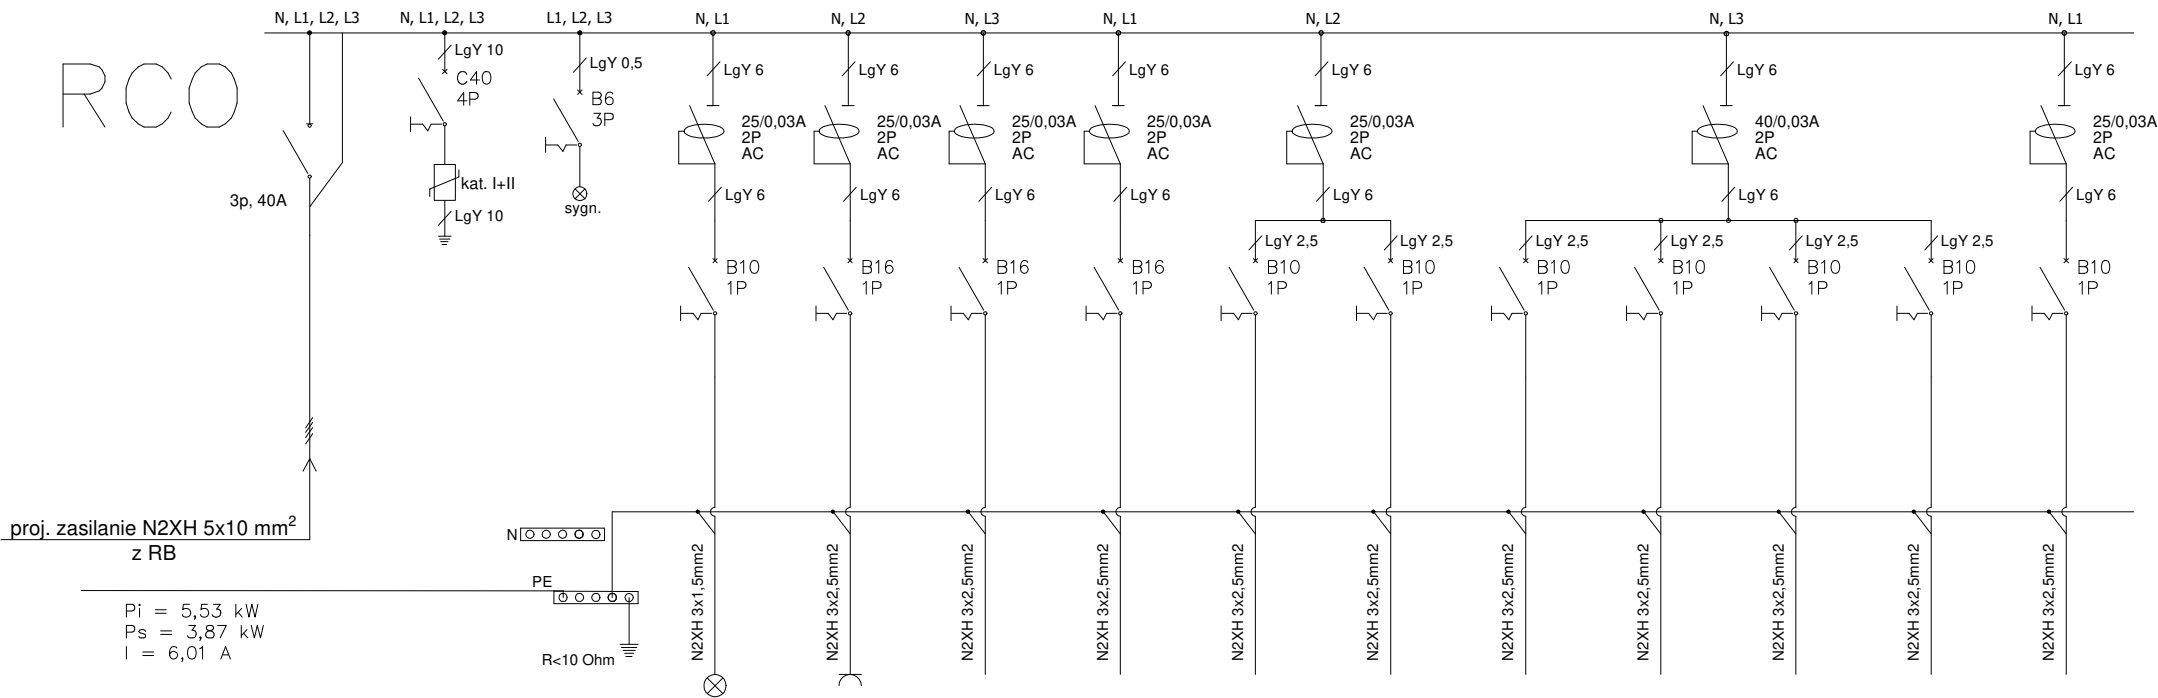

Nr obwodu			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zasilanie	Ochronnik	Sygnalizacja	Oświetlenie podstawowe awaryjne	Gniazda wtykowe	Kocioł gazowy	Kocioł gazowy	Pompa kotłowa	Pompa kotłowa	Pompa podgrzewacza	Pompa obiegu ct	Pompa obiegu co grzejniki	Pompa obiegu co podłogówka	Zasilanie centralki detekcji gazu
Lokalizacja			0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
Moc obwodu			0.13 kW	0.80 kW	1,50 kW	1,50 kW	0.30 kW	0.30 kW	0.16 kW	0.12 kW	0.30 kW	0.32 kW	0.1 kW

RCO
Rozdzielnica natynkowa
IP65, II kl. ochronności, IK07, gł. 150mm

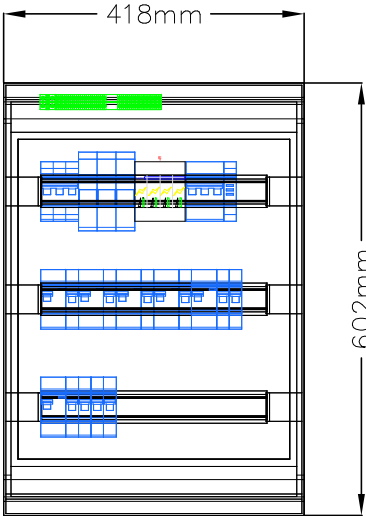

Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica naścienna,
- drzwi transparentne,
- głębokość 151 mm,
- norma: PN-EN 61439-3,
- prąd znamionowy In: 63A,
- stopień ochrony: IP65,
- klasa ochronności II,
- odporność uderowa IK07,
- kolor: RAL 7035 - jasnoszary,
materiał:
tworzywo sztuczne
badanie palności metodą
rozżarzonego drutu 850°.

	BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ I PROJEKTOWANIA			
	93-402 ŁÓDŹ UL. PABIANICKA 184/186 TEL./FAX (0-42) 63 43 699 502 735 585 kowalczykARCHITEKCI.pl biuro@kowalczykarchitekci.pl			
PRZEDMIOT OPRACOWANIA	BUDOWA KOMPLEKSU KULTURALNO-OŚWIATOWEGO Z PRZEDSZKOLEM, ŻŁOBKIEM WRAZ Z GMINNĄ BIBLIOTEKĄ W STAROŻREBACH DZ. NR. EWID. 529/5; STAROŻREBY			
INWESTOR	Urząd Gminy w Starożrebach Ul. Płocka 18, 09-440 Starożreby			NR RYSUNKU
TEMAT RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICA KOTŁOWNI			E-10
AUTOR OPRACOWANIA	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	SKALA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Michał Simiński	Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. ele. LOD/1439/PWOE/10		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Rafał Skowron	Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. ele. LOD/3024/PBE/16		DATA 06.2022
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			