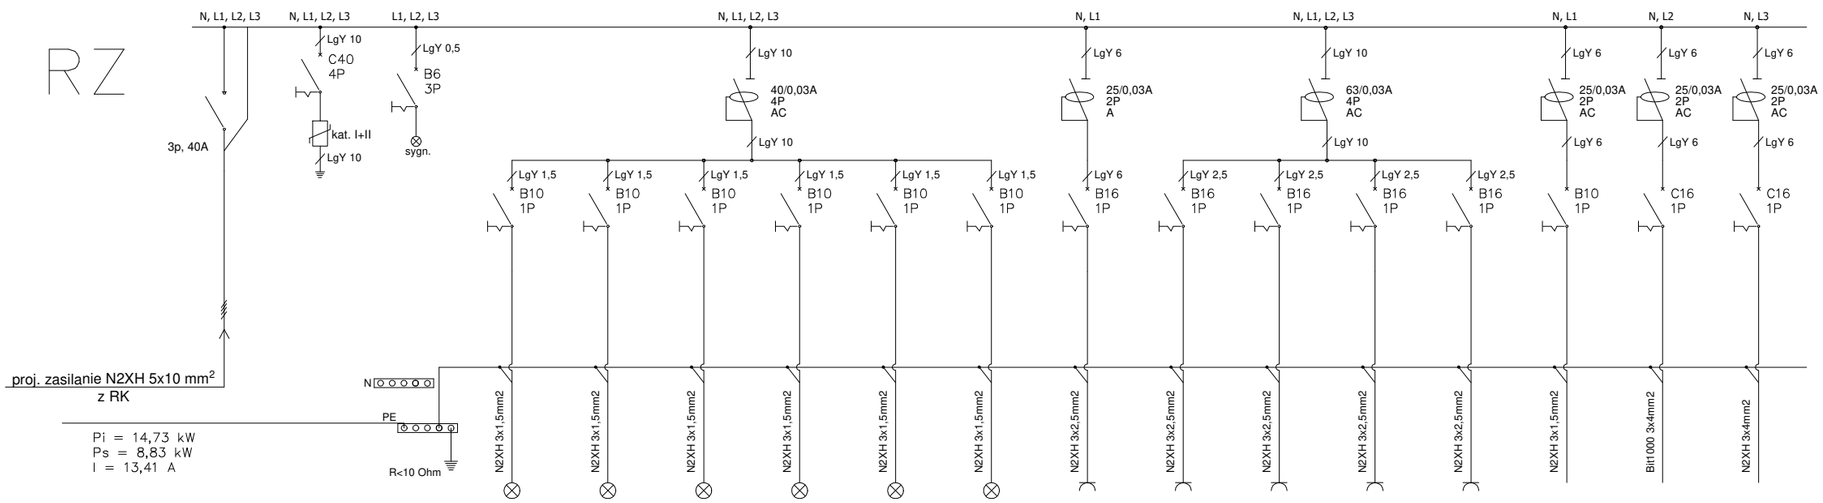

RZ
Obudowa natynkowa,5x26 moduły
IP44, II kl. ochronności. gł. 160mm

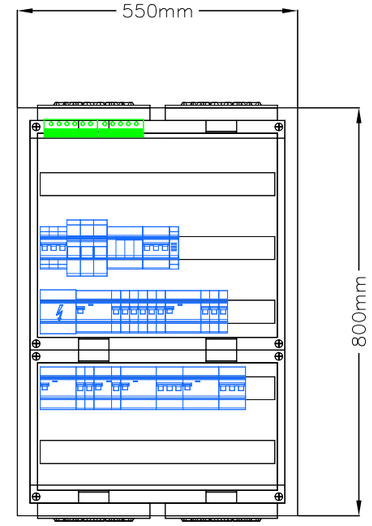

Nr obwodu			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zasilanie	Ochronnik	Sygnalizacja	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne	Gniazda komputerowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Wentylator łazienkowy	Centrala wentylacyjna N1	Centrala wentylacyjna N3
Lokalizacja			0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46	0.47, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, 0.60, 0.61, 0.61a	0.52, 0.53, 0.54, 0.55	0.48, 0.49, 0.50, 0.51		0.42, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.50, 0.52, 0.53, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58	0.43, 0.49, 0.53	0.43, 0.44, 0.46	0.47, 0.51, 0.61a	0.49	0.53	0.50, 0.51, 0.54, 0.55	Dach	0.88
Moc obwodu			0.50 kW	0.45 kW	1 kW	1 kW	0.45 kW	0.13 kW	1.20 kW	1.80 kW	1.60 kW	1.20 kW	1.20 kW	0.2 kW	2 kW	2 kW

Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: II
Odporność udarowa IK09
Kolor: RAL 9010
Norma: PN-EN 61439
Blacha stalowa: 1 mm, powlekana lakierem proszkowym
Kategoria przepięciowa IV
Stopień zanieczyszczenia 3

kowalczyk ARCHITEKCI
BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ I PROJEKTOWANIA
93-402 ŁÓDŹ UL. PABIANICKA 184/186 TEL./FAX (0-42) 63 43 699 502 735 585 kowalczykARCHITEKCI.pl biuro@kowalczykarchitekci.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA	**BUDOWA KOMPLEKSU KULTURALNO-OŚWIATOWEGO Z PRZEDSZKOLEM, ŻŁOBKIEM WRAZ Z GMINNĄ BIBLIOTEKĄ W STAROŹREBACH DZ. NR. EWID. 529/5; STAROŹREBY**			NR RYSUNKU
INWESTOR	**Urząd Gminy w Staroźrebach Ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby**			E-9
TEMAT RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICA ŻŁOBKA			
AUTOR OPRACOWANIA	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	SKALA
PROJEKTOWAŁ	**mgr inż. Michał Simiński**	Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. ele. LOD/1439/PWOE/10		
SPRAWDZIŁ	**mgr inż. Rafał Skowron**	Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. ele. LOD/3024/PBE/16		DATA 06.2022
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			