
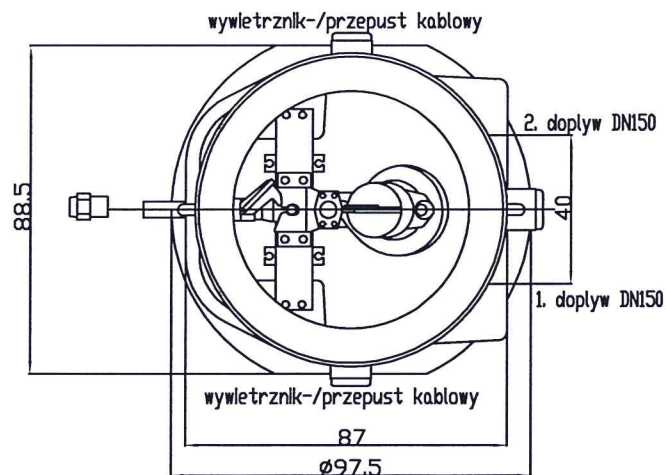


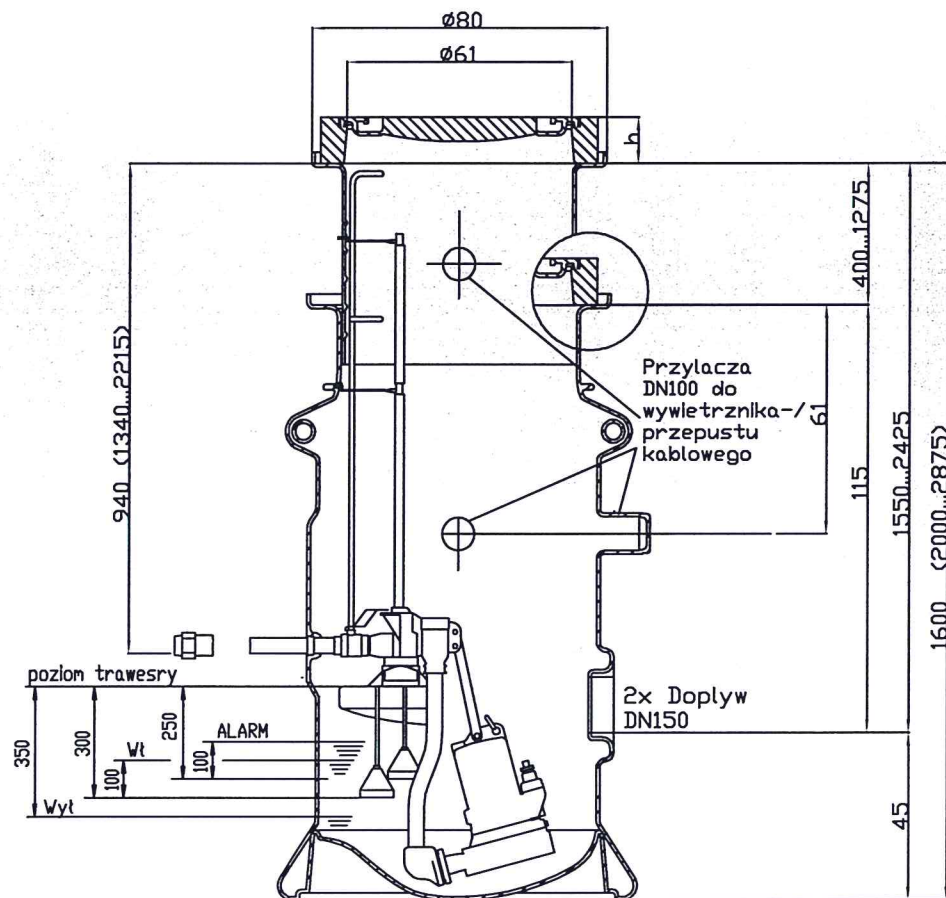

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI		
Pompa	1	DN 32 232 M plus
Urządzenie	2	DN 32 stal nierdzewna
Zawór zwrotny	3	Kalowy DN 32
Zawór oddzielający	4	Zasuwka DN 32
Szafa sterująca	5	SZSP D-rozruch bezp. (4 kW)
Czujnik poziomu	6	Hydrostatyczne czujniki
Wywletrznik	7	DN100 PVC
Wąż	8	Zelbet, sr. 600 mm kl. A15 (B125)
Prowadnica pompy	9	Rura stal nierdz. 1"
Zbiornik PEHD	10	Dw=600, H=1600
-	11	-
-	12	-
-	13	-
-	14	-
-	15	-
-	16	-
-	17	-
-	18	-
CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI		
Różnica poziomów	R ₀	-
Różnica terenu	R _T	-
Różnica nuradagii bocznego	R _{bl}	-
Różnica dna wlotu kanalizacyjnego	R _k	-
Różnica dna pompowni	R _{dp}	-
Waga	I	-
TABELA KRÓTICÓW		
Oznaczn.	Przylacze	Przeznaczenie króćca
DK	DN 150	Wlot ścieków
DT	DN 32	Króćce łączące
KW	DN 100	Kanal wywlewny