

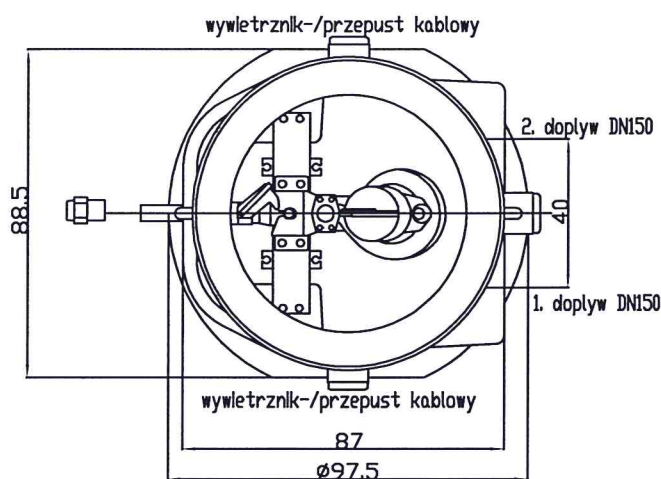


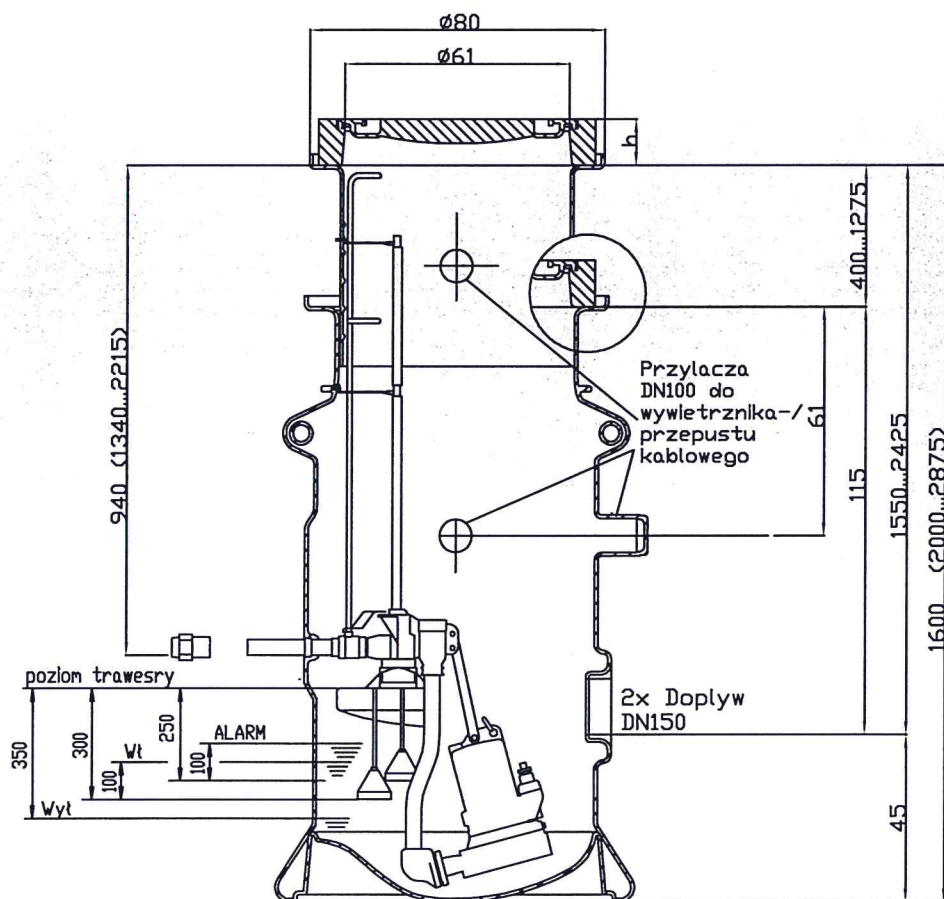


WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI		
Pompa	1	U-PK 202 M plus
Orurowanie	2	DN 32 stal nierdzewna
Zawór zwrotny	3	Kulowy DN 32
Zawór odnający	4	Zasuwka DN 32
Szafa sterująca	5	SZSP D-rozruch bezp. (4 kW)
Czujnik poziomu	6	Hydrostatyczne czujniki
Wywletrzniki	7	DN100 PVC
Wąż	8	Zelbet. sr. 600 mm d. A15 [B125]
Przewodnica pompy	9	Rura stal nierdz. 1"
Zelbetnik PERD	10	Dw=600, H=1600
-	11	-
-	12	-
-	13	-
-	14	-
-	15	-
-	16	-
-	17	-
-	18	-
CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI		
Rzędna polowy	R ₀	-
Rzędna terenu	R _t	-
Rzędna nurociągu bocznego	R _B	-
Rzędna dna wlotu kanałozacji	R _x	-
Rzędna dna pompowni	R _{pp}	-
Waga	i	-
TABELA KRÓCÓCÓW		
Oznaczn.	Przylacze	Przeznaczenie króćców
DK	DN 150	Wlot ścieków
DT	DN 32	Króciec toczny
KW	DN 100	Kanał wywlewny
KN	DN 100	Kanał nawlewny
PK	DN 100	Przepust kablowy
-	-	-
CHARAKTERYSTYKA UKŁADU POMPOWEGO		
Ilość ścieków	I _s	-
Ilość pompy	-	2 szt.
Typ wirnika pompy	-	vortex + rozr. tracy
Wydajność pompy	m ³ /h	16-6
Wysokość podnoszenia	m	6-21
Moc silnika	KW	P2=2,10
PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWA PKSB800-32		
ZESTAWIENIE		
13-JPG/PB1-00		

Przykład zabudowy z zaworem zwrotnym kulowym

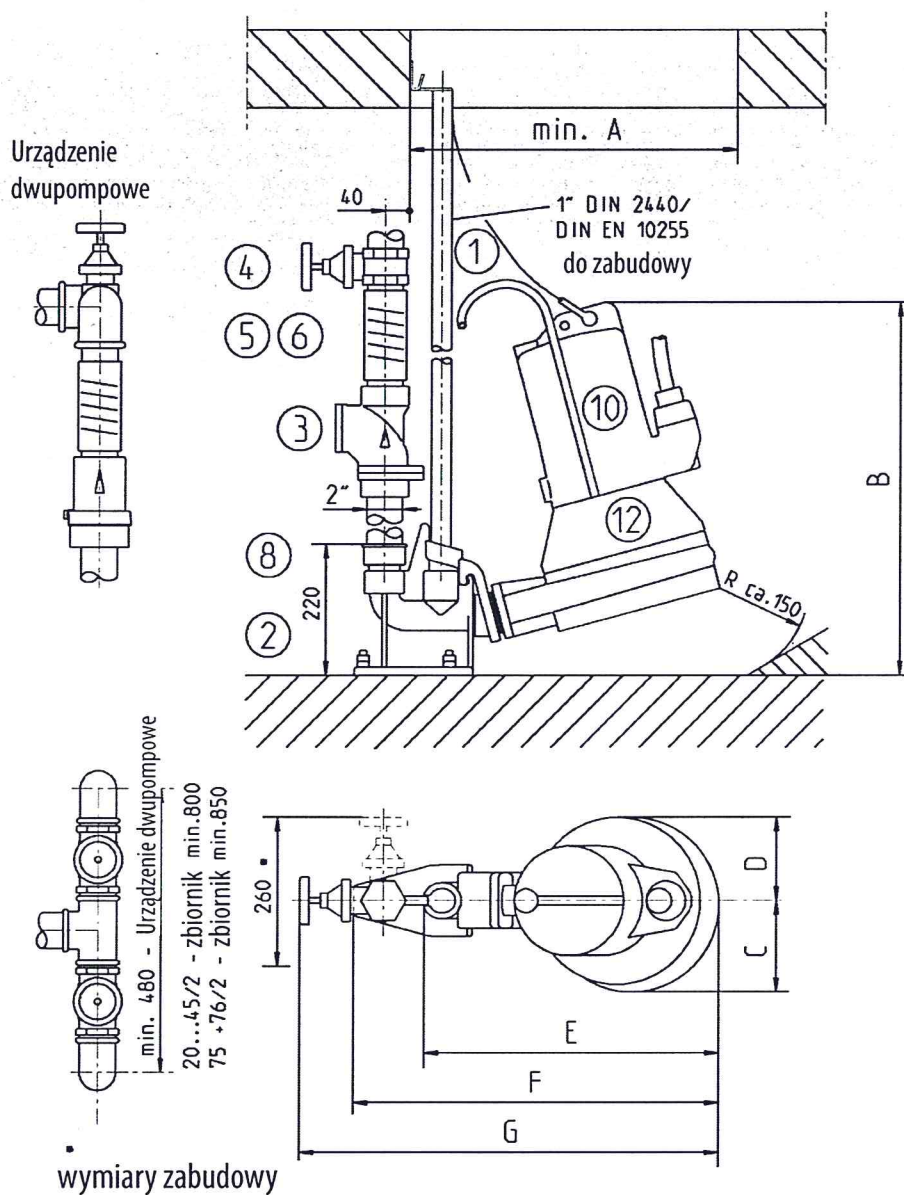

UAK/UFK	A	B	C	D	E	F	G	zbiornik min.
20/2M plus	430	450	110	110	380	500	585	400 x 700mm
25/2ME-36/2M	470	490	125	125	420	540	635	400 x 700mm
45/2M	470	490	130	125	420	540	635	400 x 700mm
75/2M+76/2M	545	625	155	140	500	615	705	400 x 800mm

Osprzęt

			20/2							
			Nr art.	M plus	ME	M	M	M	M	M
	① Łańcuch atestowany, stal nierdzewna, (E818)	Nośność								
	2,5 m, wyposażony w 5 ogniwo do ręcznego opuszczania	160 kg	JP45901	.	.	.	.	.	.	.
	5,0 m, wyposażony w 8 ogniwo do ręcznego opuszczania	160 kg	JP45902	.	.	.	.	.	.	.
	Szklka atestowana, stal nierdzewna	500 kg	JP45904	.	.	.	.	.	.	.
	Zawiesie pompy		JP45925	.	.	.	.	.	.	.
	② Stopa sprzęgająca GR 35, 1½ cala gwint wewnętrzny (patrz przykład zabudowy)		JP14094	.	.	.	.	.	.	.
	Urządzenie do przemieszczania środka ciężkości		JP44757	.	.	.	.	.	.	.
	③ Kłapa zwrotna	1½" (DN 40), PN 4	H B D JP00317	.	.	.	.	.	.	.
	DIN EN 12050-4	2 cale (DN 50), PN 4	JP00326	.	.	.	.	.	.	.
	Zawór zwrotny kulowy	2 cale (DN 50), PN 6	JP44782	.	.	.	.	.	.	.
	DIN EN 12050-4 (bez rys.)									
	Zawór kulowy kątowy KE	1½ cala (DN 40), PN 6	JP44783	.	.	.	.	.	.	.
	④ Zasuwa odcinająca	1½ cala (DN 40), PN 16	H B D JP44786	.	.	.	.	.	.	.
		2 cale (DN 50), PN 16	JP44787	.	.	.	.	.	.	.
	⑤ Łącznik elastyczny	1½" (DN 40), PN 4	H D wewn JP44777	.	.	.	.	.	.	.
		2" (DN 50), PN 4	JP44775	.	.	.	.	.	.	.
	⑥ Opaska zaciskowa	1½"	JP44763	.	.	.	.	.	.	.
		2"	JP44764	.	.	.	.	.	.	.
	⑦ Stopy		JP44759	.	.	.	.	.	.	.
	Stopy M (bez rys.)		JP20980	.	.	.	.	.	.	.
	Stopa M 220		JP22302	.	.	.	.	.	.	.
	⑧ Mufa redukcyjna	1½–2 cale do łącznika teleskopowego GR 35	JP44776	.	.	.	.	.	.	.
		1¼–1½ cala do przyłącza rurowego	JP44769	.	.	.	.	.	.	.
		1¼–2 cale do przyłącza rurowego	JP44772	.	.	.	.	.	.	.
	⑨ Przyłącze rurowe	1½ cala (gwint wewnętrzny), do zastosowań przenośnych	JP16870	.	.	.	.	.	.	.
	Złącze pożarnicze	C, do zastosowań przenośnych	JP14076	.	.	.	.	.	.	.
	Króciec do węża	Ø 42, do zastosowań przenośnych	JP14077	.	.	.	.	.	.	.
	⑩ Rura płuczka typ 0		JP45408	.	.	.	.	.	.	.
	Rura płuczka typ I		JP28221	.	.	.	.	.	.	.
	Rura płuczka typ II		JP28222	.	.	.	.	.	.	.
	⑪ Przyłącze elektryczne									
	Układ 1-pompowy	AD 12 ExME, TLS	JP43163	.	.	.	.	.	.	.
		+ układ łagodnego rozruchu	JP24138	.	.	.	.	.	.	.
		AD 46 ExM, TLS	JP43160	.	.	.	.	.	.	.
		AD 46 MP SM*	JP27119	.	.	.	.	.	.	.
		AD 610 ExM, TLS	JP43161	.	.	.	.	.	.	.
		AD 610 MP SM*	JP27120	.	.	.	.	.	.	.
		AS 610 ExM, TLS	JP43164	.	.	.	.	.	.	.
	Układ 2-pompowy	BD 46 ExM, TLS	JP43166	.	.	.	.	.	.	.
		BD 46 MP SM*	JP27153	.	.	.	.	.	.	.
		BD 610 ExM, TLS	JP43167	.	.	.	.	.	.	.
		BD 610 MP SM*	JP27154	.	.	.	.	.	.	.
		BS 610 z osprzętem - patrz sterowniki		.	.	.	.	.	.	.
		Wszelkie ww. sterowniki, łącznie z włącznikiem ciśnienia spiętrzenia (oprócz BS 610)		.	.	.	.	.	.	.
		Osprzęt do AD.../BD... Uchwyt z blachy (zawarty w zakresie dostawy GR 35)	JP23100	.	.	.	.	.	.	.
		*w obszarze zagrożonym wybuchem (Ex) w sterowniku MP wymagane zabezpieczenie przed suchobiegiem	JP41463	.	.	.	.	.	.	.
	⑫ Akumulator do instalacji alarmowej niezależnej od sieci (do sterowników MP SM zamawiać nr art. 28603)		JP44850	.	.	.	.	.	.	.
				.	.	.	.	.	.	.
	⑬ Urządzenie do kontroli uszczelnień DKG (do UAK)		JP44900	.	.	.	.	.	.	.
	Urządzenie do kontroli uszczelnień DKG-Ex (do UFK)		JP00249	.	.	.	.	.	.	.

Pozostały osprzęt - patrz sterowniki