



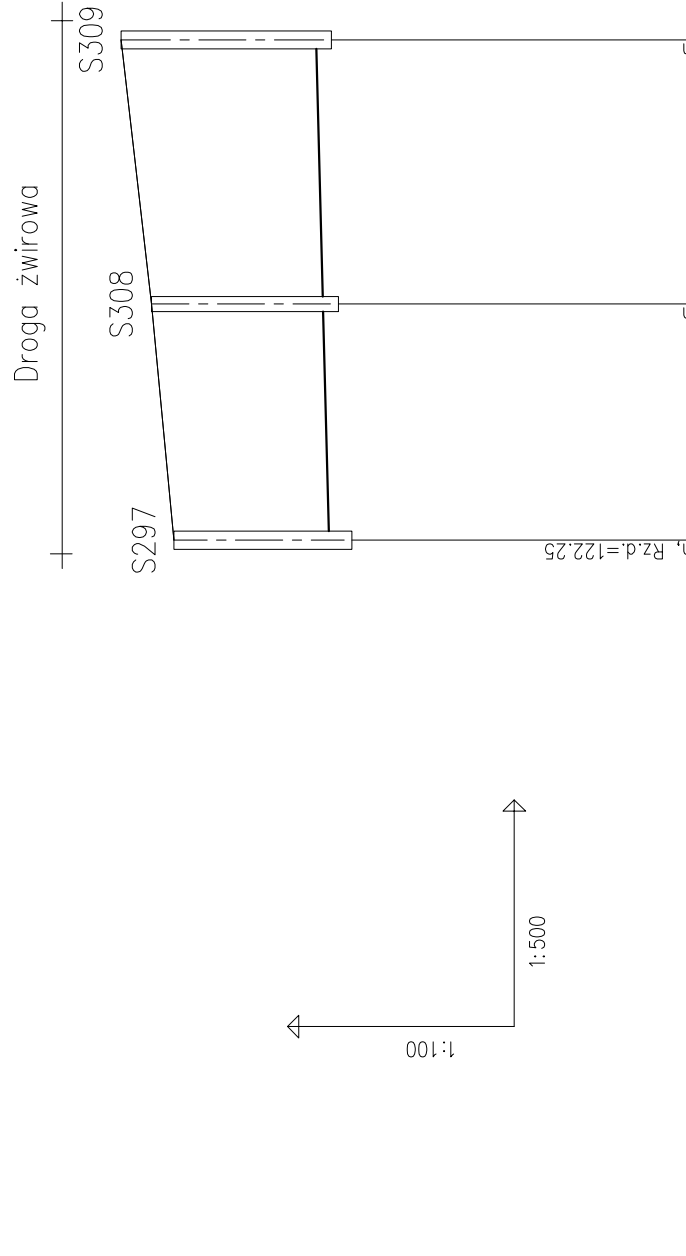

POZIOM PORÓWNAWCZY	115.00 m n.p.m.	studni	studni	studni
RZĘDNA TERENU ISTN.	124.50		124.80	125.20
RZĘDNA DNA KANAŁU		122.35	122.43	122.52
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		2.15	2.37	2.68
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.51% 15.62m	0.52% 17.47m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		D200 PVC L=33.09m		
ODLEGŁOŚCI	0.00	15.62	17.47	33.09

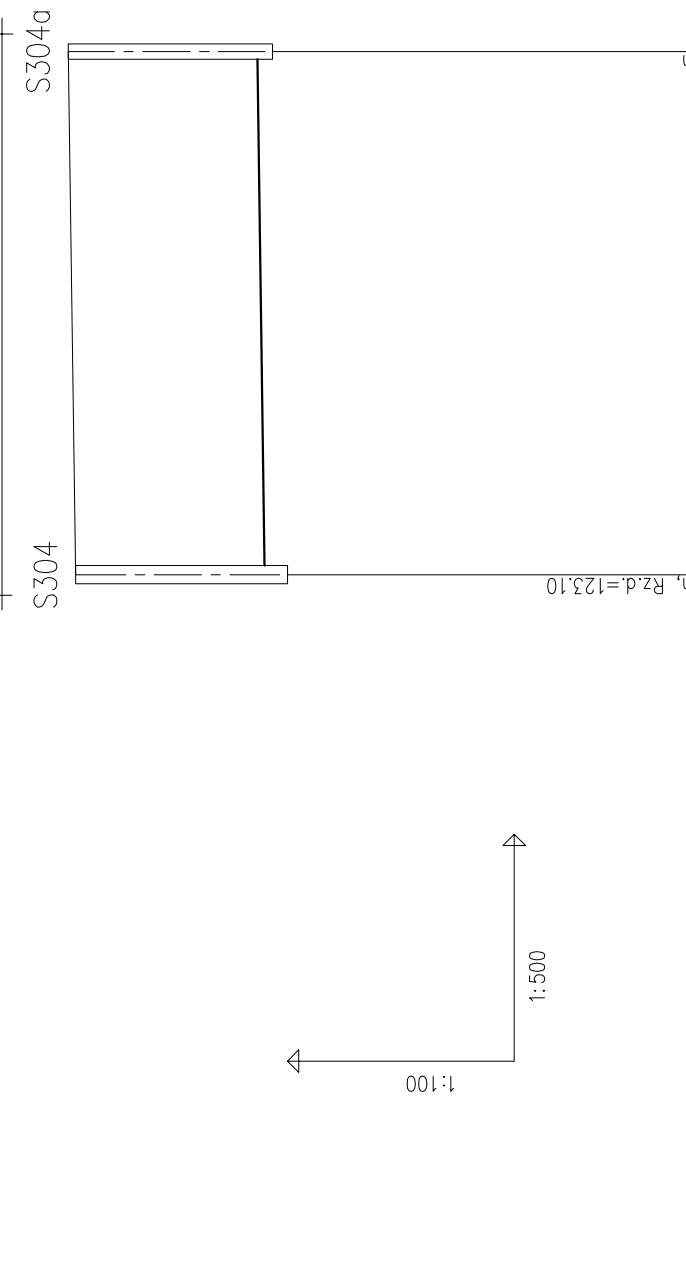

POZIOM PORÓWNAWCZY	115.00 m n.p.m.	studni	studni
RZĘDNA TERENU ISTN.		125.80	
RZĘDNA DNA KANAŁU			123.30
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU			2.60
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.29%	34.60m
ŚREDNICA, MATERIAŁ			D200 PVC
ODLEGŁOŚCI		0.00	34.60

UWAGA:

Przed rozpoczęciem robót zweryfikować istotne rzędne.

W przypadku kolizji z drenażem rolniczym stosować uwagi

zawarte w piśmie WZMIW o/Płock z dnia 15.10.2007

zn. EKP. 4105-U-1168/1816/07



Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Projekt budowlany + projekt wykonawczy

organizacji sanitarnej wraz z przylącami do granicy posesji dla m. Rogozino - etap I

Adres: m. Plock;

Rogozlno, Boryszewo Stare, B

46	Data:	10.2007
----	-------	---------

mgr inż. A.Radziejewski upr. nr 13/97/PL

mgr inż. H. Tarnowski upr.LOD/0265/PWOS/05