

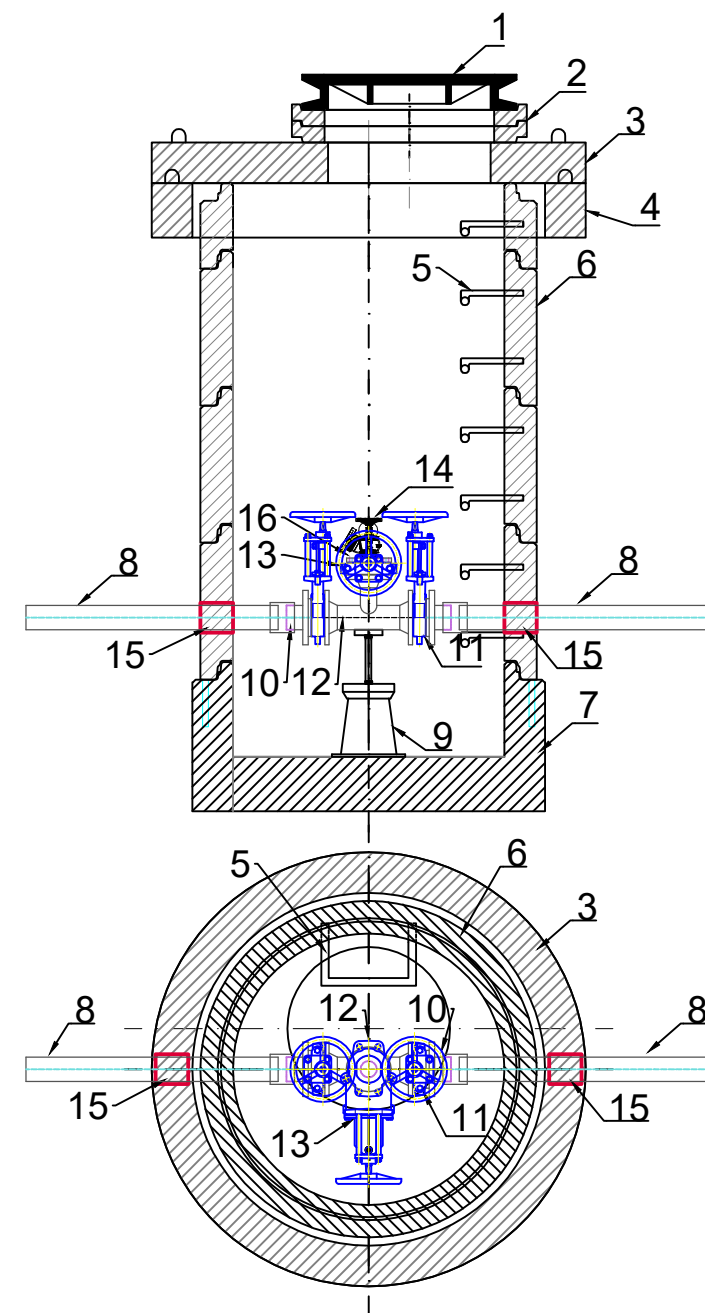


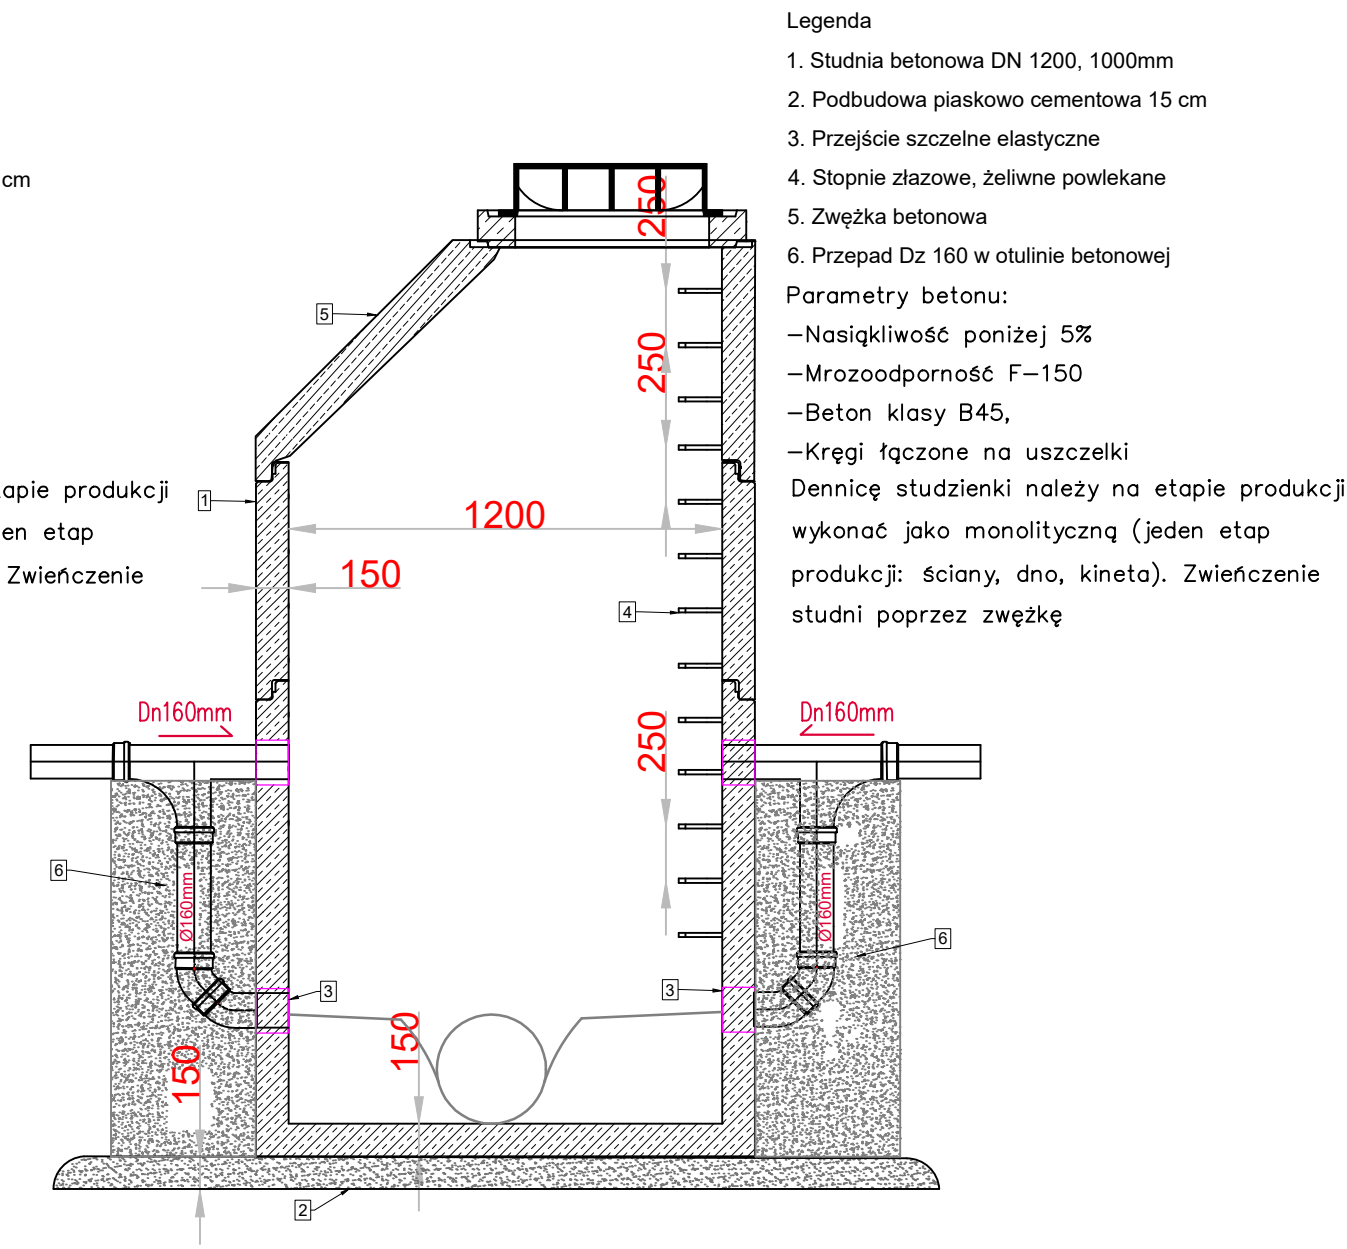

Nr	Element	Ilość
1	Właz żeliwny typu ciężkiego Ø600mm D400	1
2	Kręgi wyrównujące	n
3	Pokrywa nastudzienna żelbetowa	1
4	Pierścień betonowy odciążający	1
5	Stopnie żłazowe żeliwne	n
6	Prefabrykowany krąg betonowy Dn1500 - złącze z uszczelką wysokość 250, 500 lub 1000 mm	n
7	Prefabrykowane dno studni betonowej Dn1500 - złącze z uszczelką	1
8	Rurociąg tłoczny PEHD Dz 90	n
9	Podpora stała	1
10	Tuleja PEHD 90 z luźnym kołnierzem DN80 + elektromufa PE90	2
11	Zasuwa nożowa DN80	2
12	Trójnik stalowy kołnierzowy redukcyjny 80/50/80 90 stopni	1
13	Zasuwa nożowa DN50	1
14	Złącze Storz AG z gwintem zewnętrznym DN50	1
15	Przejście szczelne dla rurociągu PE	2
16	Kołnierz stalowy z gwintem wewnętrznym DN50	1

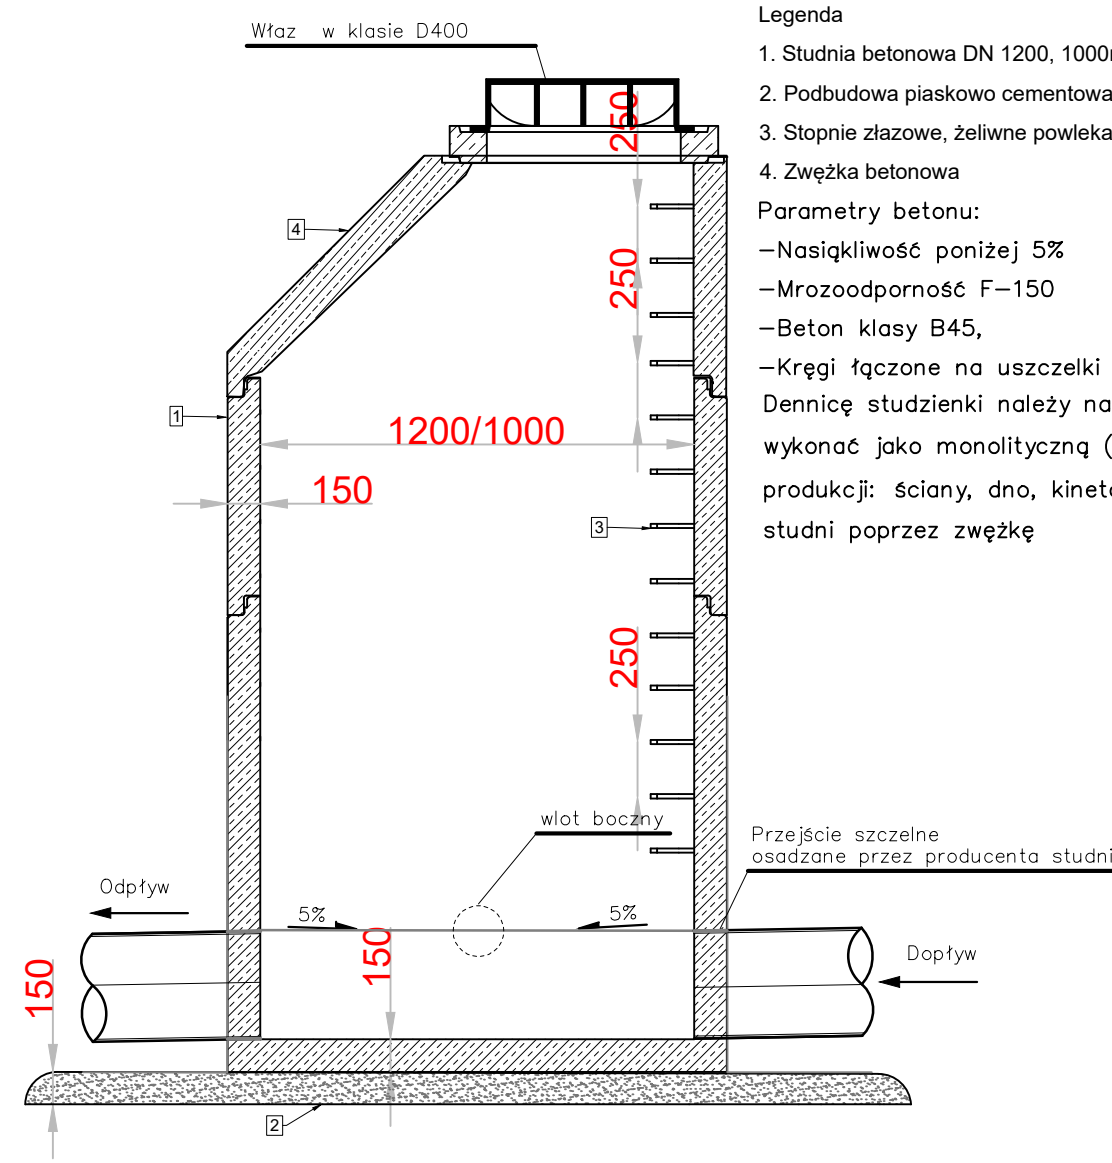

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.

5. Wszelkie elementy ruchome, konstrukcyjne i szczegóły połączeń należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

6. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

Projektant br. sanitarnej:		Uprawnienia nr:		Podpis:	
mgr inż. Damian Józwiak		MAZ/0971/PBS/19			
		Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			
Sprawdzający br. sanitarnej:				Podpis:	
mgr inż. Daniel Gąbiński		MAZ/0344/POOS/14			
		Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			
Inwestor:		Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo			
Adres inwestycji:		Rogozino, gm. Radzanowo dz. nr ew.: 40/22, 40/14, 40/4, 41/49, 39/44, 41/37, 39/39, 41/35, 39/32, 41/29, 41/22, 39/6, 41/2, 41/8, 39/7, 41/8, 39/17, 39/26 obręb 0020			
Faza projektu:		Projekt Budowlany			
Nazwa inwestycji:		Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Kalinowej, Brzozowej Jasnej, Zimowej, Letniej i Dębowej w Rogozinie			
Nazwa rysunku:		Rozwiązanie techniczne studni DN1200, 1000, Szczelnych			
Data:		Skala:	Nr opracowania	Nr rys	Nr strony
04.03.2025		—	PB-42-R	Rys. 09	Str. 32