


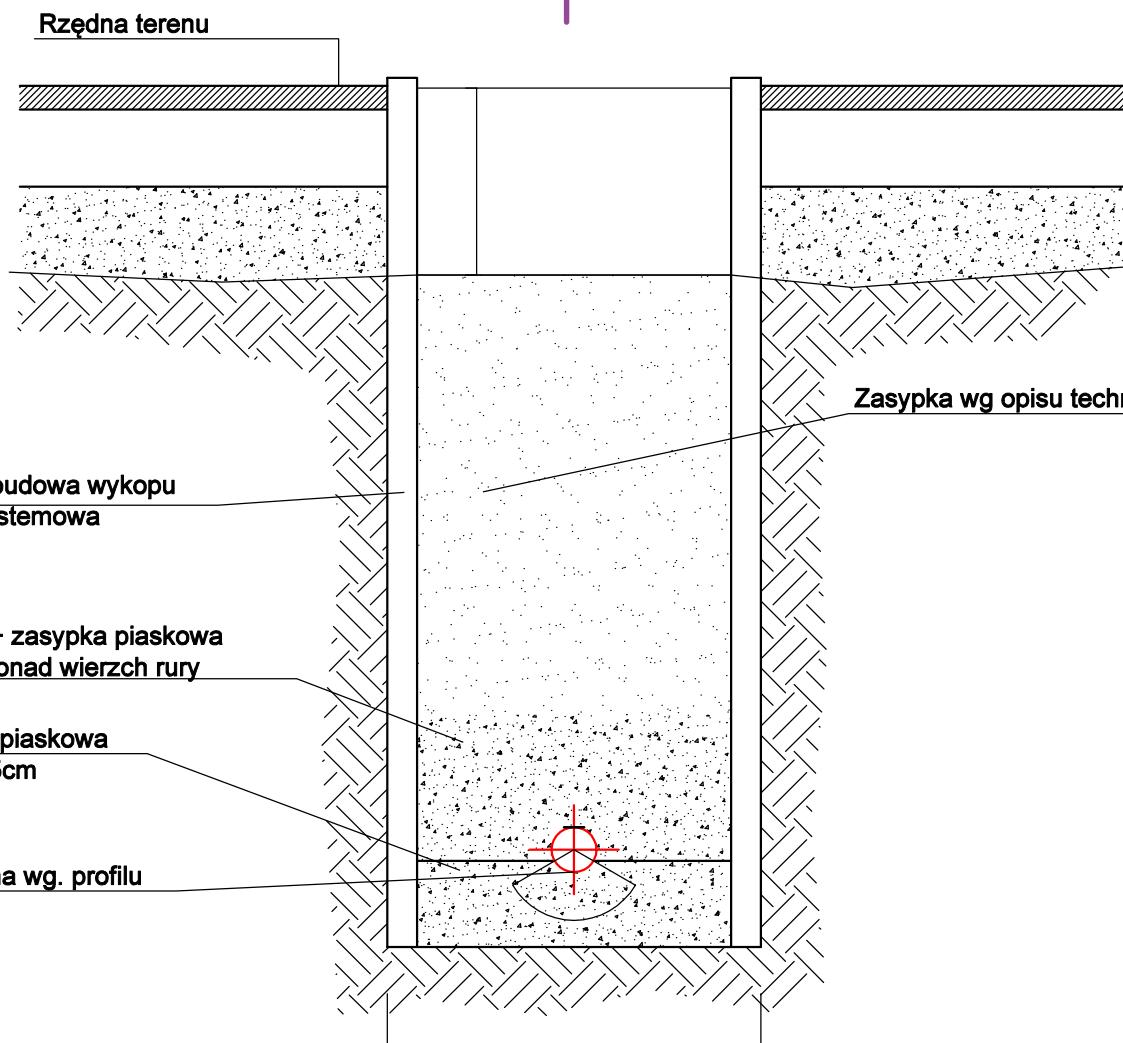

Szerokość wykopu – B:

1.0m – dla rurociągów o średnicach do DN100
1.1m – dla rurociągów o średnicach do DN150

UWAGI:

1. Podsypkę, obsypkę i zasypkę wykonać z piasku. Warstwy te należy zagęszczać ostrożnie ręcznie przy użyciu lekkich urządzeń zagęszczających.
2. Pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwami 10–30 cm.
3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić:
 podsypka $I_s = 0,97$
 obsypka $I_s = 0,97$
 zasyпка $I_s = 0,97$
 zasyпка gruntem rodzimym
 $I_s = 1,0$ w pasie drogowym,
 $I_s = 0,97$ w terenach zielonych
4. Wykopy prowadzić jako wąskoprzestrzenne, umocnione
5. Zagęszczenie zasyпки wykonać z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopu.

UWAGA:

1. Rysunek należy rozpatrywać wraz z częścią opisową.
2. Rzędna włączenia skorygować w trakcie realizacji na budowie.
3. Nie należy odmierzать wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta.
4. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz przepisami techniczno - budowlanymi.

Projektant:		Uprawnienia nr:		Podpis:	
mgr inż. Damian Józwiak		MAZ/0971/PBS/19			
		Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			
Sprawdzający:		Uprawnienia nr:		Podpis:	
mgr inż. Daniel Gąbiński		MAZ/0344/POOS/14			
		Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			
Inwestor:		Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09–451 Radzanowo			
Adres inwestycji:		Boryszewo Stare, Stróżewko, dz. nr ewid. 107/4, 28/21, 28/32, 30/10, 29/4, 30/7, 30/3, 29/22, 31/2, 32/12 obręb 0003			
Faza projektu:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY			
Nazwa inwestycji:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami w m. Boryszewo Stare i Stróżewko.			
Nazwa rysunku:		Schemat wykopu			
Data:		Skala:	Nr opracowania	Nr rys	Nr strony
01.07.2023		—	PB–16–R	Rys. 11	Str. 35