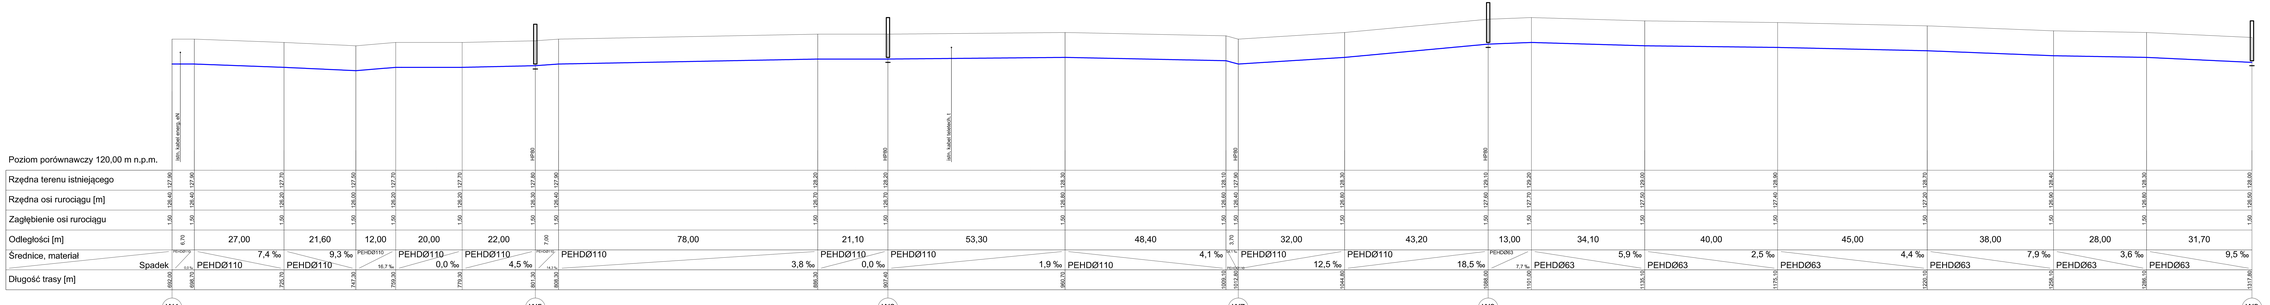

	W4		W5		W6		W7		W8		W9
Rzędna terenu istniejącego	127,90	127,90	127,80	127,90	128,20	128,10	127,90	127,60	128,20	128,00	
Rzędna osi rurociągu [m]	126,40	126,40	126,30	126,40	126,70	126,60	126,80	127,10	127,70	127,80	128,00
Zagłębienie osi rurociągu	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Odległości [m]	6,70	27,00	7,00	21,60	12,00	20,00	22,00	3,70	78,00	21,10	53,30
Średnice, materiał		7,4 ‰		9,3 ‰	PEHDØ110	PEHDØ110	PEHDØ110		3,8 ‰	0,0 ‰	1,9 ‰
Spadek	15%	PEHDØ110	15%	PEHDØ110	16,7 ‰	0,0 ‰	4,5 ‰	14,1%			
Długość trasy [m]	660,00	686,70	725,70	747,30	759,30	779,30	801,30	805,00	883,00	904,10	957,40

	W7		W8		W9						
Rzędna terenu istniejącego	127,60	125,10	127,70	128,20	128,00	128,40	128,75	128,90	128,45	128,30	128,00
Rzędna osi rurociągu [m]	126,80	127,10	127,20	127,40	127,50	127,90	128,25	128,40	128,05	127,80	128,00
Zagłębienie osi rurociągu	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Odległości [m]	32,00	43,20	13,00	34,10	40,00	45,00	38,00	28,00	31,70		
Średnice, materiał	PEHDØ110	PEHDØ110	PEHDØ63	5,9 ‰	2,5 ‰	4,4 ‰	7,9 ‰	3,6 ‰	9,5 ‰		
Spadek	12,5 ‰	18,5 ‰	7,7 ‰	PEHDØ63	PEHDØ63	PEHDØ63	PEHDØ63	PEHDØ63	PEHDØ63		
Długość trasy [m]	1264,40	1308,00	1310,60	1336,40	1375,30	1420,30	1458,10	1486,10	1517,80		

Gmina Brzeziny
ul. 1000-lecia 8
62-874 Brzeziny

Jednostka projektowa:
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
"PROMEKO"
62-800 Kalisz, ul.Gdańska 210
tel/fax 62 767 52 63
www.promeko.com.pl e-mail: promeko@o2.pl

Projekt techniczny

Skala: 1:100/500

Data opracowania: Kwiecień 2021 r.

Nazwa obiektu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagodziniec gm. Brzeziny

Adres obiektu: m. Jagodziniec, gm. Brzeziny

Nazwa rysunku: PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ

Projektował: mgr inż. Jarosław Smolak
Sprawdził: mgr inż. Monika Zyrowska
Nr uprawnień: upr. nr WKP/0079/PWOO/09
Sprawdzający: mgr inż. Rafał Olejniczak

Rys nr: 2.2