




|                        |         |        |      |        |        |      |      |        |        |        |        |        |      |        |        |        |        |      |        |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|---------|--------|------|--------|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| p.p. = 110,00 m.n.p.m. |         |        |      |        |        |      |      |        |        |        |        |        |      |        |        |        |        |      |        |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| RZĘDNA TERENU          | W       | W      | Ist  | St     | St     | Ist  | Ist  | St     | Pr     | St     | W      | St     | St   | St     | W      | St     | St     | St   | W      | W    | St     | W      | W      |        |        |        |        |        |        |
|                        | 116,55  | 118,00 |      | 118,16 | 118,05 |      |      | 117,82 | 117,65 |        | 117,90 | 117,87 |      | 118,12 |        | 118,22 | 118,02 |      | 117,87 |      | 118,06 | 118,20 | 118,02 | 118,22 | 118,20 | 117,90 | 117,81 |        |        |
| RZĘDNA DNA KANAŁU      | 116,55  | 118,06 |      | 118,16 | 118,05 |      |      | 116,67 | 116,71 |        | 116,75 | 117,50 |      | 117,63 |        | 117,14 | 118,22 |      | 117,27 |      | 116,56 | 118,06 |        | 118,02 | 117,98 | 118,22 | 117,90 | 117,01 | 117,81 |
| ZAGŁĘBIENIE DNA        | 1,45    | 1,44   |      | 1,57   | 1,43   |      |      | 1,15   | 0,94   |        | 0,93   | 0,88   |      | 1,03   |        | 1,08   | 0,83   |      | 0,60   |      | 1,44   | 0,80   | 0,83   | 0,75   | 1,08   | 0,80   | 0,93   | 0,80   |        |
| ŚREDNICE I SPADKI      | 250 PCV |        |      |        |        |      |      |        |        |        |        |        |      |        |        |        |        |      |        |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ODLEGŁOŚCI             | 000,00  | 3,00   | 8,50 | 7,50   | 13,50  | 10,0 | 11,0 | 7,0    | 41,50  | 102,00 | 48,50  | 150,50 | 3,50 | 24,0   | 177,50 | 12,0   | 189,50 | 13,0 | 202,50 | 15,0 | 217,50 | 6,50   | 206,50 | 13,5 m | 213,50 | 4,00   | 204,00 |        |        |
|                        | D1      | 13     | D2   | D3     | D4     | D5   | D6   | 6      | D7     | D8     | D9     | D10    | WU1  | 13     | Rd2    | D10    | WU2    | D9   | Rd1    | 6    | WU4    |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                        | Istn.   |        |      |        |        |      |      |        |        |        |        |        |      |        |        |        |        |      |        |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



BIURO PROJEKTOWE ARCHITRAW  
TOMASZ WOLANIN  
78-400 SZCZECINEK, UL. WIERZBOWA 4

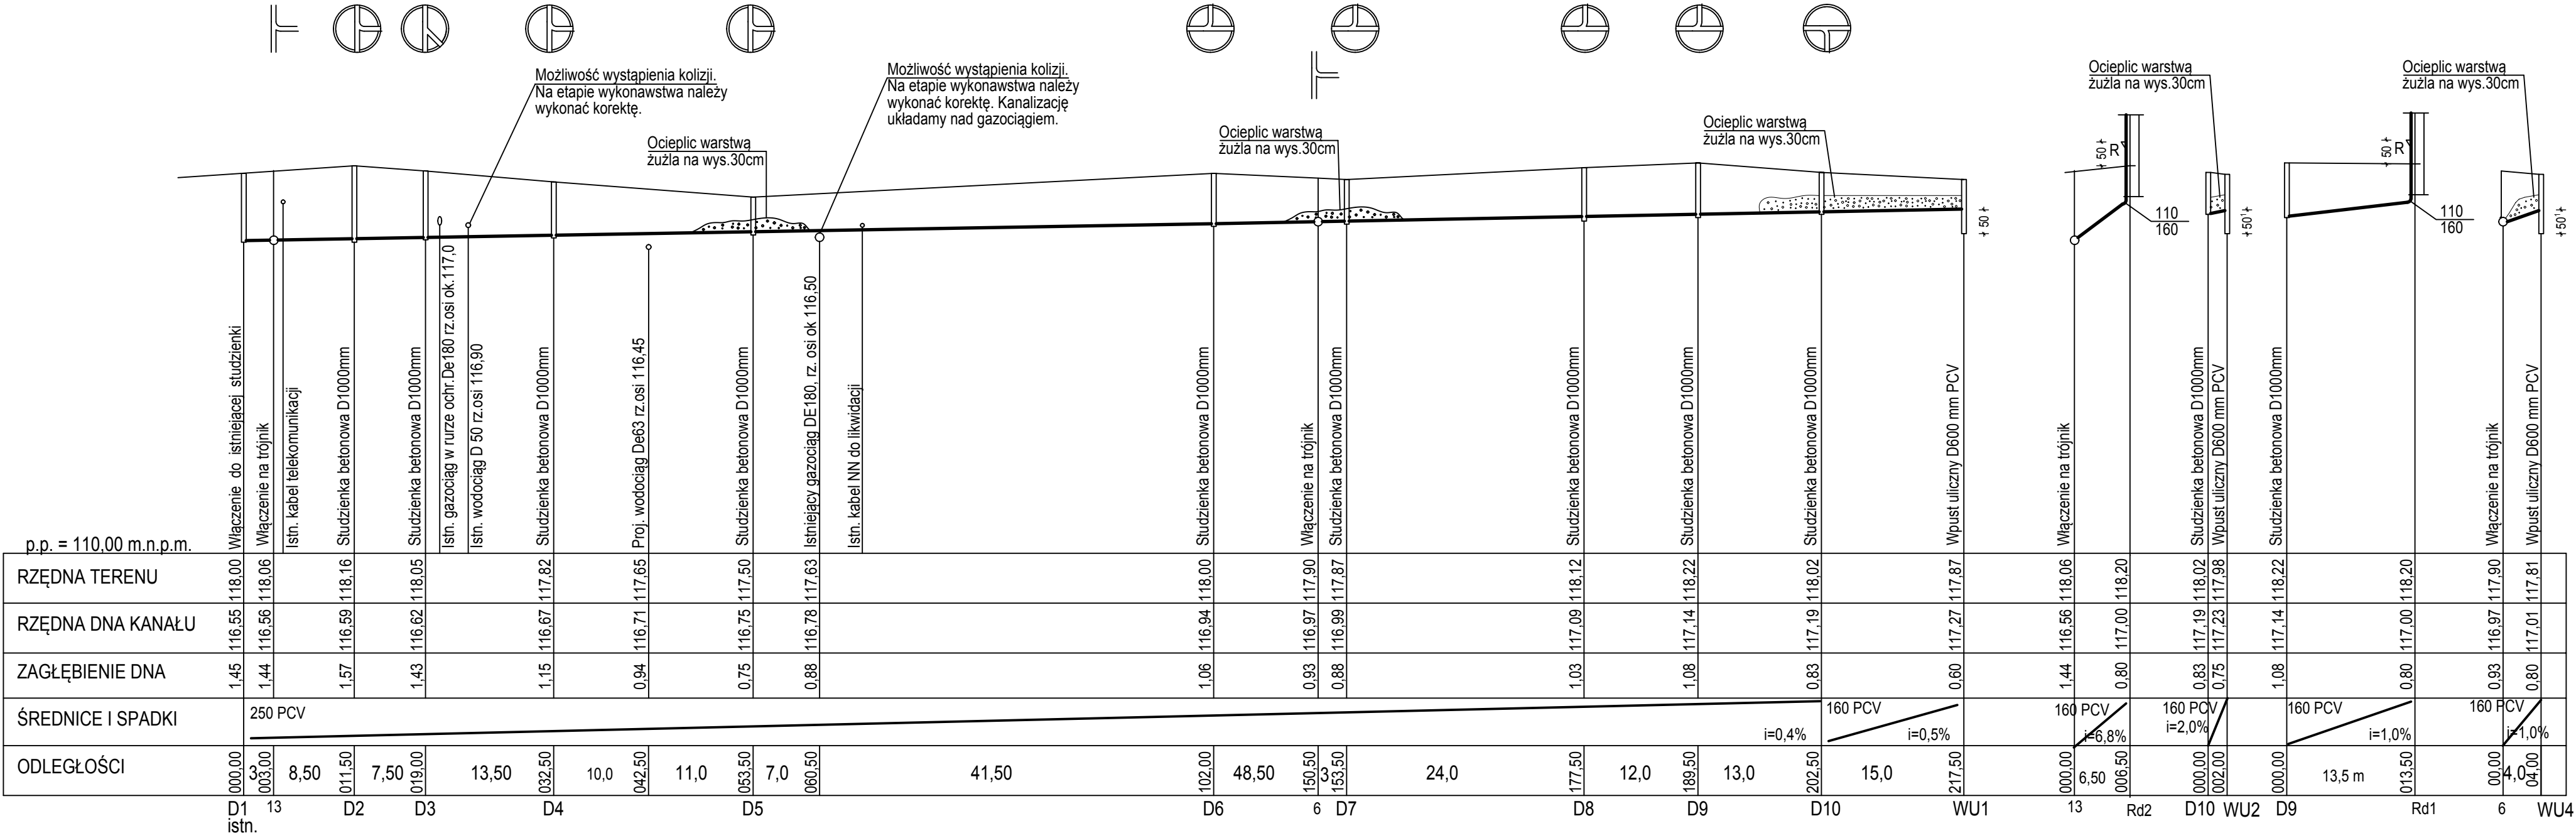

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
APSYDA JAKUB KIJEWSKI  
Ul. Koszalińska 37/3, 78-400 Szczecinek, NIP: 673-187-85-94  
kontakt: tel. 512 187 238, e-mail: jakub\_kijewski@wp.pl  
www.apsyda.com.pl

TEMAT RYSUNKU  
**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

INWESTYCJA  
PRZEBUDOWA PLACU ZWYCIĘSTWA ORAZ CZĘŚCI UL. WOJSKA POLSKIEGO W BOBOLICACH  
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYKONANIEM URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

ADRES  
M. BOBOLICE, OBR. 03, DZ. NR 342, 353/1, 353/2, 343, 341, 210/5

PROJEKTANT:  
mgr inż. Elżbieta Klimek, GT-V-63/147/77

OPRACOWAŁA  
inż. Renata Pluto-Prądzyska, UAN/N/7210/80/85

SPRAWDZIŁ:  
mgr inż. Andrzej Łukasiewicz, A/PNB/8300/346/81

TEMAT:  
**PROFIL SIECI DESZCZOWEJ  
Z PRZYŁĄCZAMI**

BRANŻA  
PROJEKT  
BUDOWLANY

DATA  
02.2017

INWESTOR  
Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice

SKALA  
1:500

RYS. NR.  
**S2**