



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

GMINA BOBOLICE
powiat koszaliński
woj. zachodniopomorskie
Nr sprawy: ZP.271.718.2013.IZ.

Bobolice, dnia 12.02.2013 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn.: „**Taras widokowy z elementami małej architektury oraz towarzyszącą infrastrukturą turystyczno - komunikacyjną**”, tj.:

1. SIWZ – Rozdział D, Załącznik nr 8 – Wzór umowy, Rozdział IV, ust. 18, pkt 3 - str. 63.

Zapis przed zmianami:

1. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmującej również utracone korzyści.

Zapis po zmianach:

1. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmującej również utracone korzyści.
2. SIWZ – Rozdział B – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 13 – str. 33

Zapis przed zmianami:

13. Odprowadzenie wody opadowej:

Wymiana oraz podłączenie istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 200 na Ø 300 od studzienki kanalizacyjnej oznaczonej na mapie jako K1 do studzienki K2,

Wymiana zaprojektowanych trójników z PVC dn 200/160 na trójniki PVC dn 300/160, którymi zostaną połączone odwodnienia liniowe.

Istniejące studzienki ściekowe zostaną wyregulowane i dostosowane do nowego układu i rzędnych wysokościowych.

W trzech miejscach, na ciągu pieszym, wykonane zostaną korytka odwodnienia liniowego kl. C 250, które zostaną podłączone do istniejących studzienek ściekowych. Korytko wykonane z polimerobetonu w otulinie z betonu C20/25, krawędzie koryt wykonane ze stali nierdzewnej, co pozwala uzyskać optymalny styk korytka z nawierzchnią brukową.

Ruszt ozdobny do korytka należy zamówić ze stali nierdzewnej AISI 316. Gr. min. 7 mm. ozdobnego zabezpieczonego przed korozją i kradzieżą (zamki zatrzaskowe). Wzór rusztu musi zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji.



Wzór spełniający wymogi Zamawiającego

1.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Przykładowe wzory rusztów przedstawiono poniżej. zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne umożliwią kierowanie wód opadowych do elementów odprowadzających wodę opadową do istniejącej kanalizacji deszczowej. Do wymiany należy przewidzieć wszystkie kratki wpustów oraz włazy i pokrywy na studzienkach kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych itp., znajdujących się w obszarze robót.

Zapis po zmianach:

13. Odprowadzenie wody opadowej:


Wymiana oraz podłączenie istniejącej kanalizacji deszczowej $\varnothing$ 200 na $\varnothing$ 315 od studzienki kanalizacyjnej oznaczonej na mapie jako K1 do studzienki K2,

Wymiana zaprojektowanych trójników z PVC dn 200/160 na trójniki PVC dn 315/160, którymi zostaną połączone odwodnienia liniowe.

Istniejące studzienki ściekowe zostaną wyregulowane i dostosowane do nowego układu i rzędnych wysokościowych.

W trzech miejscach, na ciągu pieszym, wykonane zostaną korytka odwodnienia liniowego kl. C 250, które zostaną podłączone do istniejących studzienek ściekowych. Długość odwodnienia liniowego to 3 x 4m w ciągu pieszym oraz ok. 21m po łuku na placu przed częścią tarasu widokowego. Korytka wykonane z polimerobetonu w otulinie z betonu C20/25, krawędzie koryt wykonane ze stali nierdzewnej, co pozwala uzyskać optymalny styk koryta z nawierzchnią brukową. Ruszt ozdobny do korytka należy zamówić ze stali nierdzewnej AISI 316. Gr. min. 7 mm. ozdobnego zabezpieczonego przed korozją i kradzieżą, zamki zatrzaskowe). Wzór rusztu musi zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji.

Przykładowe wzory rusztów przedstawiono poniżej. zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne umożliwią kierowanie wód opadowych do elementów odprowadzających wodę opadową do istniejącej kanalizacji deszczowej. Do wymiany należy przewidzieć wszystkie kratki wpustów oraz włazy i pokrywy na studzienkach kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych itp., znajdujących się w obszarze robót.

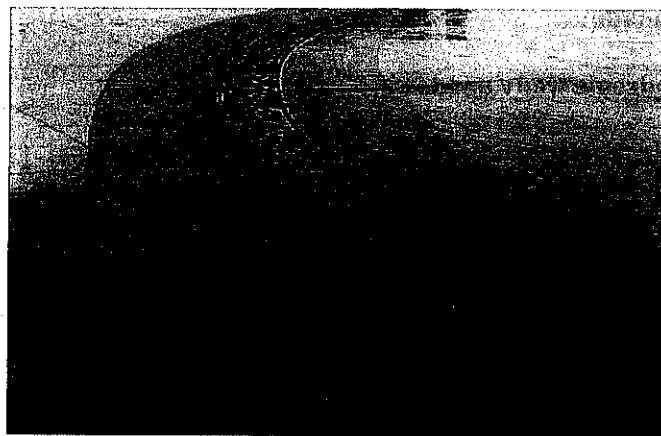

Wzór spełniający wymogi Zamawiającego

Dokonana zmiana w specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści z niniejszego pisma.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grażyna Włatek-Ubysz

(podpis kierownika Zamawiającego)