


NASŁONECZNIE
BUD NR 1

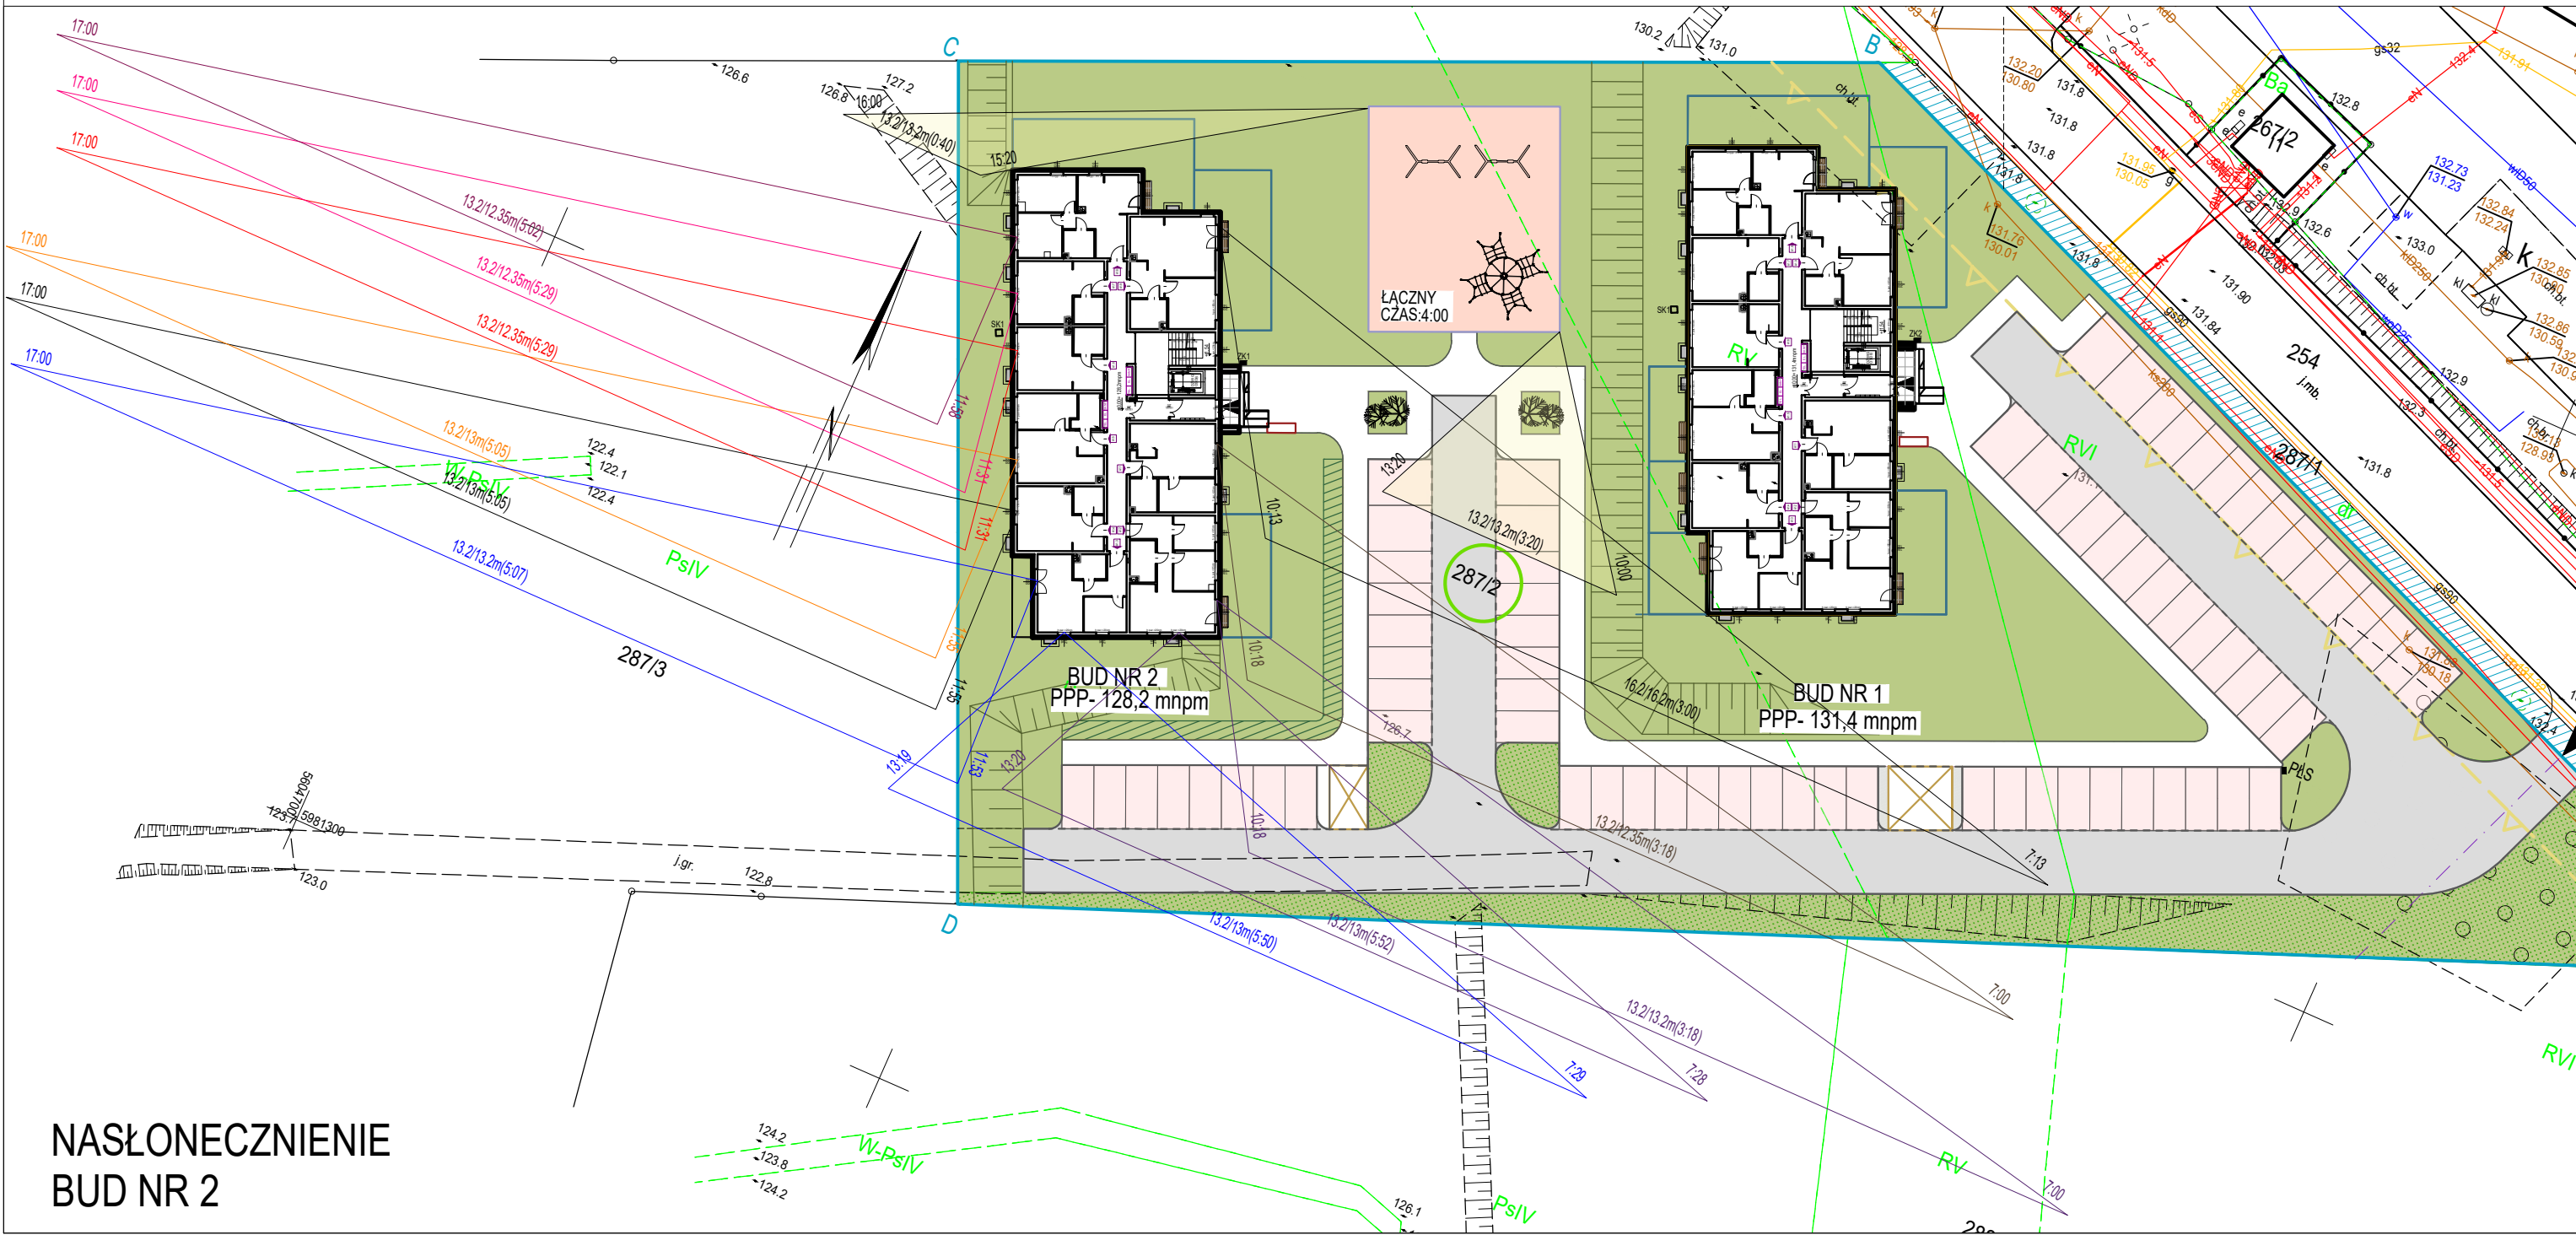

NASŁONECZNIE
BUD NR 2

ANALIZA NASŁONECZNIE

Analizy nasłonecznienia dokonano na podstawie § 60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

W budynku nr 1 warunek nasłonecznienia wynoszący co najmniej 3 godziny w dniach równonocy przynajmniej dla jednego pokoju zostaje spełniony dla każdego lokalu mieszkalnego.

W budynku nr 2 warunek nasłonecznienia wynoszący co najmniej 3 godziny w dniach równonocy przynajmniej dla jednego pokoju zostaje spełniony dla każdego lokalu mieszkalnego.


Analizy nasłonecznienia placu zabaw dokonano na podstawie § 40 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

Warunek nasłonecznienia placu zabaw wynoszący co najmniej 4 godziny został spełniony.


WNIOSKI:

- Zgodnie z § 60 WT projektowana lokalizacja budynku nr 1 i budynku nr 2 zapewnia czas nasłonecznienia wynoszący co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w godzinach 7:00-17:00 pokojom mieszkalnym w projektowanych budynkach przynajmniej dla jednego pokoju w lokalu mieszkalnym.
- Zgodnie z § 40 projektowana lokalizacja placu zabaw zapewnia czas nasłonecznienia wynoszący co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy, w godzinach 10:00 do 16:00.
- Obszar oddziaływania projektowanych budynków ograniczony jest do działki nr 287/2, na której planowana jest budowa budynków wielorodzinnych i działki nr 287/3. Budynek nr 2 projektowany jest w odległości 4,24m od sąsiedniej granicy działki nr 287/3 co przy jego wysokości może mieć wpływ na sposób kształtowania potencjalnej zabudowy mieszkalnej dla działki nr 287/3, w kontekście możliwości nasłonecznienia pomieszczeń w projektowanym na tej działce budynku.

CZAS NASŁONECZNIE W BADANYM BUDYNKU TZW. "TRÓJKĄT NASŁONECZNIE"

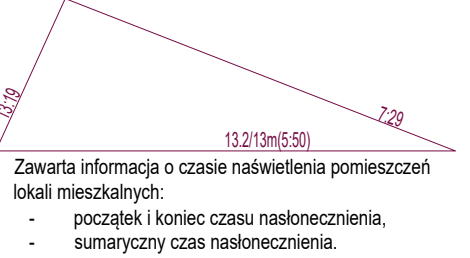

CZAS NASŁONECZNIE PLACU ZABAW

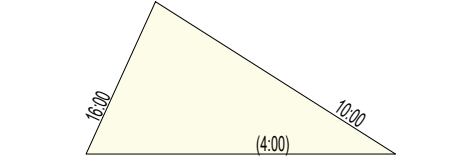

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi Bobolice, ul. Polna; działka nr 287/2; obręb ewidencyjny 0003-3 M.Bobolice	
INWESTOR	
Spółeczna Inicjatywa Mieszkańcowa "KZN-Zachodniopomorskie" Spółka z o.o. ul. Partyzantów 17/417B, 75-411 Koszalin	
PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. arch. Beata Piotrowska upr.nr 63/Sz/2000	
OPRACOWANIE	
mgr Agnieszka Dziębowska	
TYTUŁ RYSUNKU	SKALA
ANALIZA NASŁONECZNIE	1:500
DATA	NR RYSUNKU
2022.09.15	PZT_3