



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ PRZY UL. ZANIEMYSKIEJ (VI)

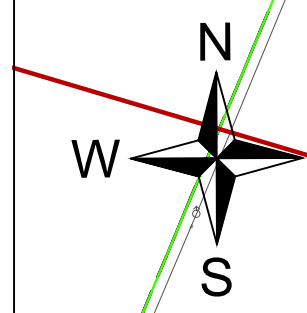

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
Z DNIA R.
(DZ. URZ. WOJ. WIELKOPOLSKIEGO
POZ. Z DNIA R.)

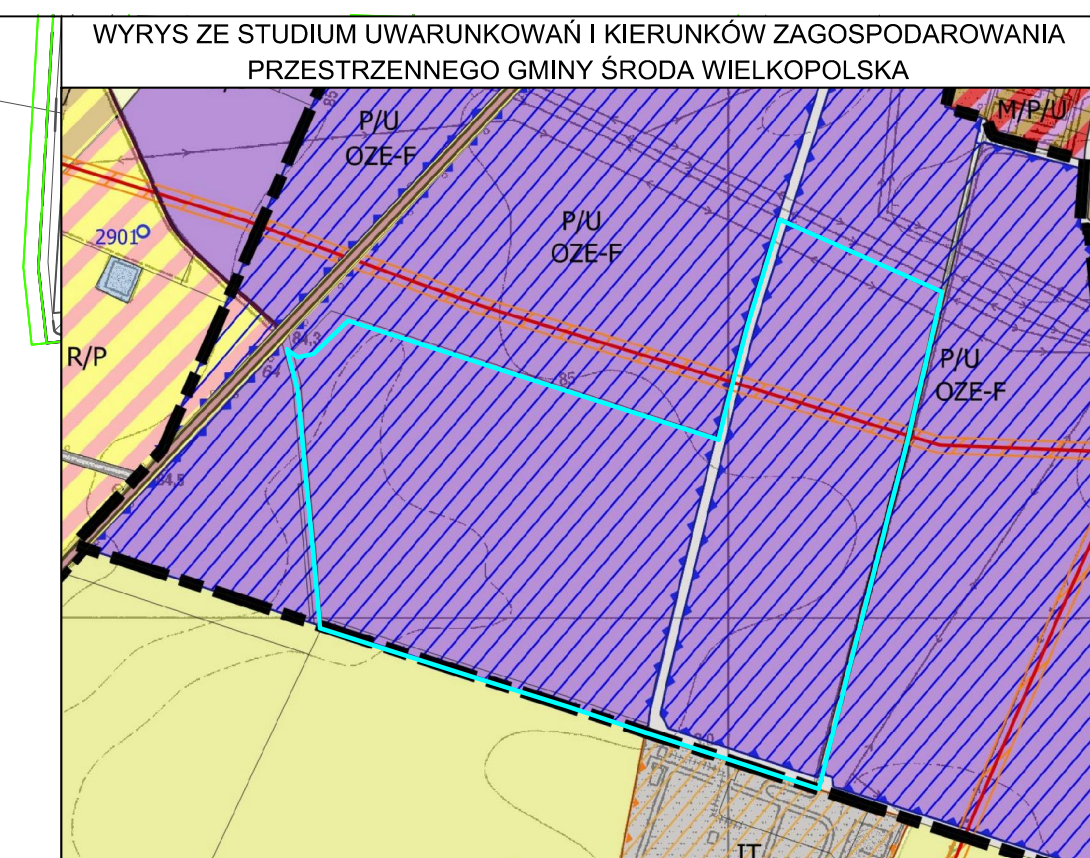

	GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
	TERENY ZABUDOWY URZĄDOWEJ, TERENY OBJEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW
	CONSUMABLE DROGA ENERGII - FOTOWOLTAKA WYTWÓRCZALNIE ENERGIE O MOCI PRZEDZWOŁĄCZĄCEJ 100kW
	TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
	DROGI I INNE CIĄGI KOMUNIKACYJNE
	DROGI KRAJOWE
	DROGA WOJEWÓDZKA
	DROGI POWIATOWE
	DROGI GMINNE

1U-PP-PEF

2U-PP-PEF

3KR

3U-PP-PEF

4KR

2KB

5KR

1 : 1000

Diagram of a 150m race track with 8 lanes. The track is divided into 8 lanes, each 18.75m wide. The total length is 150m, with a 75m mark in the middle.

Rysunek planu został opracowany na mapie zasadniczej w postaci wektorowej o układzie współrzędnych zgodnym z obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych - układ współrzędnych 2000 (strefa VI) – EPSG:2177. Licencja Starosty Średzkiego nr GK.6642.987.2025 3025 P z dnia 20.05.2025 r.

OZNACZENIA OBOWIAZUJĄCE:

- | | |
|--|--|
| | - granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |
| | - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania |
| | - nieprzekraczalna linia zabudowy |
| | - pas ograniczeń istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV |
| | - pasy ograniczeń istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV |
| | - pasy ochronne istniejących rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej o średnicy 400 mm |
| | - pasy zieleni izolacyjnej o szerokości co najmniej 5,0 m |
| | - tereny usług lub produkcji przemysłowej lub elektrowni słonecznych |
| | - teren drogi lokalnej |
| | - tereny komunikacji drogowej wewnętrznej |

OZNACZENIA INFORMACYJNE:

-  - istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia 15 kV
-  - istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego o napięcia 110 kV
-  - istniejące rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej o średnicy 400 mm

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zlokalizowany jest w granicach:

- Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 Subzbiornik Inowrocław-Gniezno, obszaru objętego koncesją nr 32/96/p z dnia 19.07.1996 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Kórnik-Środa", ważną do dnia 19.07.2028 r.