


ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

WWK.7012.1. 22. 689.2021

Rudna, dnia 2021-03-02

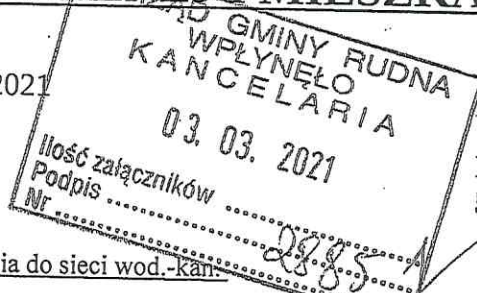

Gmina Rudna
Plac Zwycięstwa 15
59-305 Rudna

dot. wydania warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

Informuję, że celem umożliwienia dostawy wody do obiektu boiska na działce nr 222/5 obręb Rudna konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza wodociągowego na podstawie poniższych warunków:

Dla dostawy wody:

1. Miejscem wpięcia projektowanego przyłącza wodociągowego może nastąpić do sieci wodociągowej dn90 w dz. nr 129/2, po uzyskaniu zgody właściciela/i działki
2. Zaprojektować przyłącze wodociągowe z rur PE HD PE 100, SDR 11, o średnicy zgodnej z obliczeniami,
 - wpięcia do sieci wodociągowej dokonać przy pomocy żeliwnej opaski do nawiercenia z odejściem bocznym lub przy pomocy trójnika kołnierзовego z żeliwa sferoidalnego,
3. Bezpośrednio za punktem wpięcia do sieci wody należy na przyłączy zabudować odpowiednią zasuwę z obudową i skrzynką uliczną, lokalizację zasuwę oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4. Przejście przyłącza pod drogą wykonać rurze ochronnej,
5. Zestaw wodomierzy lokalizować w szczelnej studni wodomierzowej w wykonaniu mrozoodpornym, z możliwością odczytu wskazań wodomierza z poziomu terenu, konsola wodomierza powinna być umieszczona trwale na odpowiedniej wysokości umożliwiającej montaż i demontaż armatury z poziomu terenu, wszystkie elementy studni muszą być odporne na zawilgocenie, studnia wodomierzowa powinna posiadać atest PZH, deklarację zgodności z PN, do projektu należy załączyć rysunek studni,
 - Studnię wodomierzową lokalizować na terenie dz. nr 222/5 (w odległości 1,5m od granicy działki) studnię należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych i roztopowych,
 - zestaw wodomierzowy powinien spełniać obowiązujące normy, średnica wodomierza powinna być zgodna z obliczeniami, za zestawem wodomierzowym przewidzieć zawór odcinający i zawór antyskażeniowy uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie wody zgodnie z PN-EN 1717:2003 r, w projekcie zamieścić sposób doboru wodomierza,
5. Zabrania się łączenia w przyłączanym obiekcie dwóch różnych źródeł wody,

Na przyłącze wodociągowe należy opracować projekt budowlano-wykonawczy. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego. Należy uzyskać od właścicieli gruntów, w obrębie których prowadzone będą prace ziemne zgodę na umieszczenie przyłącza wodociągowego.

Siedziba :

59-305 RUDNA PLAC ZWYCIĘSTWA 5

TEL. 76 746-70-84 FAX 76 746-70-80

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną znajdującą się na stronie internetowej www.zgkim.rudna.pl lub w naszej siedzibie przy ul. Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna

WARUNKI ODBIORU PRZYŁĄCZA WODY

1. Należy dokonać na piśmie zgłoszenia rozpoczęcia robót w ZGKiM Rudna na minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót, (wniosek dostępny na stronie <http://zgkim.rudna.pl/>),
2. Należy dokonać odbioru robót częściowego przy udziale przedstawicieli ZGKiM Rudna,
3. Włączenie do sieci wodociągowej przyłącza wodociągowego dokonać pod nadzorem przedstawicieli służby ZGKiM Rudna,
4. Należy złożyć wniosek o wydanie protokołu odbioru końcowego wykonanego przyłącza wodociągowego (wniosek dostępny na stronie <http://zgkim.rudna.pl/>), do którego należy dołączyć:
 - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (do czasu dostarczenia inwentaryzacji powykonawczej należy załączyć oświadczenie podpisane przez geodetę o namierzeniu przyłącza wraz z wykonanym szkicem polowym oraz oświadczenie Inwestora o przewidywanym terminie dostarczenia do siedziby ZGKiM geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej),
 - protokół robót częściowych.
5. Zabrania się poboru wody przyłączem przed dokonaniem jego odbioru technicznego i zaplombowania wodomierza.
6. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych przyłączy Inwestor zobowiązany jest do złożenia wniosku o zawarcie umowy zaopatrzenie w wodę, a następnie do zawarcia umowy na dostawę wody.
7. W przypadku braku zawarcia w/w umowy pobór wody z gminnej sieci wodociągowej oraz traktowane będzie jako nielegalne włączenie do sieci wod-kan.
8. Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum ZGKiM.

Niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwi ZGKiM zawarcie umowy na dostarczenie wody.

Do czasu zgłoszenia się inwestora do ZGKiM, opomiarowania zużycia wody i zawarcia umowy na dostawę wody- zasuwą podłączeniowa pozostaje zamknięta. Uruchomienie dostawy wody następuje z chwilą złożenia wniosku o zawarcie w/w umowy z wymaganymi załącznikami, opomiarowania i zaplombowania wodomierza głównego przez przedstawicieli ZGKiM.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej
Halina Zdzińska

Siedziba :

59-305 RUDNA PLAC ZWYCIĘSTWA 5
TEL. 76 746-70-84 FAX 76 746-70-80

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną znajdującą się na stronie internetowej www.zgkim.rudna.pl lub w naszej siedzibie przy ul. Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna