


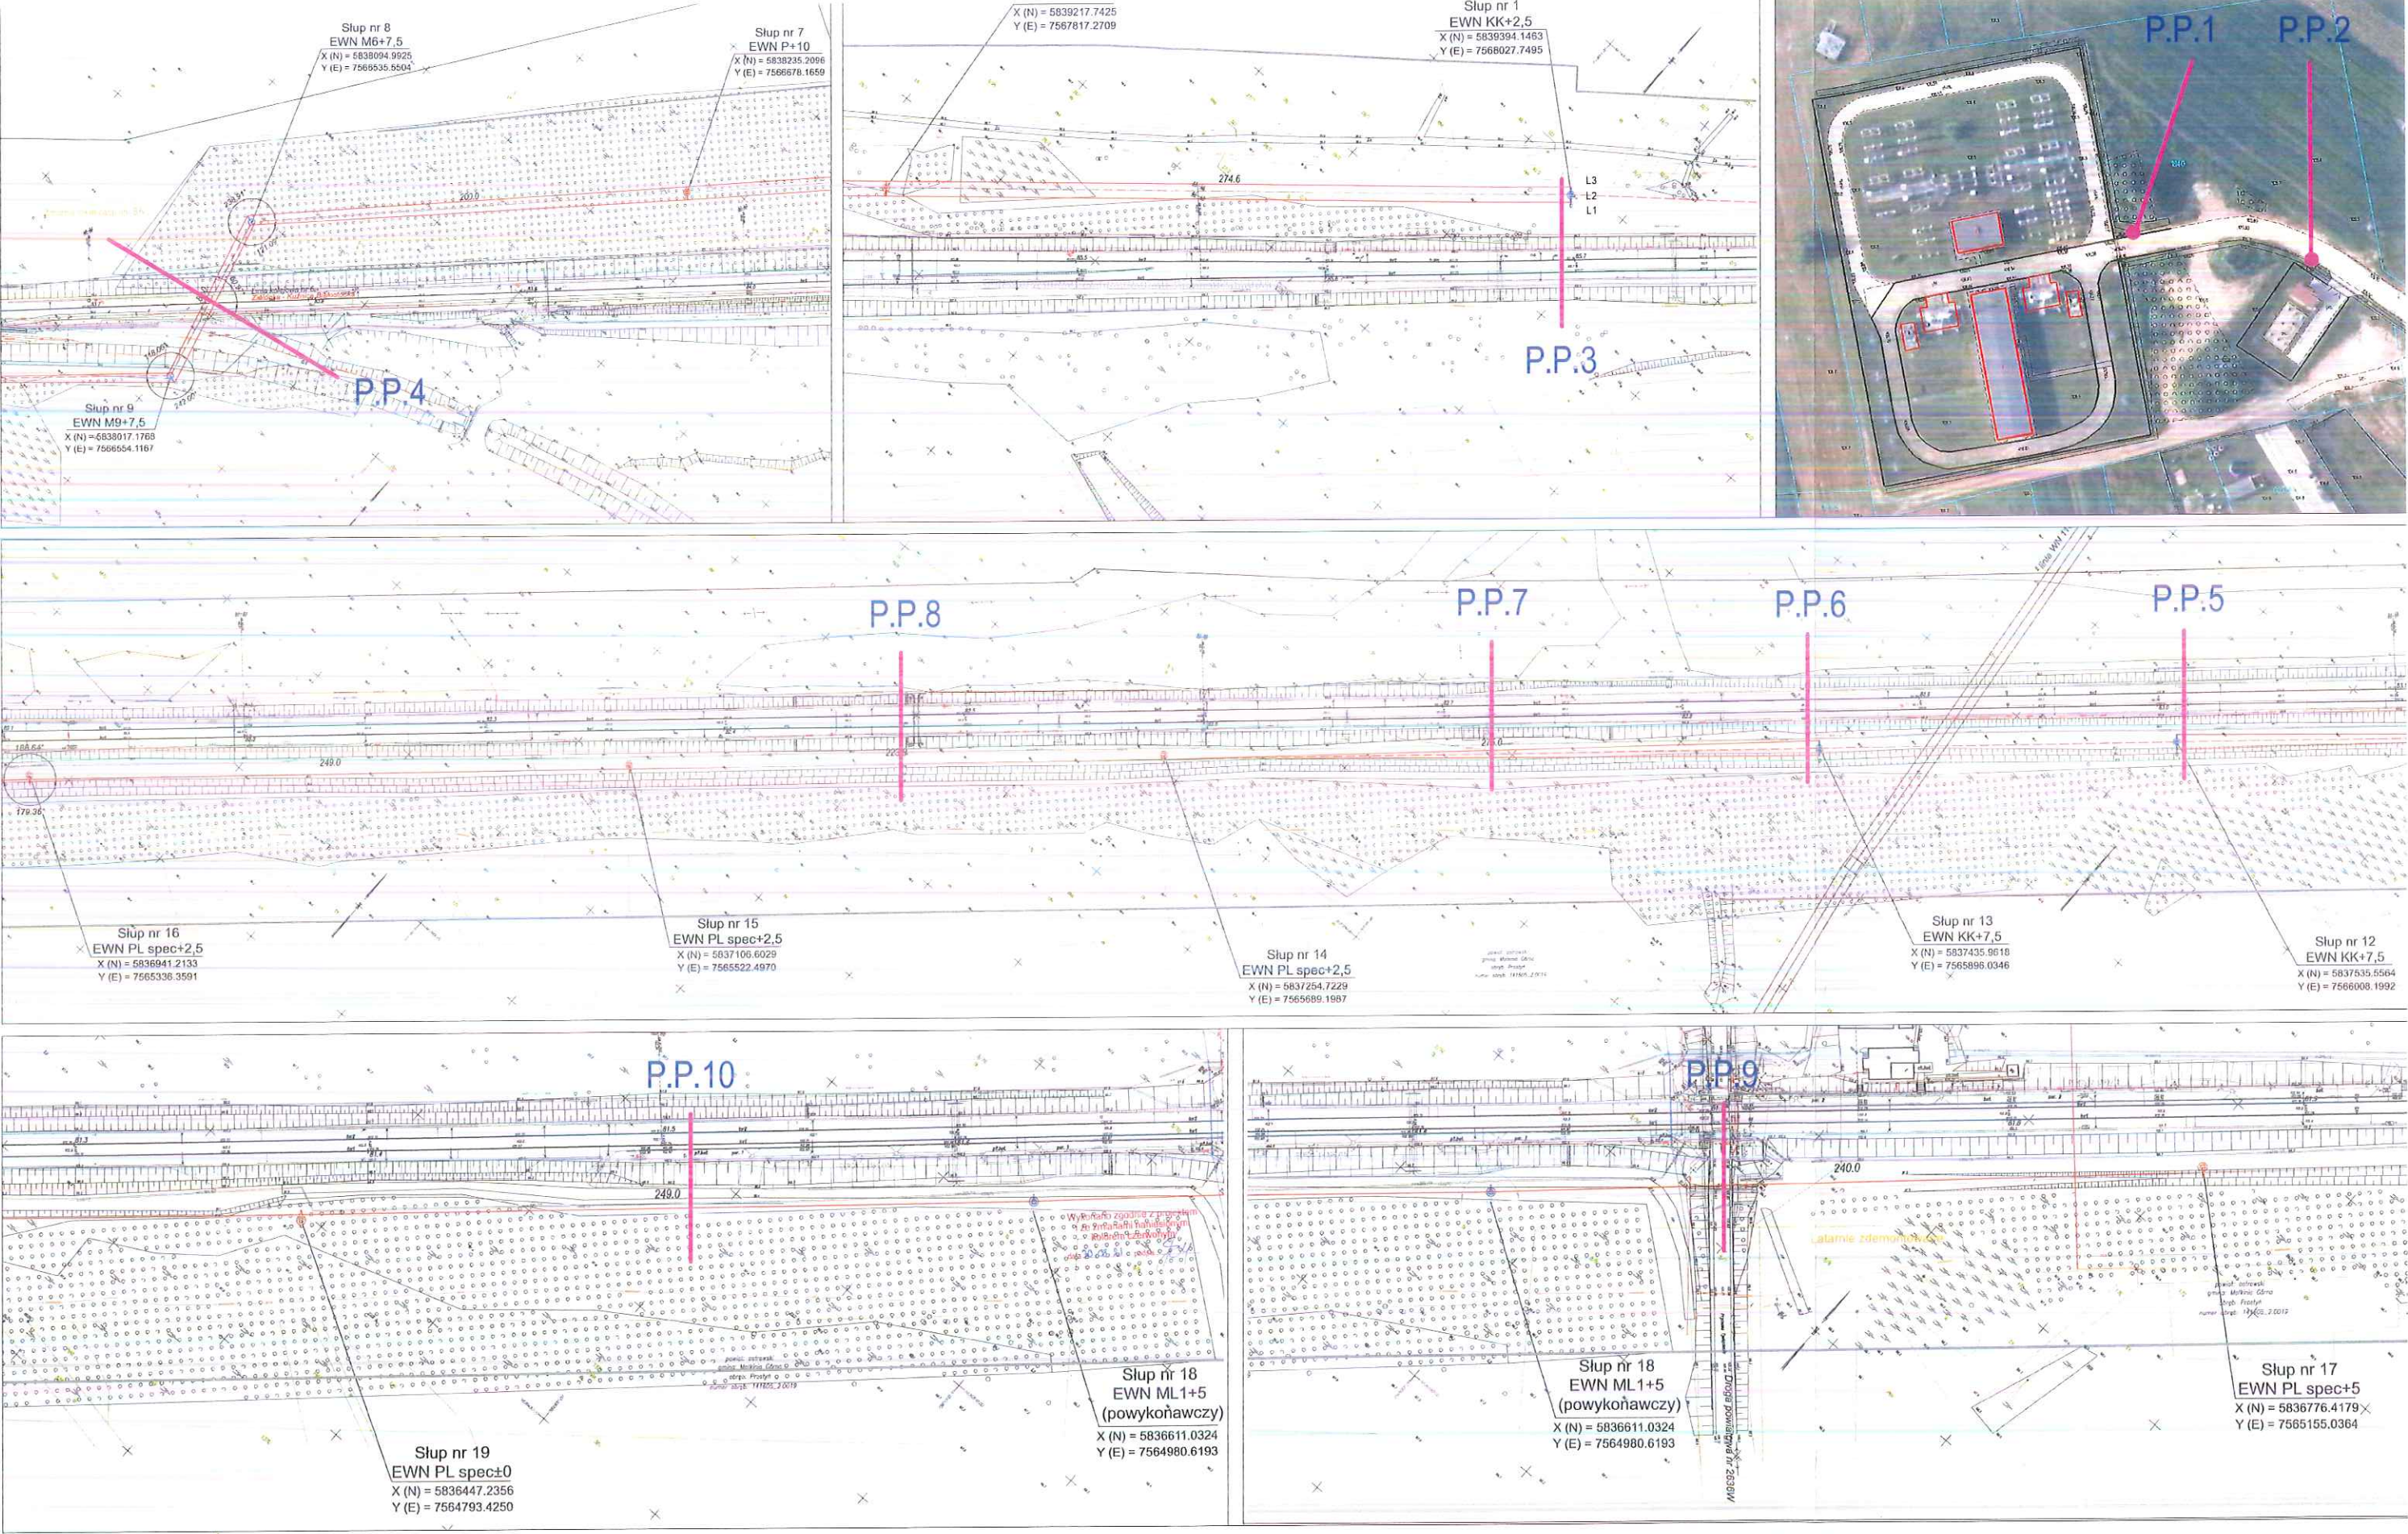

P.P.1, ... Numer przekroju pomiarowego

Przekroje pomiarowe dla linii 110 kV RS Malkinia - PT Sadowne Węgrowskie.		Imię i nazwisko	
ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. LABORATORIUM BADAWCZE ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice, Akredytacja AB 269		Pomiary wykonali:	mgr inż. Ireneusz Hasiec Krzysztof Patschek
		Autoryzował:	mgr inż. Ireneusz Hasiec
Data:	23.01.2024	Raport nr:	EE/LA/ 03 /24
		Strona w raporcie:	Załącznik nr 1
		Nr rysunku:	1