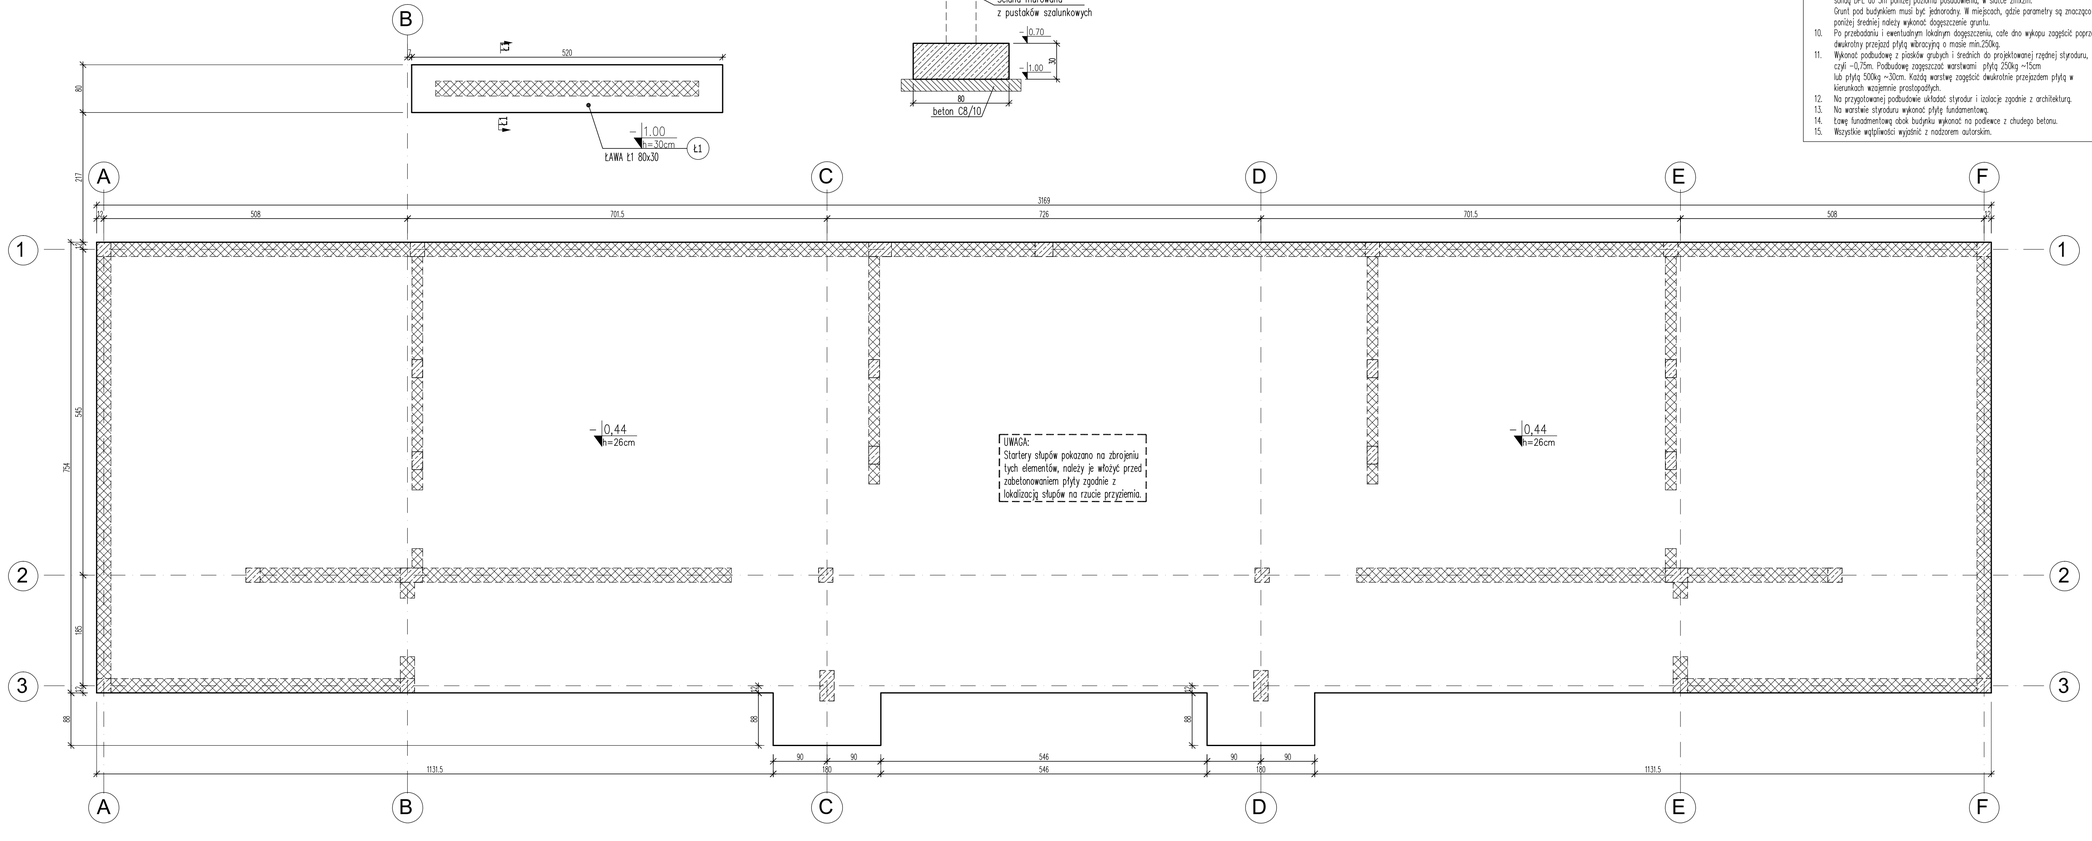

UWAGI:

Projekt konstrukcji stanowi integralną część projektu wykonawczego, w skład którego wchodzą też projekt architektoniczny oraz projekty branżowe wzajemnie skoordynowane. Wykonawca jest odpowiedzialny za całkowitą koordynację wykonawczą na budowie. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach odniesienia do branż. W szczególności zabrania się prowadzenia robót na podstawie dokumentacji jednej branży bez sprawdzenia odniesień do pozostałych branż. Wykonanie musi być zgodne z wymogami polskich przepisów i norm.
Rozpatrywać z innymi rysunkami danej kondygnacji oraz kondygnacji sąsiednich.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg architektury.
Zabrania się odmierzać jakichkolwiek wymiarów z rysunku.

WYTYCZNE:

1. Startery ścian i słupów pokazano na rysunkach tych elementów.
2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg architektury.
3. Instalacje odgromowe i sanitarne zabetonowane w fundamencie wg projektów branżowych.
4. Przyjęto posadowienie na gruntach w układzie zgodnie z opisem technicznym.
5. Prace ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geotechnika.
6. W razie wystąpienia w wykopie wody, należy wykonać odwodnienie wg odrębnego projektu.
7. Zabrania się odmierzać jakichkolwiek wymiarów z rysunku.
8. Wykonać wykop pod płytę fundamentową do rzędnej -1,05m.
9. Przed przystąpieniem do prac fundamentowych przebadać grunt pod budynkiem lekką sondą DPL do 3m poniżej poziomu posadowienia, w siatce 2mx2m.
   Grunt pod budynkiem musi być jednorodny. W miejscach, gdzie parametry są znacząco poniżej średniej należy wykonać dogęszczenie gruntu.
10. Po przebadaniu i ewentualnym lokalnym dogęszczeniu, całe dno wykopu zagęścić poprzez dwukrotny przejazd płytą wibracyjną o masie min.250kg.
11. Wykonać podbudowę z piasków grubych i średnich do projektowanej rzędnej styroduru, czyli -0,75m. Podbudowę zagęszczać warstwami płytą 250kg ~15cm lub płytą 500kg ~30cm. Każdą warstwę zagęścić dwukrotnie przejazdem płytą w kierunkach wzajemnie prostopadłych.
12. Na przygotowanej podbudowie układać styrodur i izolację zgodnie z architekturą.
13. Na warstwie styroduru wykonać płytę fundamentową.
14. Ławę fundamentową obok budynku wykonać na podbetce z chudego betonu.
15. Wszystkie wątpliwości wyjaśnić z nadzorem autorskim.

OBJAŚNIENIA :

"ZERO" BUDYNKU : ±0.00=107,65m n.p.m.

OZNACZENIA NA RZUCIE:

RZUT:



PRZEKRÓJ:



Żelbetowe podpory wyższej kondygnacji

STAL:	BETON:
# - A-IIIN (B500SP)	C-25/30 W-8

OTULINY:

zbr. dolne - kierunek główny: Y - 45mm
zbr. górne - kierunek główny: Y - 30mm



UWAGA:

Zbrojenie górne układać równolegle do powierzchni płyty z zachowaniem otuliny. W razie konieczności pręty dogiąć na budowie do wymaganej geometrii.
Jeśli lokalnie nie jest możliwe zachowanie otuliny mniejszej niż 6cm należy stosować dodatkowe zbrojenie przypowierzchniowe (wg detalu) w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

Inwestor

Gmina Góra Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
05-530 Góra Kalwaria

Projektant

AZT Architekci Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Belwederska 9,
00-761 Warszawa
(+48 22) 841 00 93 (94)
(+48 22) 840 26 13
azt@azt.archi

Projektant konstrukcji

DMK PROJEKT Spółka z o.o. ul. Trojańska 7 lok.310 02-261 Warszawa
tel: (022) 674-43-55 biuro@dmkprojekt.pl

Temat proj.

Budowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną, położonego w Baniosze gmina Góra Kalwaria dz. nr ew. 429/5

Adres

ul. Szkolna
Baniocha
dz. nr 429/5 ob. 0003 Baniocha

Treść rysunku

Rzut fundamentów

Nr projektu	**A 989**			
Faza	**Projekt Budowlany**			
Branża	**Konstrukcja**			
Zespół proj.	mgr inż. Stanisław Dałek		MAZ/0298/POOK/08	
Oprac. rys.				
Sprawdz.	mgr inż. Maciej Kowalczyk		MAZ/0336/POOK/05	
Data	Skala	Rewizja	Nr rysunku	
02.2020	1:50		K-01	