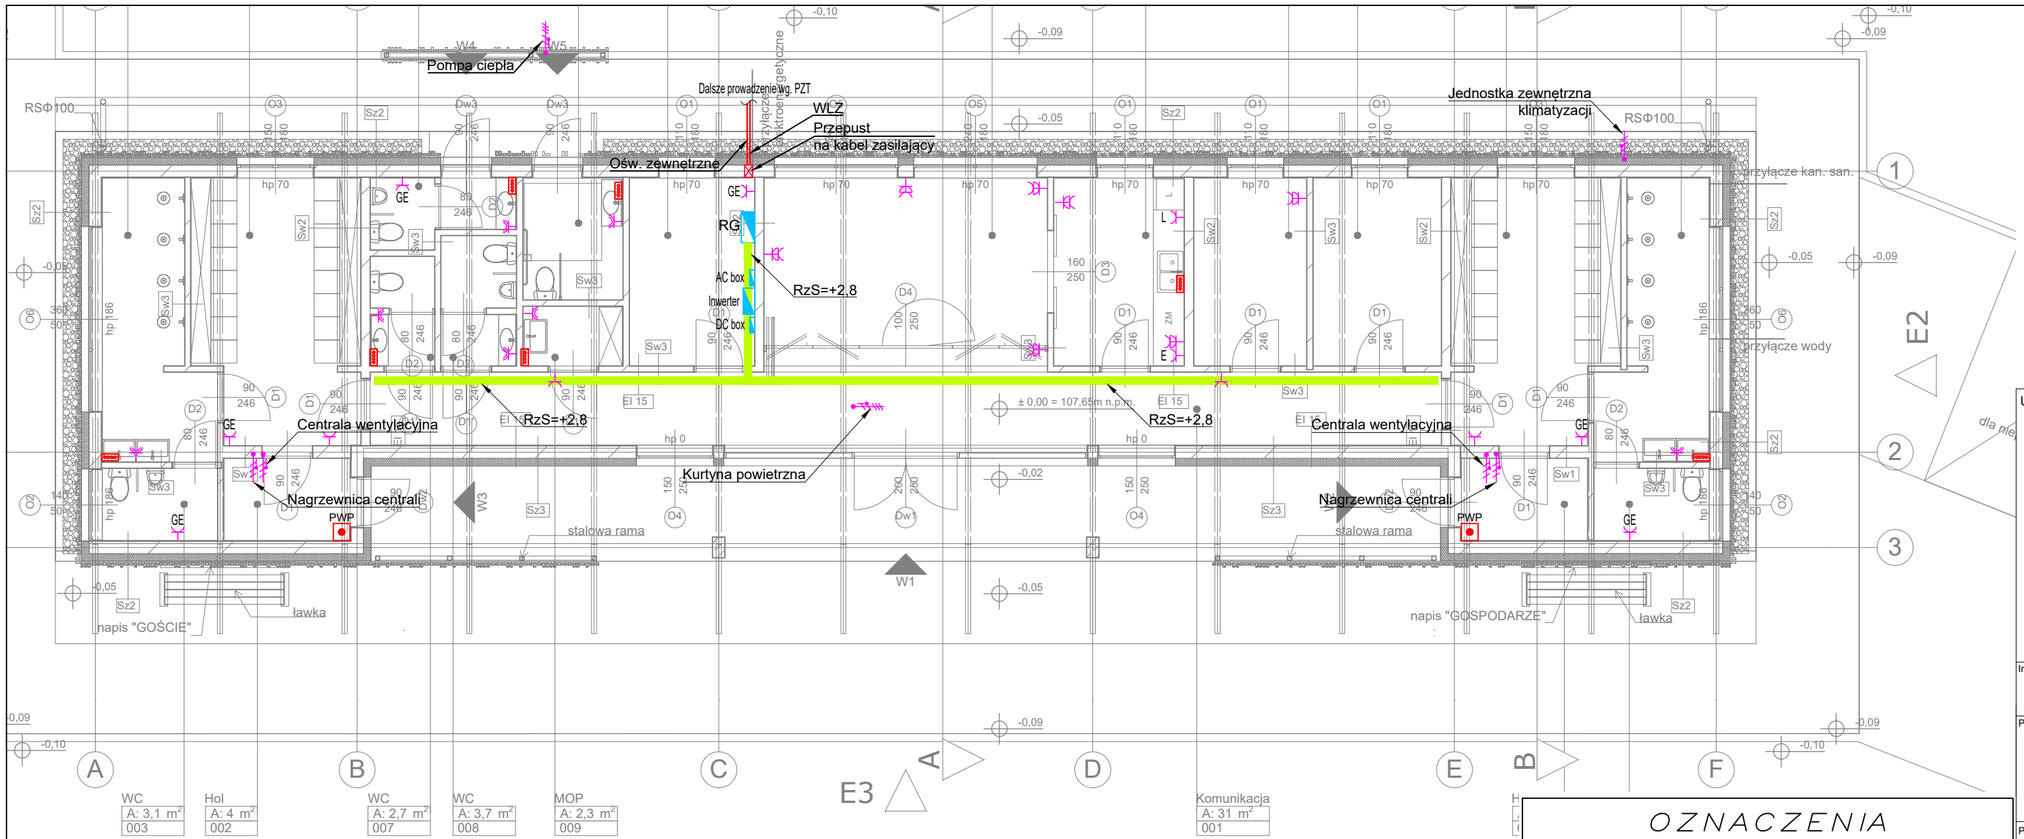

Plac do wynonania w kolejnym etapie inwestycji

SYSTEM SIECI: TN-S
3NPE, 50Hz, 230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Uwagi:

- Projekt architektoniczny należy rozpatrywać razem z projektem konstrukcyjnym, elektrycznym i projektem instalacji sanitarnych. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
- Lokalizacja pionów wod-kan., grzejników, przebić konstrukcyjnych, tras kablowych etc. wg projektów branżowych.
- Rozwiązania projektowe oraz wymiary podane na rysunku należy skorygować w trakcie realizacji obiektu, uwzględniając technologię producentów i wymiary wzięte z natury.
- Przejścia instalacji przez przegrody w ramach różnych stref pożarowych wykończyć zgodnie z polskimi normami oraz warunkami ppoż.
- Żelbetowe nieotynkowane słupy, ściany i stropy należy wykonać ze szczególną starannością zapewniając jednorodną i równą powierzchnię.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
  - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
  - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instyt. Techniki Budowl.
  - war. techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych.

OZNACZENIA

	GNIAZDO POJEDYNCZE ZE STYKIEM OCHRONNYM, IP20
L	GNIAZDO POJEDYNCZE ZE STYKIEM OCHRONNYM, IP20 (LODÓWKA)
E	GNIAZDO POJEDYNCZE ZE STYKIEM OCHRONNYM, IP20 (EKSPRES DO KAWY)
GE	GNIAZDO POJEDYNCZE ZE STYKIEM OCHRONNYM, IP20 (GRZEJNIK ELEKTRYCZNY)
	GNIAZDO POJEDYNCZE ZE STYKIEM OCHRONNYM, IP44
	GNIAZDO PODWÓJNE ZE STYKIEM OCHRONNYM, IP20
	WYPUST ELEKTRYCZNY JEDNOFAZOWY
	WYPUST ELEKTRYCZNY TRÓJFAZOWY
	KORYTO KABLOWE ELEKTRYCZNE
	MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA
	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA nN
PWP	PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

Inwestor
Gmina Góra Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
05-530 Góra Kalwaria

Projektant
AZT Architekci Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Belwederska 9,
00-761 Warszawa
(+48 22) 841 00 93 (94)
(+48 22) 840 26 13
azt@azt.archi

Projekt branżowy:
K.M.R PIPES - ENGINEERING
BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH
ul. Jana Pawła II 24/68 05-550 Piaseczno
tel.: 662 882 671 e-mail: biuro@kmr-pe.pl

Temat proj.
Projekt budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną, położonego w Baniosze gmina Góra Kalwaria dz. nr. ew. 429/5

Adres
ul. Szkolna
Baniocha
dz. nr 429/5 ob. 0003 Baniocha

Treść rysunku
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RZUT PARTERU

Nr projektu	**A 989**		
Faza	**Projekt Budowlany**		
Branża	**Elektryczna**		
Zespół proj.	mgr inż. Jerzy Frączak	St-197/85	
Oprac. rys.	Jakub Twardowski		
Sprawdz.	mgr inż. Mariusz Krupczyński	Wa-442/94	
Data 02.2020	Skala 1:100	Rewizja	Nr rysunku IE-02