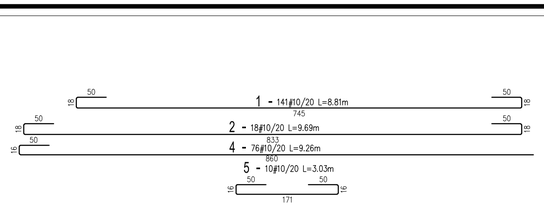

STOJAKI ZBROJENIA GÓRNEGO STROPU

40 - 490#10 L=0.88m

gr. płyty 26cm

dogiąć zależnie od średnic zbrojenia górnego dla zachowania stałej otuliny zbrojenia górnego

Stosować 2szt/m²

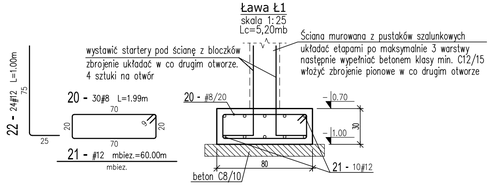

Wykaz stali

POZ.	#[mm]	Szt.	L[m]	8	10	12	UWAGI...
1	10	141	8.81		1242.21		patrz rysunek
2	10	18	9.69		174.42		patrz rysunek
3	10	76	7.95		604.20		pret prosty
4	10	76	9.26		703.76		patrz rysunek
5	10	10	3.03		30.30		patrz rysunek
11	10	141	7.45		1050.45		pret prosty
12	10	18	8.33		149.94		pret prosty
13	10	76	12.00		912.00		pret prosty
14	10	38	8.60		326.80		pret prosty
15	10	10	1.71		17.10		pret prosty
20	8	30	L= 1.99	59.64			patrz rysunek
21	12	1	mb= 60.00			60.00	mb
22	12	24	L= 1.00			24.00	patrz rysunek
40	10	490	L= 0.88		431.20		patrz rysunek
			[m]	59.64	5642.38	84.00	suma długosci
			[kg/m]	0.395	0.617	0.888	ciezar jedn.
			[kg]	23.56	3481.35	74.59	ciezar sum.
			[kg]		3579.50		ciezar calk.

WYMIAROWANIE PRĘTÓW: wg PN-88/B-01041



OZNACZENIA PRĘTÓW:

STAL:	BETON:
# - A-IIIN (B500SP)	C-30/37 W-8

UWAGI:

Projekt konstrukcji stanowi integralną część projektu wykonawczego, w skład którego wchodzą też projekt architektoniczny oraz projekty branżowe wzajemnie skoordynowane. Wykonawca jest odpowiedzialny za całkowitą koordynację wykonawczą na budowie. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach odniesienia do branż. W szczególności zabrania się prowadzenia robót na podstawie dokumentacji jednej branży bez sprawdzenia odniesień do pozostałych branż. Wykonanie musi być zgodne z wymogami polskich przepisów i norm.
Rozpatrywać z innymi rysunkami danej kondygnacji oraz kondygnacji sąsiednich.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg architektury.
Zabrania się odmierzać jakichkolwiek wymiarów z rysunku.

WYTYCZNE:

1. Startery ścian i słupów pokazano na rysunkach tych elementów.
2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg architektury.
3. Instalacje odgromowe i sanitarne zabetonowane w fundamencie wg projektów branżowych.
4. Przyjęto posadowienie na gruntach w układzie zgodnie z opisem technicznym.
5. Prace ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geotechnika.
6. W razie wystąpienia w wykopie wody, należy wykonać odwodnienie wg odrębnego projektu.
7. Zabrania się odmierzać jakichkolwiek wymiarów z rysunku.
8. Wszystkie wątpliwości wyjaśnić z nadzorem autorskim.

OBJAŚNIENIA :

"ZERO" BUDYNKU : ±0.00=107,65m n.p.m.

OZNACZENIA NA RZUCIE:

RZUT:



PRZEKRÓJ:



Żelbetowe podpory wyższej kondygnacji

STAL:	BETON:
# - A-IIIN (B500SP)	C-25/30 W-8

OTULINY:

zbr. dolne - kierunek główny: Y - 45mm

zbr. górne - kierunek główny: Y - 30mm



UWAGA:

Zbrojenie górne układać równolegle do powierzchni płyty z zachowaniem otuliny. W razie konieczności pręty dogiąć na budowie do wymaganej geometrii.
Jeśli lokalnie nie jest możliwe zachowanie otuliny mniejszej niż 6cm należy stosować dodatkowe zbrojenie przypowierzchniowe (wg detalu) w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

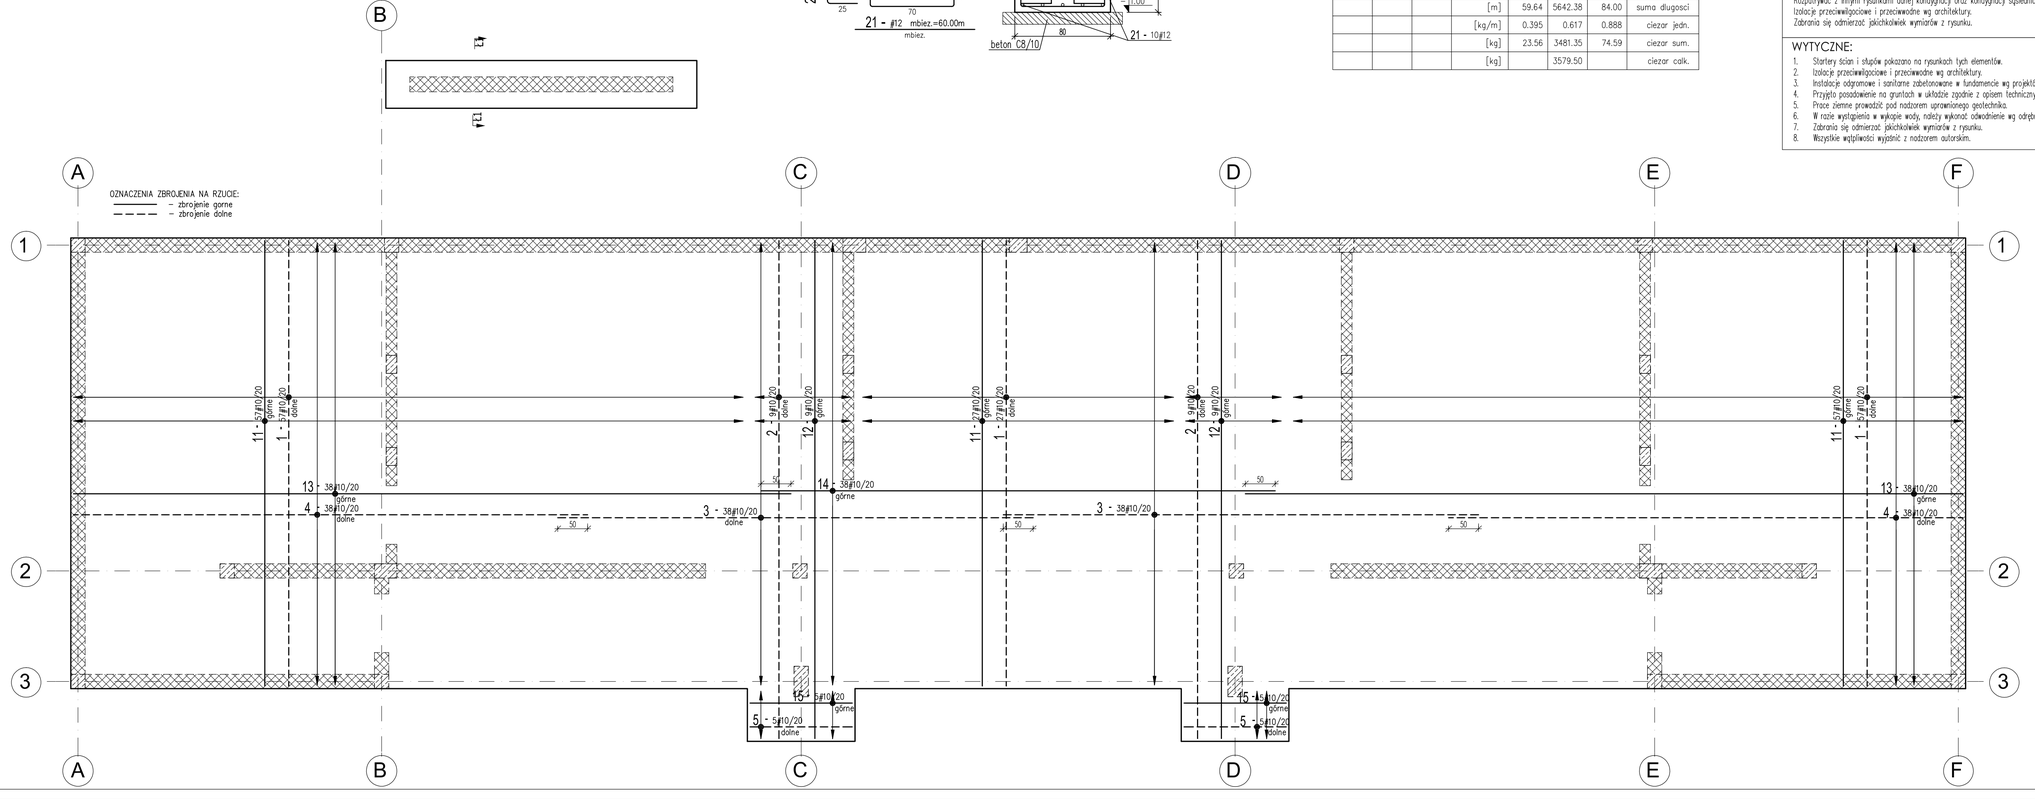

Inwestor

Gmina Góra Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
05-530 Góra Kalwaria

Projektant

AZT Architekci Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Belwederska 9,
00-761 Warszawa
(+48 22) 841 00 93 (94)
(+48 22) 840 26 13
azt@azt.archi

Projektant konstrukcji

DMK PROJEKT Spółka z o.o. ul. Trojańska 7 lok.310 02-261 Warszawa
tel: (22)674-43-55 biuro@dmkprojekt.pl

Temat proj.

Budowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną, położonego w Baniosze gmina Góra Kalwaria dz. nr ew. 429/5

Adres

ul. Szkolna
Baniocha
dz. nr 429/5 ob. 0003 Baniocha

Treść rysunku

Zbrojenie fundamentów

Nr projektu	**A 989**		
Faza	**Projekt Budowlany**		
Branża	**Konstrukcja**		
Zespół proj.	mgr inż. Stanisław Dałek	MAZ/0298/POOK/08	
Oprac. rys.			
Sprawdz.	mgr inż. Maciej Kowalczyk	MAZ/0336/POOK/05	
Data	Skala	Rewizja	Nr rysunku
02.2020	1:50		K-02