



Przekrój A-A

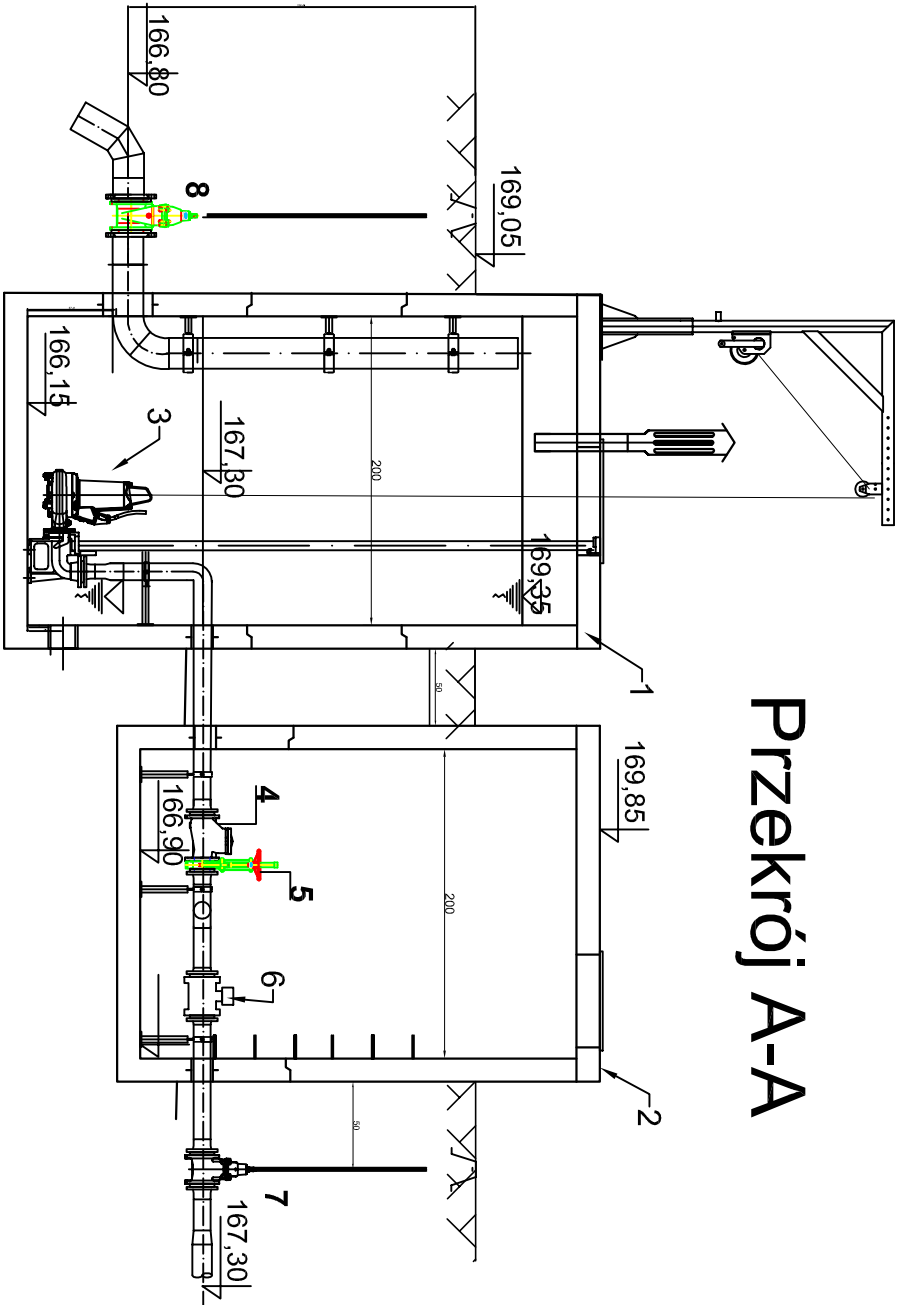

1. Komora mokra
2. Komora sucha
3. Pompa zatłapialna 39 m³/h, h = 8 m, 1,4 kW
4. Zawór zwrotny DN 100 - 2 szt
5. Zasuwa nożowa DN 100 - 2 szt
6. Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 - 1 szt
7. Zasuwa klinowa kołnierzowa w ziemi ze skrzynką uliczną DN100 - 1 szt
8. Zasuwa klinowa kołnierzowa w ziemi ze skrzynką uliczną DN200 - 2 szt

<div><div></div><div><div>EKOWATER</div><div>Zbigniew Ruskowski</div><div>ul. M. Kowackiej 37</div><div>05-092 Łomianki</div></div></div>					
Temat	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JEŻOWIE				
Branża	Technologiczno-Instalacyjna				Nr
Obiekt	Pompownia osadu				Rys.
Rysunek	Rzut i przekrój				7
Opracował	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	
Projektował	mgr inż. Maciej Szulc	MAZ/0403/PWBS/16		11.2021	
Sprawdził	mgr inż. Paulina Bielecka	MAZ/0975/PWBS/19		Skala	
				1 : 50	