

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

SSP CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU

OPTYCZNA CZUJKA DYMU


OPTYCZNA CZUJKA DYMU ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY (ROP)

☒ ILMU EVALUASI UJUKA DIMU

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

ZSP CER | YIKWANY ZASILACZ PROZ

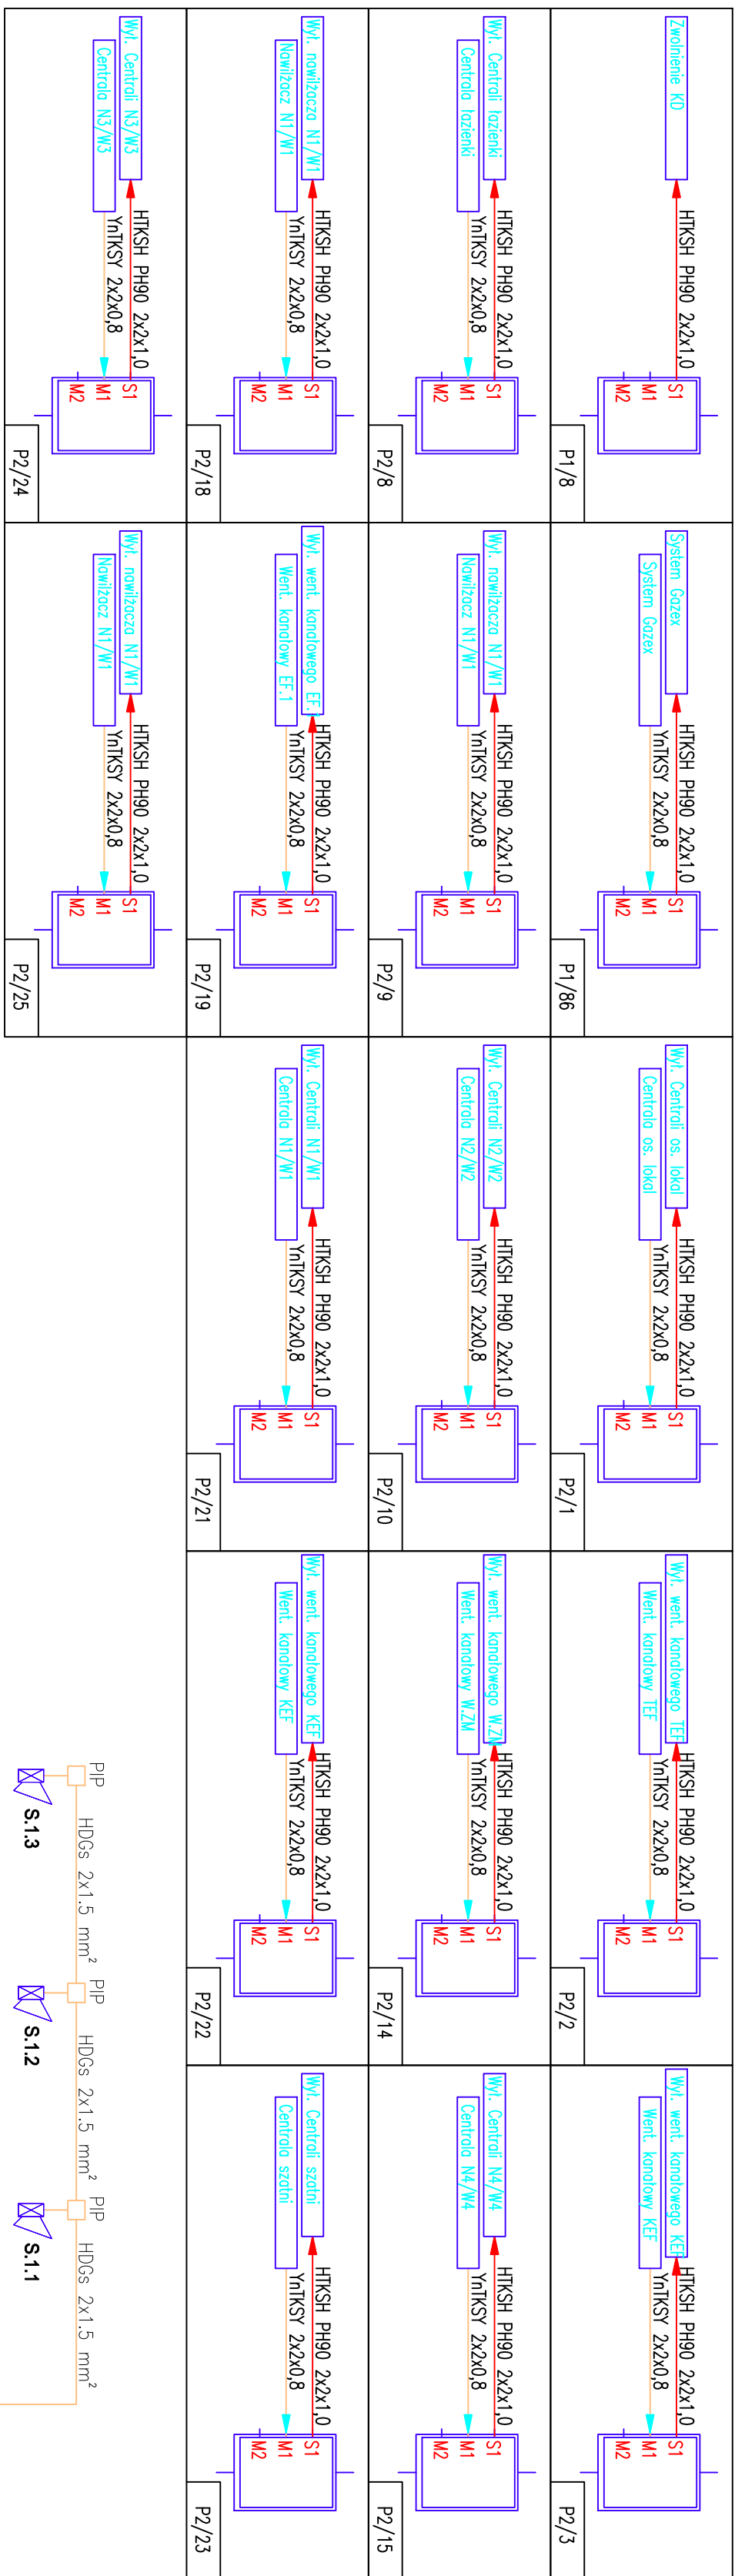

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

TYTUŁ:

**Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej
i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego,
obejmującej działki nr. ew.: 976 /126 oraz 976 /18,
obręb Chodaków.**

ADRES INEWSTYCJI:

**Sochaczew, Pasaż Duplickiego,
działki nr. ew.: 976/126 i 976/18,
obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew**

INVESTOR

Powiat Sochaczewski
ul. marsz. J. Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BBC
BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155

**BEST BUILDING
CONSULTANTS**
02-326 Warszawa
e-mail: biuro@bbconsultants.pl

PROJEKTANT	mgr inż. Michał Stepnowski nr upr. MAZ/0038/PWOE/10
------------	--

	W szczególności inst. elektryczne

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Marcin Szczygłowski
nr upr. MAZ/00280/PWBE/15
w specjalności inst.elektryczne

NAZWA RYSUNKU

Instalacje niskoprądowe - schemat ideowy instalacji SSP

BRANZA:
ELEKTRYCZNA

SKALA:	-	DATA:	01.2022
REWIZJA:			00