


Silikon
Warstwa wg proj. arch.
Materiał z eodm
Systemowy profil podparcie
Kształownik stalowy wg proj. firmy wykonawczej
Silikon do drzwi
Warstwa posadzki wg proj. arch.
Opaska z warstwą styropianu

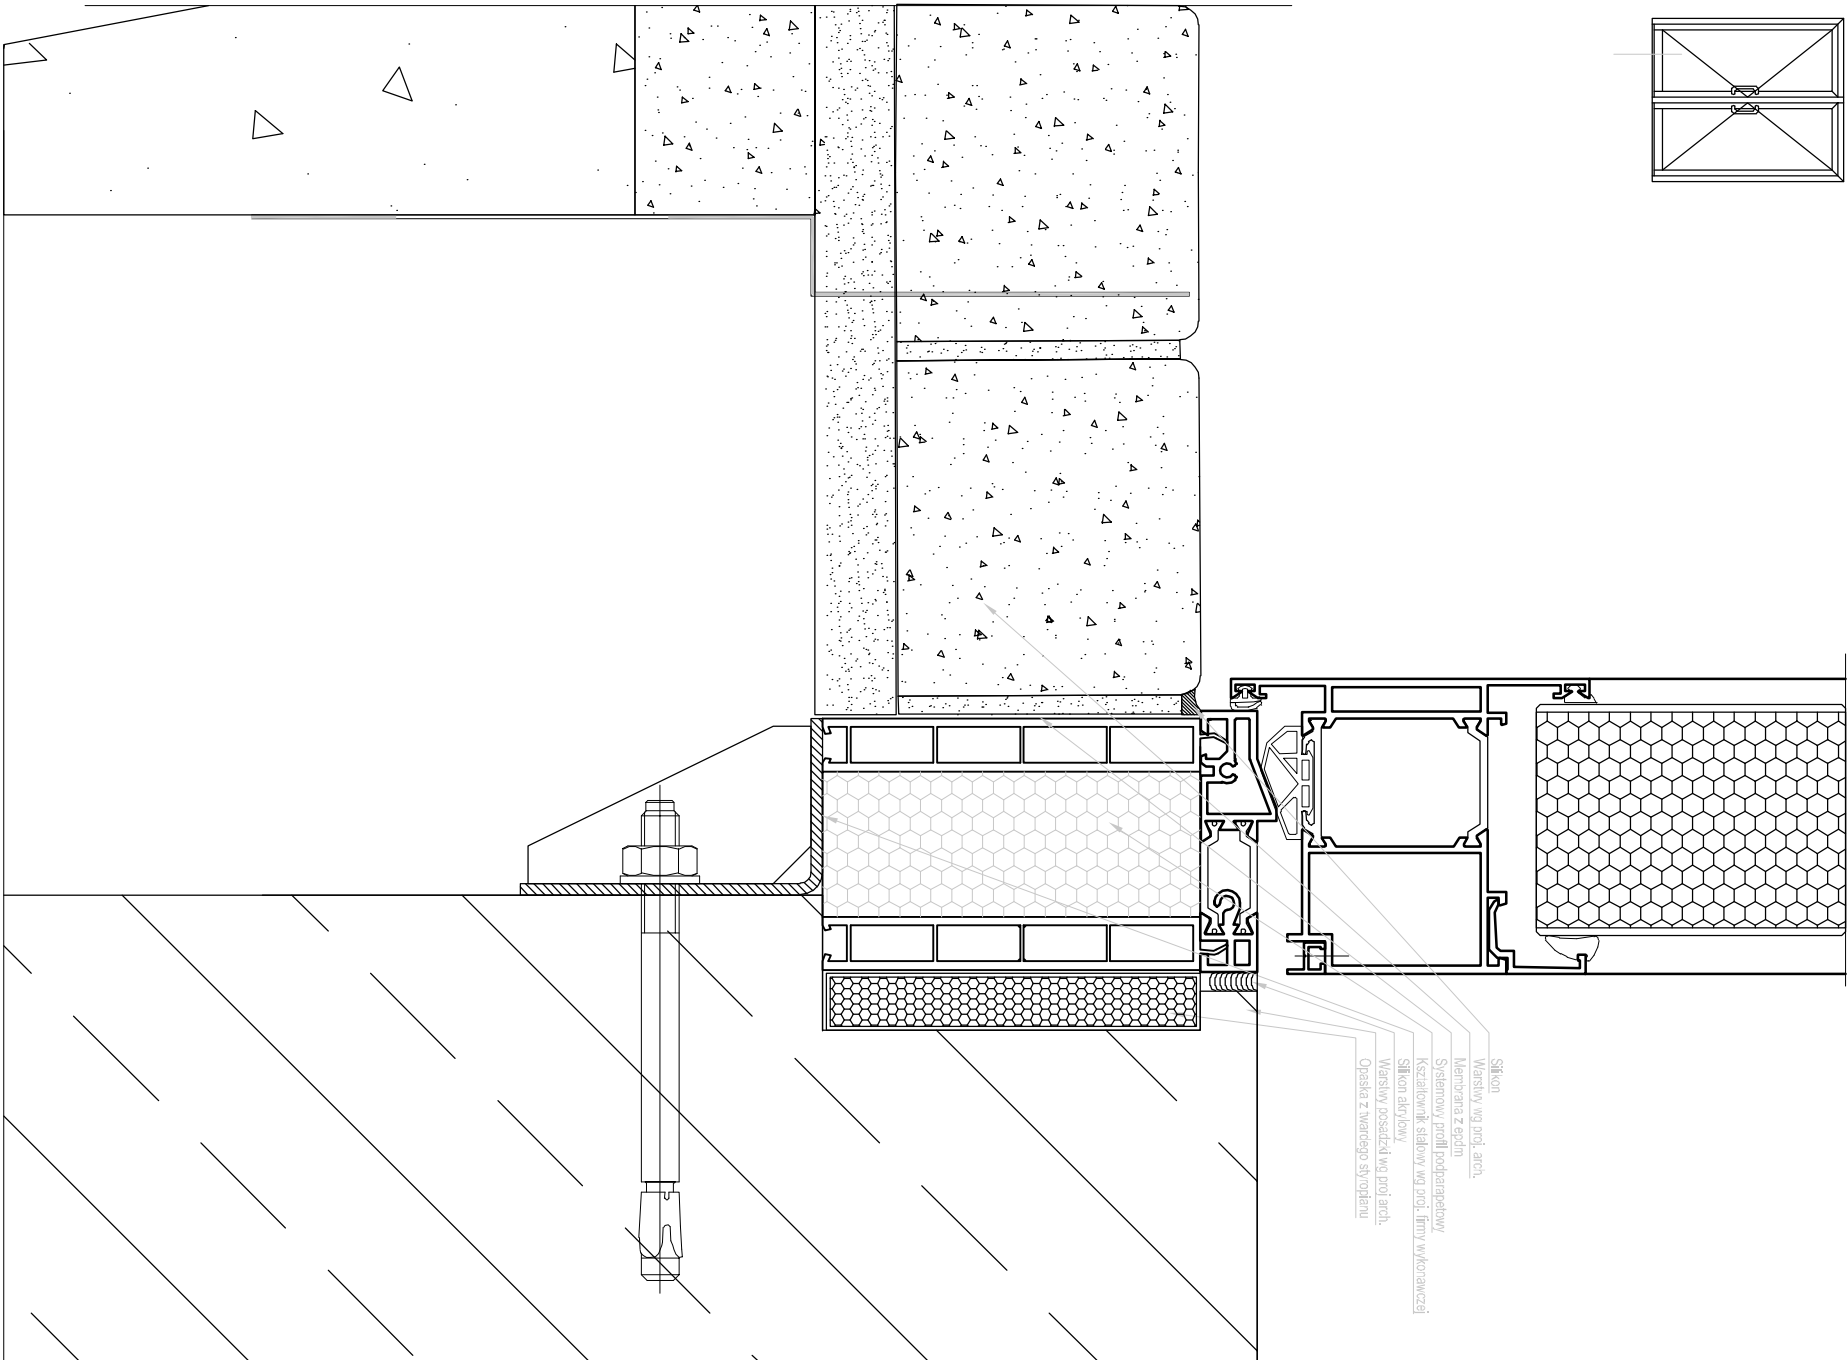

FAZA: **PROJEKT TECHNICZNY**

TYTUŁ:
**Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej
I nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego,
obejmującej działki nr. ew.: 976 /126 oraz 976 /18,
obręb Chodaków.**

ADRES INWESTYCJI:
**Sochaczew, Pasaż Duplickiego,
działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18,
obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew**

INWESTOR:
**Powiat Sochaczewski
ul. marsz. J. Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BBC **BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k**
Al. Jerolimskie 155
02-326 Warszawa
e-mail: biuro@bbcconsultants.pl

PROJEKTANCI	arch. Adam Pocznyśki nr. upr. 204/POCK/V/2021 w specjalności architektonicznej	
	arch. Hanna Kolinko	
SPRAWDZAJĄCY	arch. Agnieszka Koliczka nr. upr. PO/KK/395/2011 w specjalności architektonicznej	

NAZWA RYSUNKU:

DETAL MONTAŻU DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

BRANŻA: ARCHITEKTURA		NUMER RYSUNKU: PT_AR_15	
TOM:	SKALA: 1:20	DATA: 01.2022	REWIZJA: 00

Montaż drzwi otwieranych na zewnątrz