ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ WEWNĘTRZNEJ

Symbol:		D1	D2	D3	D4	D5	D6	DW-5/DYMOSZCZELNE	D+W1 EI15	D7	D11	D12	D13	D14	D15	DRG EI60	Ow1	Ow2
Wymiar w świetle przejścia [cm]:	So	90	90	90	90	90	90	100	100	80	90	90	90	90+90	90+90	50+50		
	Ho	200	200	200	200	200	200	200	225	200	200	200	200	200	225	200		
Wymiar w świetle muru [cm]:	S	102	102	102	102	102	102	186	186	92		102	102	212	300	120	80	160
	H	260	260	260	260	210	210	270	270	210		210	210	260	300	215	120	120
Ilość sztuk:		5szt.	9szt.	3szt.	8szt.	5szt.	5szt.	1szt.	1szt.	1szt.	2szt.	4szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	2szt.	1szt.
Uwagi:		drzwi lewe z naświetlem górnym	drzwi prawe z naświetlem górnym	drzwi lewe z naświetlem górnym	drzwi prawe z naświetlem górnym	drzwi lewe	drzwi prawe	drzwi lewe z naświetlem górnym		drzwi lewe	drzwi przesuwne w kasecie	drzwi lewe	drzwi prawe	drzwi lewe i prawe z naświetlem górnym				

Schemat elementu w widoku od strony ZEWNĘTRZNEJ :

Rzut:

Symbol	Uwagi
D1	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń -drzwi pełne gładkie z okleiną w kolorze naturalnego dębu, -jednoskrzydłowe szerokość przejścia min 90 cm, -1x zamek patentowy, -listwy boczne i górna ościeżnica o szerokości 8 cm, -uszczelki w kolorze zbliżonym do koloru drzwi, -zawiasy i okucie stalowe lub ze stali satynowanej, zawiasy ukryte, -wszystkie klamki z chromu szczotkowanego na szyldzie długim, przekrój klamki zaokrąglony UWAGA: drzwi na drogach ewakuacyjnych zawężające światło przejścia w korytarzu wyposażyć w samozamykacze
D2	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń -drzwi pełne gładkie z okleiną w kolorze naturalnego dębu, -jednoskrzydłowe szerokość przejścia min 90 cm, -1x zamek patentowy, -listwy boczne i górna ościeżnica o szerokości 8 cm, -uszczelki w kolorze zbliżonym do koloru drzwi, -zawiasy i okucie stalowe lub ze stali satynowanej, zawiasy ukryte, -wszystkie klamki z chromu szczotkowanego na szyldzie długim, przekrój klamki zaokrąglony UWAGA: drzwi na drogach ewakuacyjnych zawężające światło przejścia w korytarzu wyposażyć w samozamykacze
D3	Drzwi wewnętrzne wentylowane Drzwi do pomieszczeń higieniczno- sanitarnych wykonać o podwyższonej odporności na wilgoć -drzwi pełne gładkie z okleiną w kolorze w kolorze naturalnego dębu w pomieszczeniach toalet ogólnodostępnych, szatni i umywalni. -drzwi zaplecza kuchni wykonać jako białe zmywalne -jednoskrzydłowe szerokość przejścia min 90 cm, -1x zamek patentowy w drzwiach pomieszczeń gospodarczych i o ograniczonym dostępie -drzwi kabin toaletowych wyposażyć w zamki do wc -listwy boczne i górna ościeżnica o szerokości 8 cm, -uszczelki w kolorze zbliżonym do koloru drzwi, -zawiasy i okucie stalowe lub ze stali satynowanej, zawiasy ukryte, -wszystkie klamki z chromu szczotkowanego na szyldzie długim, przekrój klamki zaokrąglony -otwory w dole drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza UWAGA: drzwi na drogach ewakuacyjnych zawężające światło przejścia w korytarzu wyposażyć w samozamykacze
D4	Drzwi wewnętrzne wentylowane Drzwi do pomieszczeń higieniczno- sanitarnych wykonać o podwyższonej odporności na wilgoć -drzwi pełne gładkie z okleiną w kolorze w kolorze naturalnego dębu w pomieszczeniach toalet ogólnodostępnych, szatni i umywalni. -drzwi zaplecza kuchni wykonać jako białe zmywalne -jednoskrzydłowe szerokość przejścia min 90 cm, -1x zamek patentowy w drzwiach pomieszczeń gospodarczych i o ograniczonym dostępie -drzwi kabin toaletowych wyposażyć w zamki do wc -listwy boczne i górna ościeżnica o szerokości 8 cm, -uszczelki w kolorze zbliżonym do koloru drzwi, -zawiasy i okucie stalowe lub ze stali satynowanej, zawiasy ukryte, -wszystkie klamki z chromu szczotkowanego na szyldzie długim, przekrój klamki zaokrąglony -otwory w dole drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza UWAGA: drzwi na drogach ewakuacyjnych zawężające światło przejścia w korytarzu wyposażyć w samozamykacze
D5	Drzwi wewnętrzne wentylowane Drzwi do pomieszczeń higieniczno–sanitarnych wykonać o podwyższonej odporności na wilgoć -drzwi pełne gładkie z okleiną w kolorze w kolorze naturalnego dębu w pomieszczeniach toalet ogólnodostępnych, szatni i umywalni. - drzwi zaplecza kuchni wykonać jako białe zmywalne -jednoskrzydłowe szerokość przejścia min 90 cm, -1x zamek patentowy w drzwiach pomieszczeń gospodarczych i o ograniczonym dostępie - drzwi kabin toaletowych wyposażyć w zamki do wc -listwy boczne i górna ościeżnica o szerokości 8 cm, -uszczelki w kolorze zbliżonym do koloru drzwi, -zawiasy i okucie stalowe lub ze stali satynowanej, zawiasy ukryte, -wszystkie klamki z chromu szczotkowanego na szyldzie długim, przekrój klamki zaokrąglony -otwory w dole drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza UWAGA: drzwi na drogach ewakuacyjnych zawężające światło przejścia w korytarzu wyposażyć w samozamykacze
D6	Drzwi wewnętrzne wentylowane Drzwi do pomieszczeń higieniczno- sanitarnych wykonać o podwyższonej odporności na wilgoć -drzwi pełne gładkie z okleiną w kolorze w kolorze naturalnego dębu w pomieszczeniach toalet ogólnodostępnych, szatni i umywalni. - drzwi zaplecza kuchni wykonać jako białe zmywalne -jednoskrzydłowe szerokość przejścia min 90 cm, -1x zamek patentowy w drzwiach pomieszczeń gospodarczych i o ograniczonym dostępie - drzwi kabin toaletowych wyposażyć w zamki do wc -listwy boczne i górna ościeżnica o szerokości 8 cm, -uszczelki w kolorze zbliżonym do koloru drzwi, -zawiasy i okucie stalowe lub ze stali satynowanej, zawiasy ukryte, -wszystkie klamki z chromu szczotkowanego na szyldzie długim, przekrój klamki zaokrąglony -otwory w dole drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza UWAGA: drzwi na drogach ewakuacyjnych zawężające światło przejścia w korytarzu wyposażyć w samozamykacze
DW-5/DYMOSZCZELNE	- witryna wewnętrzna aluminiowo - szklana z drzwiami jednoskrzydłowymi - jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm - zawiasy dowrębowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek, dwustronnie klamka - światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 90° 900mm x 2047mm - szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub bezpieczna, warstwowa spełniająca wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011 - kolor ślusarki RAL 7024
D+W1 EI15	- witryna wewnętrzna aluminiowo - szklana z drzwiami jednoskrzydłowymi - odporność pożarowa EI15 - system profili aluminiowych - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 90°/ 900mm x 2000mm - szyba pojedyncza np. o gr. 9mm, spełniająca wymagania PN-EN 357:2005 - kolor ślusarki RAL 7024
D7	Drzwi wewnętrzne wentylowane Drzwi do pomieszczeń higieniczno- sanitarnych wykonać o podwyższonej odporności na wilgoć -drzwi pełne gładkie z okleiną w kolorze w kolorze naturalnego dębu w pomieszczeniach toalet ogólnodostępnych, szatni i umywalni. - drzwi zaplecza kuchni wykonać jako białe zmywalne -jednoskrzydłowe szerokość przejścia min 90 cm, -1x zamek patentowy w drzwiach pomieszczeń gospodarczych i o ograniczonym dostępie - drzwi kabin toaletowych wyposażyć w zamki do wc -listwy boczne i górna ościeżnica o szerokości 8 cm, -uszczelki w kolorze zbliżonym do koloru drzwi, -zawiasy i okucie stalowe lub ze stali satynowanej, zawiasy ukryte, -wszystkie klamki z chromu szczotkowanego na szyldzie długim, przekrój klamki zaokrąglony -otwory w dole drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza UWAGA: drzwi na drogach ewakuacyjnych zawężające światło przejścia w korytarzu wyposażyć w samozamykacze
D11	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń -drzwi pełne gładkie z okleiną w kolorze naturalnego dębu. -jednoskrzydłowe szerokość przejścia min 90 cm.
D12	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń -drzwi pełne gładkie z okleiną w kolorze naturalnego dębu, -jednoskrzydłowe szerokość przejścia min 90 cm, -1x zamek patentowy, -listwy boczne i górna ościeżnica o szerokości 8 cm, -uszczelki w kolorze zbliżonym do koloru drzwi, -zawiasy i okucie stalowe lub ze stali satynowanej, zawiasy ukryte, -wszystkie klamki z chromu szczotkowanego na szyldzie długim, przekrój klamki zaokrąglony
D13	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń -drzwi pełne gładkie z okleiną w kolorze naturalnego dębu, -jednoskrzydłowe szerokość przejścia min 90 cm, -1x zamek patentowy, -listwy boczne i górna ościeżnica o szerokości 8 cm, -uszczelki w kolorze zbliżonym do koloru drzwi, -zawiasy i okucie stalowe lub ze stali satynowanej, zawiasy ukryte, -wszystkie klamki z chromu szczotkowanego na szyldzie długim, przekrój klamki zaokrąglony
D14	- drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe - jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm - zawiasy dowrębowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek, dwustronnie klamka - światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 90° 900mm skrzydło czynne (1800mm całość) x 2059mm - szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub bezpieczna, warstwowa spełniająca wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011 - kolor ślusarki RAL7024
D15	- fasada aluminiowo - szklana - system słupowo ryglowy - szerokość słupa/ rygla 52mm - szerokość listwy osłonowej 51mm - wysokość listwy osłonowej słupa/rygla 21/14mm - głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych - drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe - jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm - zawiasy dowrębowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 90° 916mm skrzydło czynne (1849mm całość) x 2241mm - szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub bezpieczna, warstwowa spełniająca wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011 - kolor ślusarki RAL 7024
DRG EI60	- drzwi rozdzielni elektrycznej - system profili aluminiowych w klasie odporności ogniowej EI60 - pełne - bezprzylgowe - kolor biały
Ow1	- okno wewnętrzne podawcze kuchni suwane - jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm - szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub bezpieczna, warstwowa spełniająca wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011 - kolor ślusarki RAL7024
Ow2	- okno wewnętrzne podawcze kuchni suwane - jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm - szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub bezpieczna, warstwowa spełniająca wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011 - kolor ślusarki RAL7024

ŚCIANA PRZESUWNA 8- MODUŁOWA SALI C.01.67

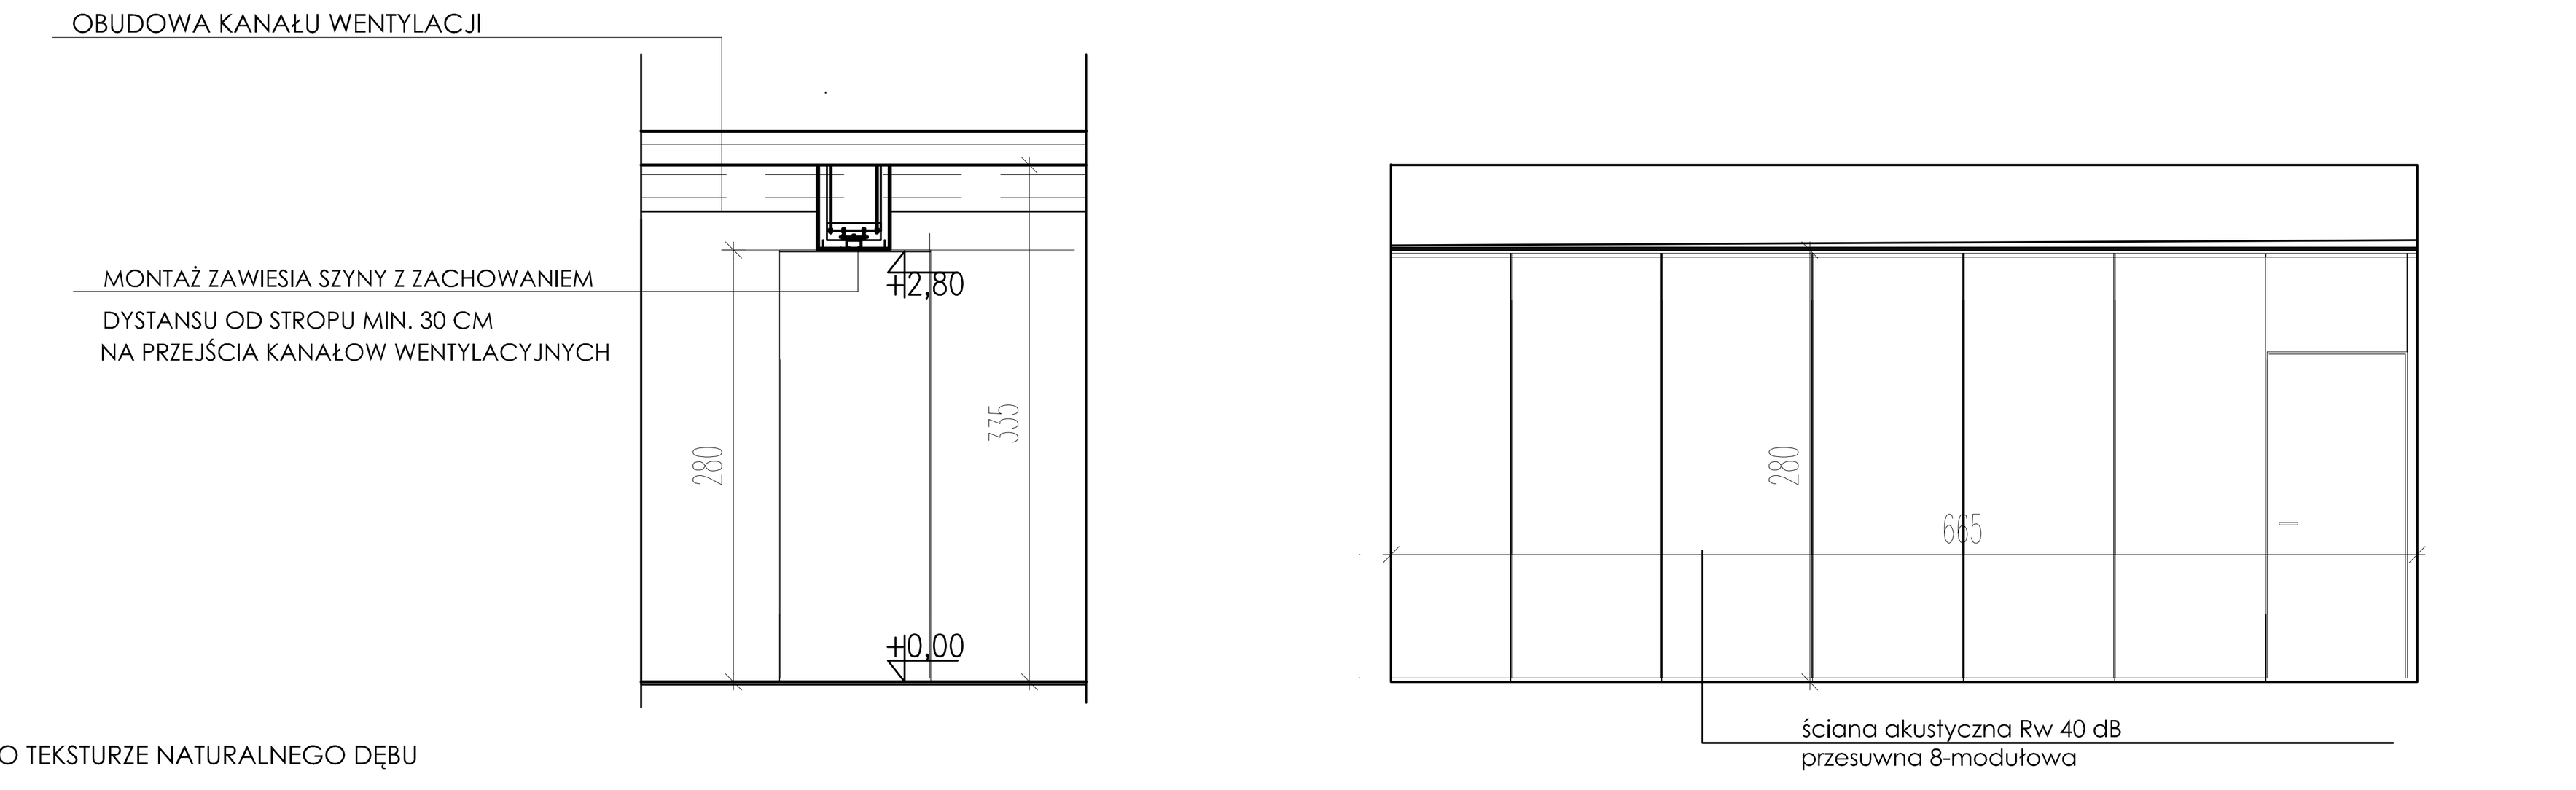

MODUŁY W OKLEINIE O TEKSTURZE NATURALNEGO DĘBU

Przed zamówieniem okien u producenta, Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru szczegóły montażu i wykończenia styków okien konkretnego producenta z budynkiem (parapety, progi okien balkonowych itp). Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić osadzenie okien i drzwi na rzutach przekrojach, elewacjach i detalach.
Dostawca zobowiązany jest dostosować profile okien i drzwi oraz okucia do wielkości zaprojektowanych skrzydeł okiennych i drzwiowych.
Okna dopuszczone do stosowania Aprobatą Techniczną ITB lub certyfikatem CE.
Przygotowanie dokumentacji i dopełnienie procedur z tym związanych jest po stronie Producenta. Dopuszcza się w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach tryb jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.
Przygotowanie dokumentacji i dopełnienie procedur z tym związanych jest po stronie Producenta.
Kompletny zestaw okien i drzwi, wszystkie elementy w zestawie proponowanym przez Producenta wymagają akceptacji nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet rysunków warsztatowych wyjaśniających przyjęte rozwiązania prac wykonawczych.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbkę naturalnej wielkości, obejmującą wszystkie elementy zestawu okiennego lub drzwiowego, w tym kolorystykę, do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykaz okien i drzwi należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją/opisem technicznym.

UWAGA!
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW W NATURZE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRODUKCJI OKIEN I DRZWI. W PRZYPADKU WYKRYCIA ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY BEZZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM I WSTRZYMAĆ PRACE WYKONAWCZE.

FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY
TYTUŁ:	Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew.: 976 /126 oraz 976 /18, obręb Chodaków.
ADRES INWESTYCJI:	Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew
INWESTOR:	Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa e-mail: biuro@bbc-consultants.pl
PROJEKTANCI:	arch. Adam Pochylski nr upr. 204/POOKK/V/2021 w specjalności architektonicznej arch. Hanna Kalinka
SPRAWDZAJĄCY:	arch. Agnieszka Kalicka nr upr. PO-KK/295/2011 w specjalności architektonicznej
NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ WEWNĘTRZNEJ
BRANŻA: ARCHITEKTURA	NUMER RYSUNKU: PT_AR_11
TOM:	SKALA: 1:50 DATA: 01.2022 REWIZJA: 00