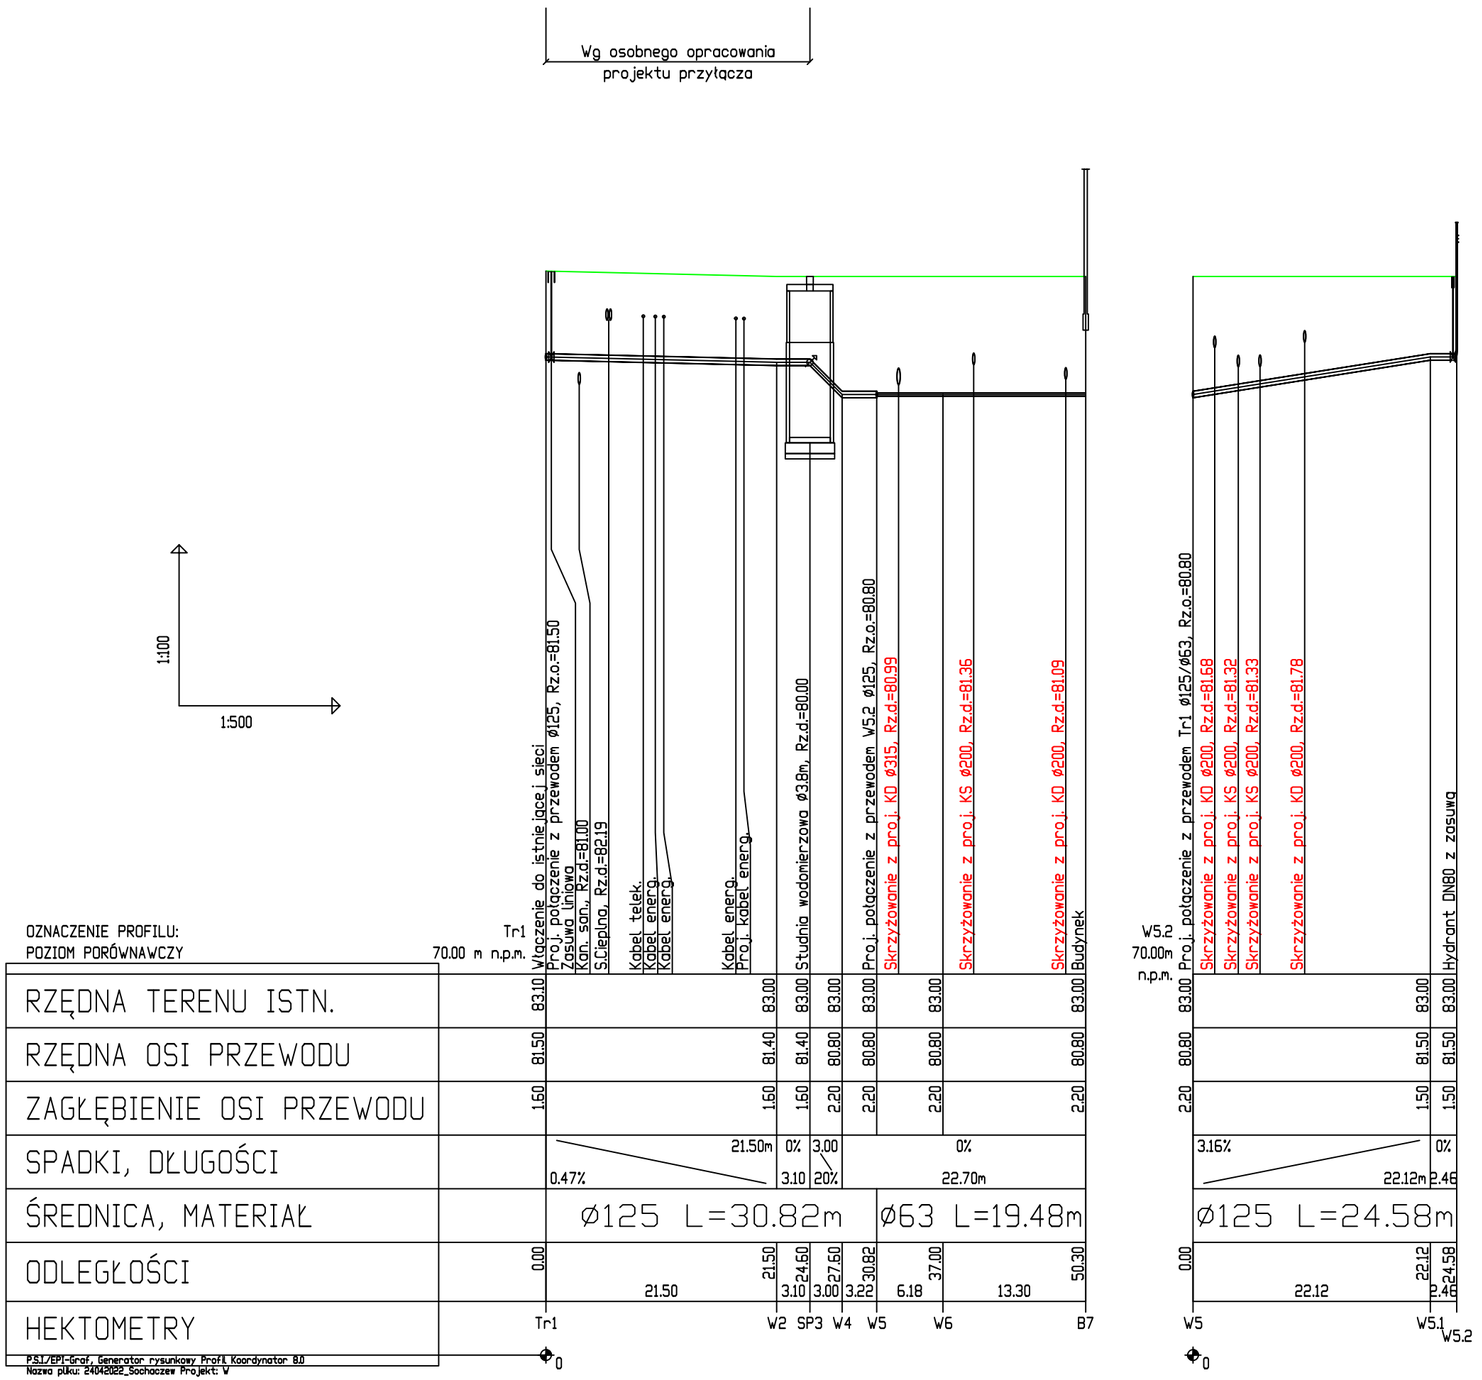

UWAGI:

- PLANSZE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
- PRZEWODY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PE100 PN10 SDR17
- WSZELKIE ODSTĘPSTWA WYKONAWSTWA OD ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM

FAZA: **PROJEKT TECHNICZNY**

TYTUŁ:

Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew.: 976 /126 oraz 976 /18, obręb Chodaków.

ADRES INEWSTYCJI:

Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew

INWESTOR:

Powiat Sochaczewski
ul. marsz. J. Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
e-mail: biuro@bbconsultants.pl

PROJEKTANT	mgr inż. Arkadiusz Guźda nr upr. SLK/7502/PWBS/17 w specjalności inst. sanitarnej	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Alicja Koszewar nr upr. LBS/0062/POOS/11 w specjalności inst. sanitarnej	

NAZWA RYSUNKU: **PROFIL INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ**

BRANŻA:	NUMER RYSUNKU:	
SANITARNA	**PZT_PT_IS_02**	
TOM:	SKALA: **1:100**	DATA: **02.2022**	REWIZJA: **01**