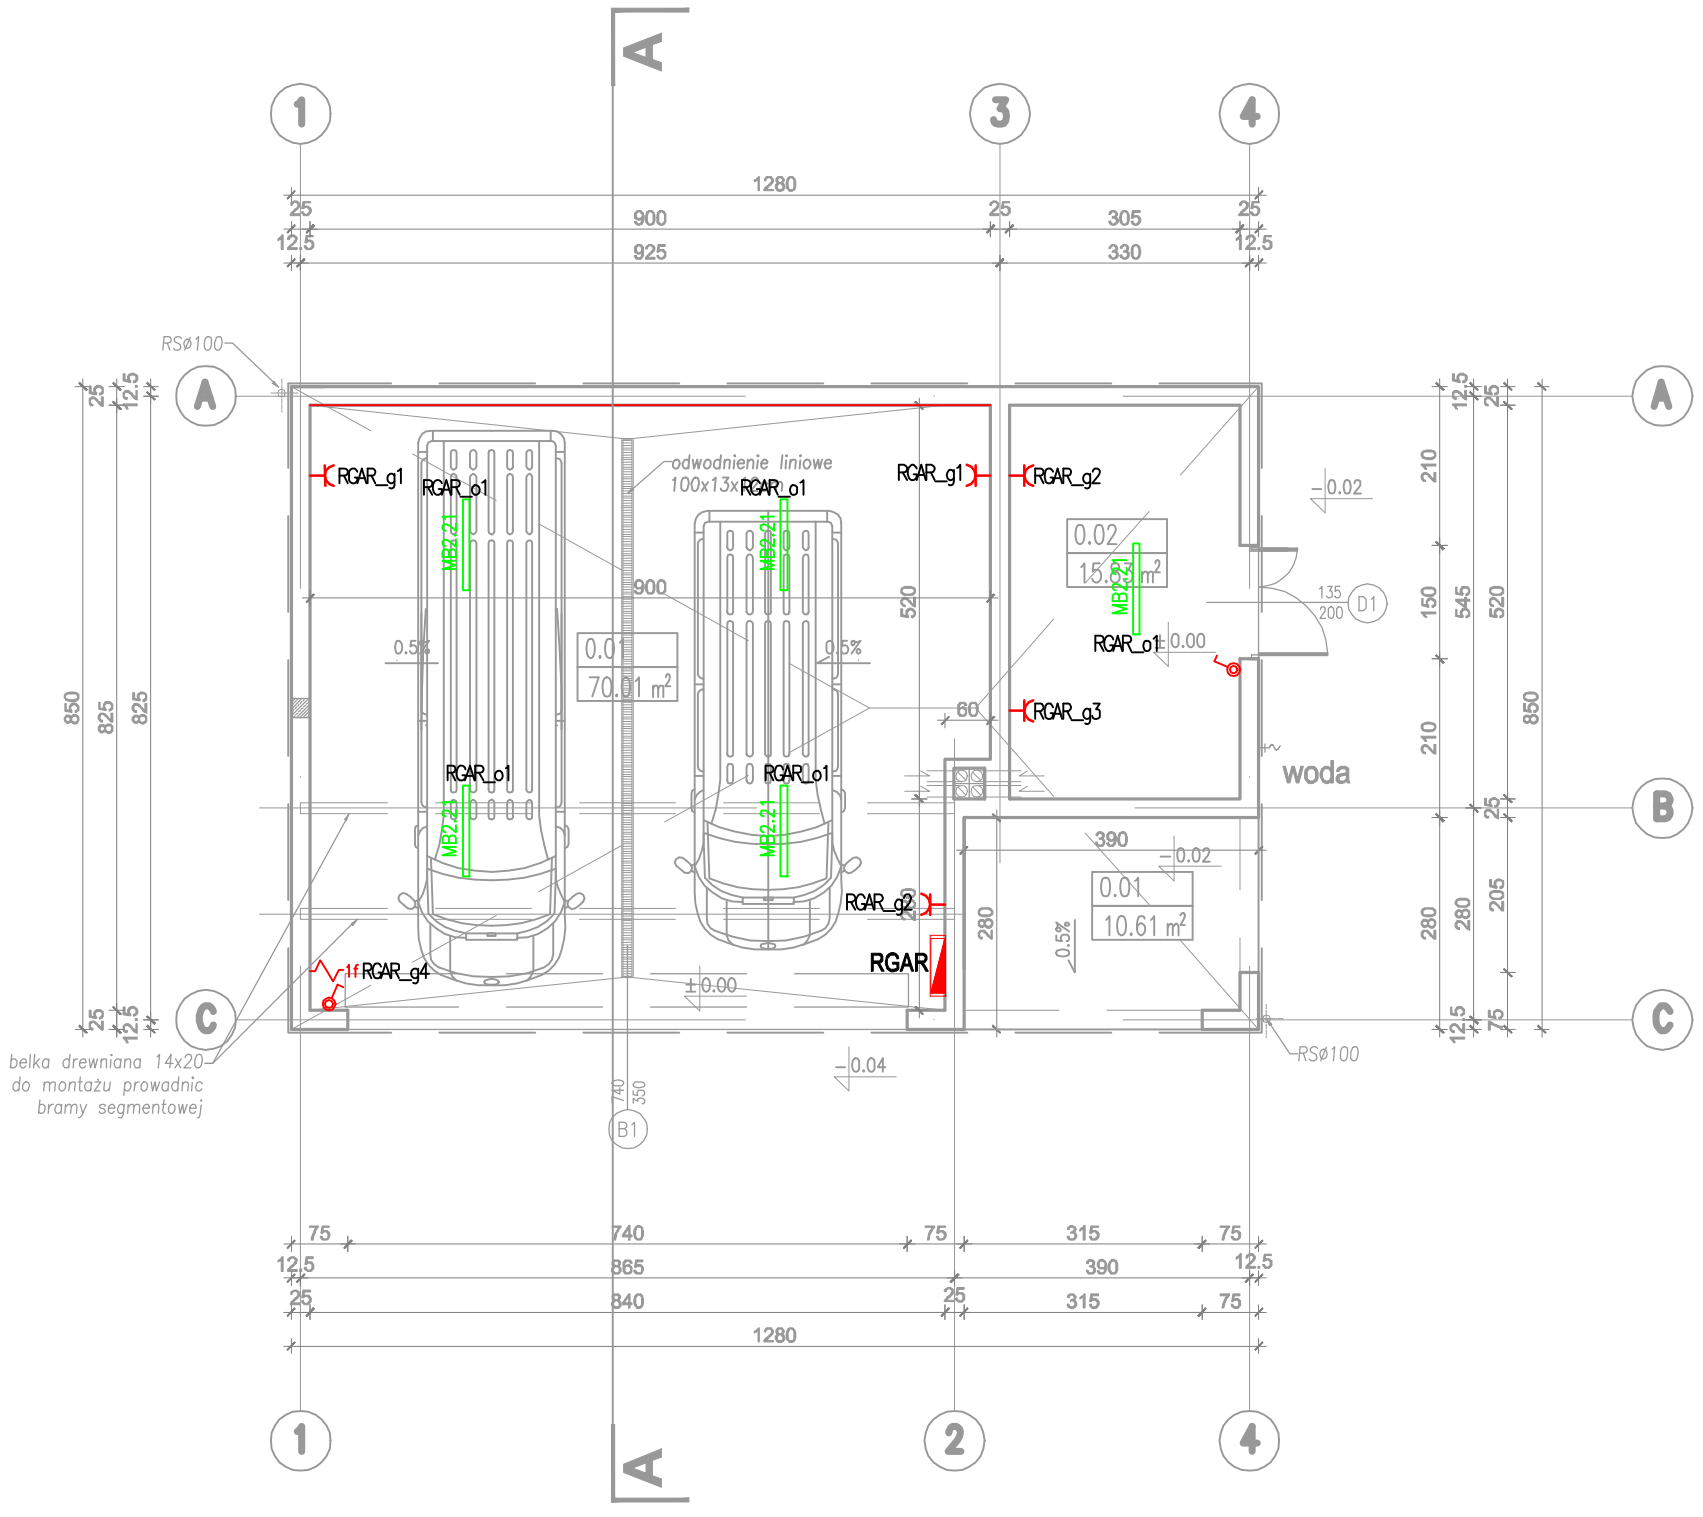

Legenda:

- dzwonek
- przycisk dzwonka
- gniazdo modułowe podwójne
- gniazdo hermetyczne
- gniazdo hermetyczne podwójne
- gniazdo DATA podwójne
- wypust 3f
- wypust 1f
- gniazdo RTV
- 2x gniazdo 2xRJ45
- rozdzielnica elektryczna

MB2.21 TRILUX MB2.21 30W IP66 nt

AW6c ONTEC S W1 301 NM COLD

- wyłącznik 1–biegunowy, 10A, IP20
- wyłącznik 1–biegunowy, szczelny 10A, IP44
- wyłącznik 2–grupowy, 10A, IP20
- wyłącznik 2–grupowy, szczelny 10A, IP44
- wyłącznik schodowy, 16A, IP20
- wyłącznik schodowy, szczelny 16A, IP44
- przycisk monostabilny

Uwagi: 1. wszystkie łączniki montować na wysokości 1m.
2. Stosować urządzenia jak w legendzie lub równoważne

FAZA: **PROJEKT TECHNICZNY**

TYTUŁ:

Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew.: 976 /126 oraz 976 /18, obręb Chodaków.

ADRES INEWSTYCJI:

Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew

INWESTOR:

Powiat Sochaczewski
ul. marsz. J. Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
e-mail: biuro@bbconsultants.pl

PROJEKTANT	mgr inż. Michał Stępnowski nr upr. MAZ/0038/PWOE/10 w specjalności inst.elektrycznej	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marcin Szczygiewski nr upr. MAZ/0280/PWBE/15 w specjalności inst.elektrycznej	

NAZWA RYSUNKU:

Instalacje elektryczne - rzut budynku garażowo-gosporadczego

BRANŻA:	NUMER RYSUNKU:	
ELEKTRYCZNA	**PT_IE_09**	
TOM:	SKALA: **1:100**	DATA: **01.2022**	REWIZJA: **00**