


KARTA INFORMACYJNA

Teresin, ul. XX-lecia

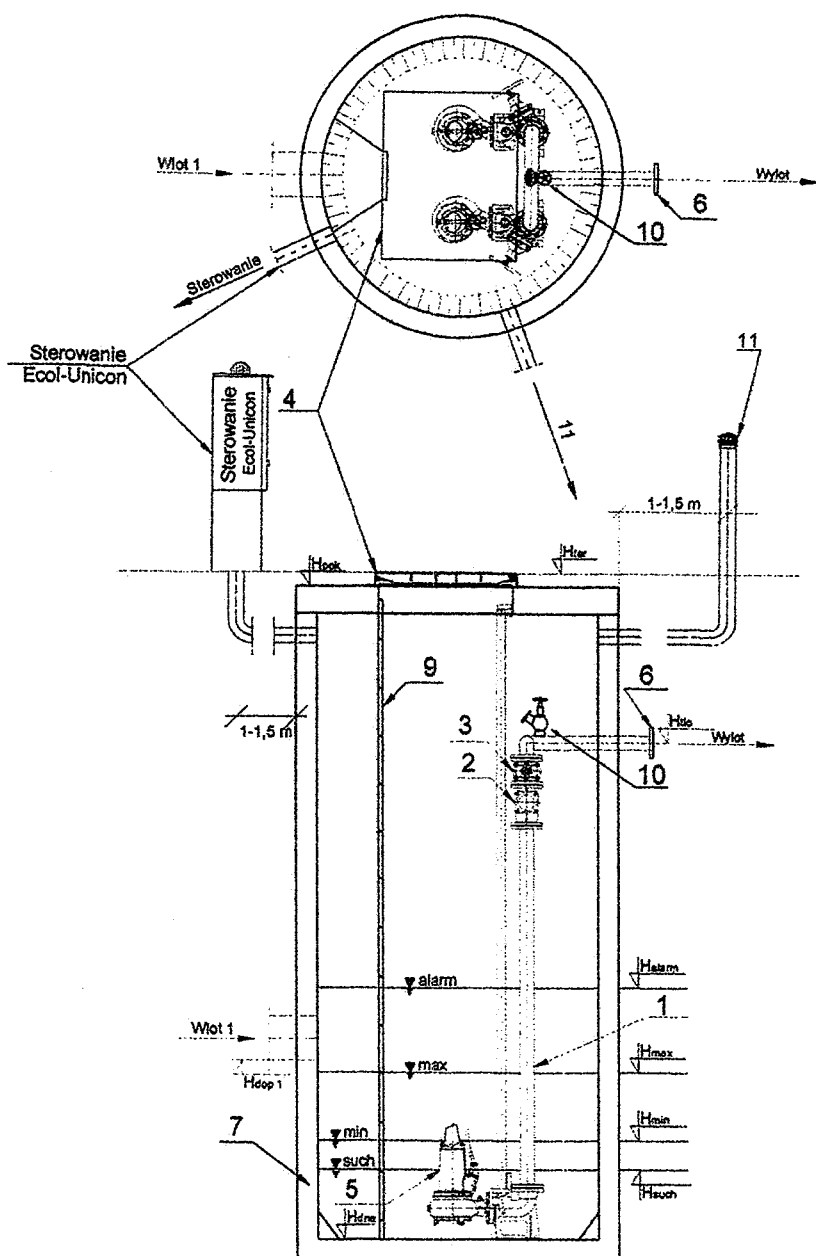

	Nazwa elementu	szt.
1	Orurowanie DN80	mb.
2	Zawór kulowy zwrotny DN80	2
3	Zasuwa DN80	2
4	Właz kenslowy żeliwny EU-D400 960x960 GJ	1
5	P1=1,4 kW P2=1,1 kW In=3,1 A	2
6	Kolnierz normowy DN80	1
7	Zbiornik Beton C35/45 Ø 1200 mm	1
8	Szafa sterownicza H=2,55-2,6 m	1
9	Drabina do dna - stal 1.4301	1
10	Instalacja płuczająca	1
11	Antyodorowy kominek rurowy KF 110/1000/KO/C	1

PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2), L=51,00 m

	Oznaczenie	m n.p.m.
1	Hier	93,30
2	Hpok	93,00
3	Hbo	91,84
4	Hdop1 Ø 200	91,68
5	Hdop2 Ø	-
6	Hdop3 Ø	-
7	Halarm	91,65
8	Hmax	91,55
9	Hmin	91,25
10	Hsuch	91,15
11	Hdha	90,75

Pompownia, jako całość posiada deklarację właściwości użytkowych zgodną z PN-EN 12050-1:2002 oraz posiada oznaczenie CE.