


OZNACZENIA :

- rurociąg zasilający instalacji c.o.
- - - rurociąg powrotny instalacji c.o.
- dn22 — opis średnic rur c.o.

C11/600/600 – grzejnik stalowy 1–płytowy z zasilaniem bocznym
o wysokości 0,6m długości 0,6m

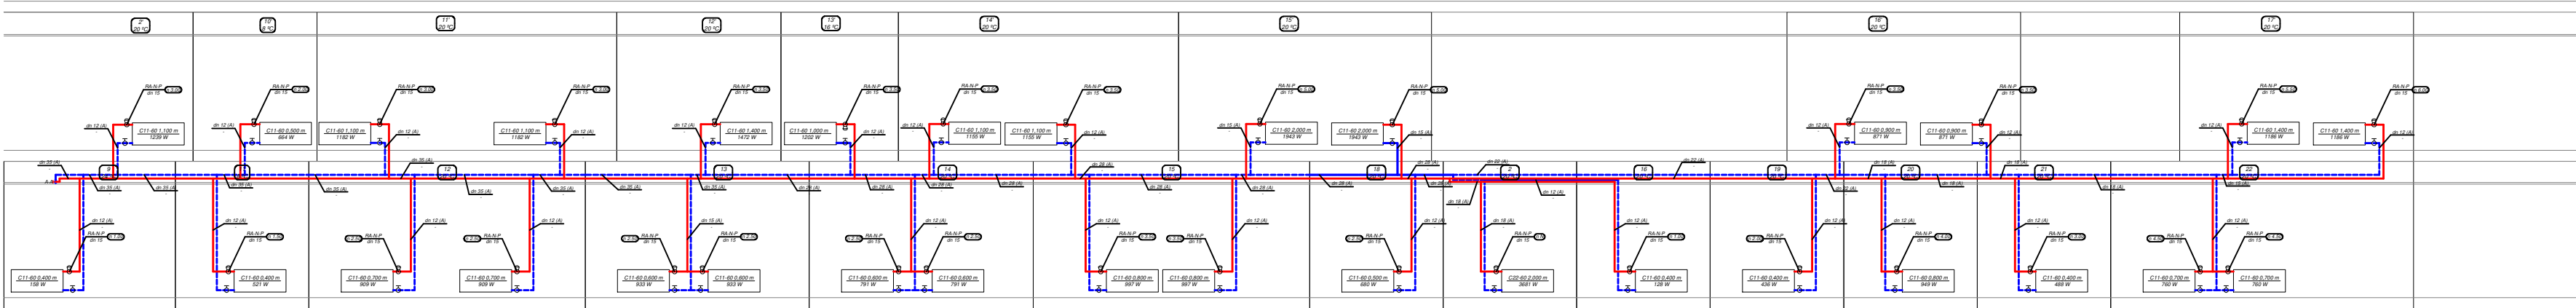

TEMAT I ADRES:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 96-500 Sochaczew, ul. Chopina 99a, identyfikator działki: 142801_1.0001.576/6		
INWESTOR:	POWIAT SOCHACZEWSKI 96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65		
PROJEKT:			
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MARCIN ŁASKA	FIRMA: "PRACOWNIA PROJEKTOWA 'ARCHIVISION'" 96-100 SKIERNIEWICE, ul. PŁSUDSKIEGO 17, tel. 502 591 447	
OPRACOWYJĄCY:	MGR INŻ. TOMASZ GRZEJSZCZAK	LPIR.NR. L0000000008 W SPECJALNOŚCI INSTALACJA SANITARNA	
TYTUŁ RYSUNKU:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.		NR RYS.: S-6
BRANŻA:	SANITARNA	SKALA:	-
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	DATA:	GRUDZIEŃ 2021
WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY "ARCHIVISION". NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, ŻE NIE BĘDZIE UDOSTĘPNIANY I KOPIONY BEZ ZGODZENIA Z FIRMĄ "ARCHIVISION".			