


1. Wymagany zakres wyposażenia klasy w multimedia przedstawi Inwestor
2. Oprzewodowanie do multimedii w wykonać po sprawdzeniu wymagań technicznych konkretnego sprzętu przewidzianego w danej sali lekcyjnej oraz po dokładnym ustaleniu miejsca zamocowania, rodzajów przyłączy itd.
3. Sieć komputerowa wykonana przewodami kat. 6e. Przewody doprowadzić do szafy rackowej 10" w pomieszczeniu klasy i dalej przewód do GPD. Kompletnie wyposażenie w sprzęt aktywny w szafie rackowej 10" w klasie dostarczy wykonawca.

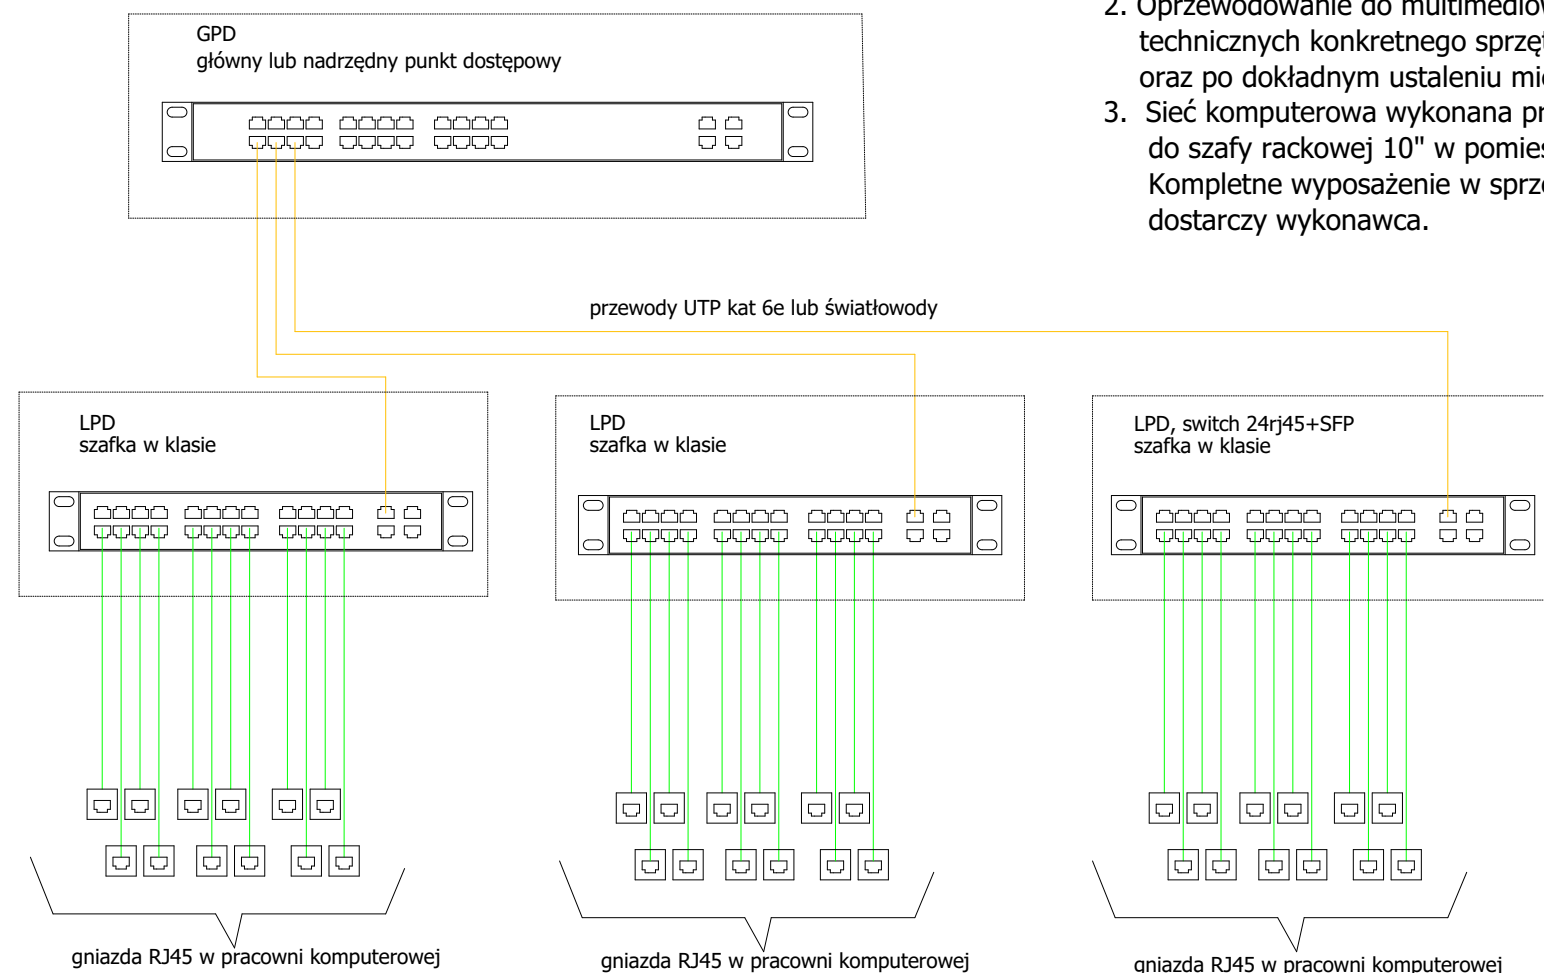

TEMAT I ADRES:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 96-500 Sochaczew, ul. Chopina 99a, identyfikator działki: 142801_1.0001.976/6		
INWESTOR:	POWIAT SOCHACZEWSKI 96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65		
PROJEKT:	<div> ARCHIVISION</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION" 96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447</div>		
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	mgr inż. Józef Wojcieszak	uprawnienia nr 61/90/WŁ	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Bogdan Uzar	uprawnienia nr MAZ/1E/0002/07	
TYTUŁ RYSUNKU:	Schemat instalacji multimedialnej w klasie /przykładowe wykonanie/		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	SKALA:	1:100
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	DATA:	STYCZEŃ 2022
E-9			
WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY "ARCHIVISION". NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMĄ "ARCHIVISION".			