




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WA.ZUZ.5.4210.1097.2022.MK

Łowicz, dnia 4 kwietnia 2023 r.

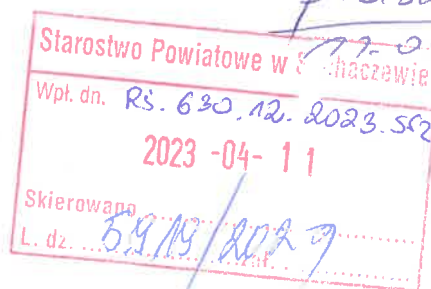

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 2625 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 2000 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 4 kwietnia 2023 roku decyzji WA.ZUZ.5.4210.1097.MK dla Gminy Łów, ul. Płocka 2, 96-520 Łów, pozwolenia wodnoprawnego na :

- wykonanie urządzenia wodnego** – studni awaryjnej 2a ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny o głębokości 28 m p.p.t., zlokalizowanej na dz. nr ew. 89/16, ob. Brzozówek, gm. Łów, pow. sochaczewski o współrzędnych geodezyjnych w układzie PUWG2000 X : 5794421,10 Y : 7433784,05, o wyposażeniu :
 - obudowa studni wykonana zostanie z kręgów betonowych DN 1500, H = 2,0 m, wyniesionych 0,4 m ponad powierzchnię terenu, z płytą denną i górną oraz z włazem typu Wałcz Ø 600,
 - głowica studzienna, wodomierz kołnierzowy DN 100, zasuwa, zawór, stopnie złazowe, armatura DN 100.

W otworze umieszczono kolumnę filtrową o konstrukcji:

Odcinek kolumny filtrowej	Głębokość [m p.p.t.]	Długość [m p.p.t.]	Średnica [mm]	Uwagi
Rura nadfiltrowa	0,0-24,5	24,5	315	PVC
	24,5-25,0	0,5	315/280	Redukcja, PVC
Filtr właściwy - część robocza	25,0-33,0 34,0-37,0	11,0	280	1 odcinek 1m 1 odcinek 6 m 1 odcinek 3 m średnica szczelin 0,75 mm stalowy typu „Johnson”
Rura międzyfiltrowa	33,0-34,0	1,0	280	PVC
Rura podfiltrowa	37,0-38,6	1,6	280	PVC zakończona denkiem

2. usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Brzozówek za pomocą :

- nowoprojektowanej studni wierconej nr 2a, w okresie listopad - marzec, w ilości :

$$Q_{\text{max sekundowe}} = 0,0097 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr dobowe}} = 539,7 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{\text{dop. roczne}} = 268\,275,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

- studni nr 2, w okresie kwiecień – październik, w ilości :

$$Q_{\text{max sekundowe}} = 0,005 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr dobowe}} = 277,56 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{\text{dop. roczne}} = 137\,970,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

- studni nr 4, w okresie kwiecień – październik, w ilości :

$$Q_{\text{max sekundowe}} = 0,0069 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr dobowe}} = 385,50 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{\text{dop. roczne}} = 191\,625,0 \text{ m}^3/\text{rok.}$$

DYREKTOR

Krzysztof Kołodziejczyk

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatu Sochaczewskiego, ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew;
(celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)
2. Urząd Gminy Iłów, ul. Płocka 2, 96-520 Iłów;
(celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej informacji za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)
3. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni;
4. Aa.