UWAGA:
Rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia mają charakter orientacyjny.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do wykonania odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzędnych uzbrojenia.

Projektowany teren
Istniejący teren

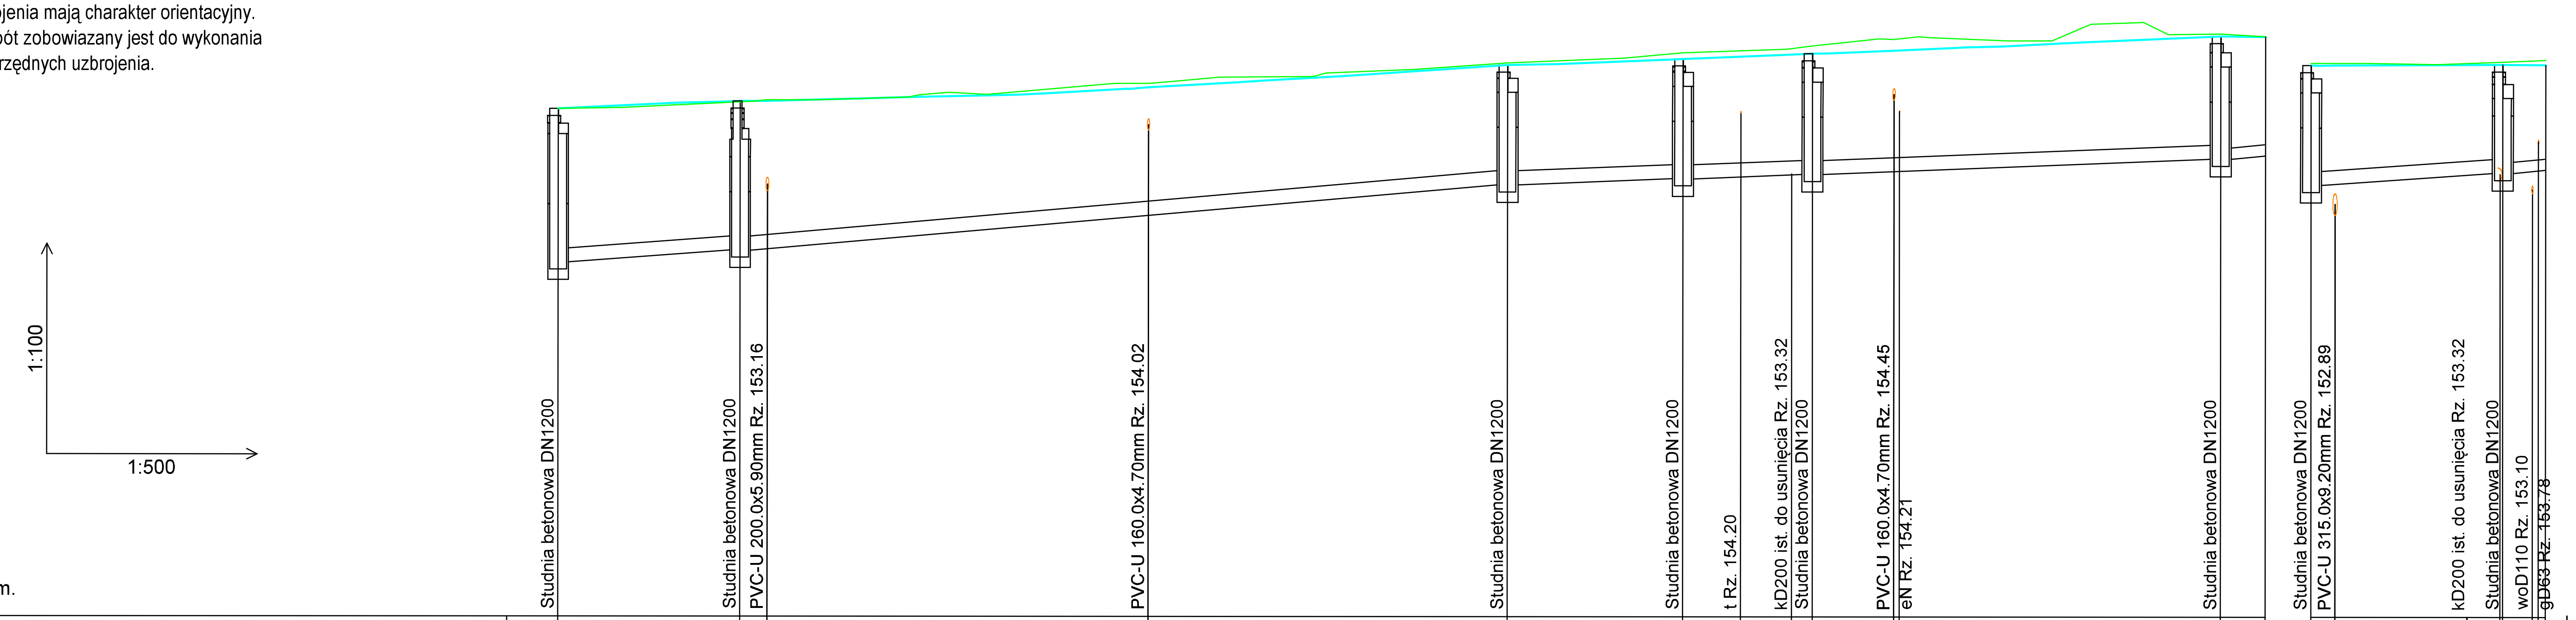

POZIOM PORÓWNAWCZY 147.00 m n.p.m.

Punkt	PROJEKTOWANA RZĘDNA TERENU	RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU	ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	ODLEGŁOŚĆ
Sks1 – Studnia betonowa DN1200	154.24	154.24	152.05	2.20	2.15	0.00
Sks2 – Studnia betonowa DN1200	154.35	154.34	152.22	2.12	2.07	12.98
PVC-U 200.0x5.90mm Rz. 153.16	154.35	154.37	152.24	2.13	2.08	14.92
PVC-U 160.0x4.70mm Rz. 154.02	154.55	154.60	152.72	1.83	1.78	42.10
Sks3 – Studnia betonowa DN1200	154.87	154.90	153.16	1.70 / 1.71	1.65 / 1.67	67.70
Sks4 – Studnia betonowa DN1200	154.96	155.05	153.25	1.70 / 1.72	1.65 / 1.67	80.22
t Rz. 154.20	154.99	155.08	153.28	1.72	1.67	84.34
kD200 ist. do usunięcia Rz. 153.32	155.02	155.10	153.30	1.72	1.67	87.97
Sks5 – Studnia betonowa DN1200	155.03	155.15	153.31	1.72 / 1.73	1.67 / 1.68	89.45
PVC-U 160.0x4.70mm Rz. 154.45	155.08	155.24	153.35	1.73	1.68	95.27
eN Rz. 154.21	155.08	155.25	153.35	1.73	1.68	95.66
Sks6 – Studnia betonowa DN1200	155.28	155.32	153.53	1.75	1.70	118.56
	155.28	155.28	153.58	1.70	1.75 / 1.69	121.76
Sks3 – Studnia betonowa DN1200	154.87	154.90	153.16	1.71	1.63	0.00
PVC-U 315.0x9.20mm Rz. 152.89	154.87	154.90	153.17	1.70	1.62	1.71
kD200 ist. do usunięcia Rz. 153.32						
Sks7 – Studnia betonowa DN1200	154.88	154.92	153.33	1.55	1.47	13.49
woD110 Rz. 153.10	154.88	154.94	153.36	1.52	1.44	15.79
gD63 Rz. 153.78	154.88	154.94	153.37	1.51	1.43	16.22
	154.88	154.95	153.38	1.50	1.42	16.74

Odcinek	SPADKI, DŁUGOŚCI	MATERIAŁ, ŚREDNICA
Sks1 – Sks2	1.50% 12.98m	PVC-U 200.0x5.90mm
Sks2 – Sks3	1.77% 54.72m	PVC-U 200.0x5.90mm
Sks3 – Sks4	0.80% 12.52m	PVC-U 200.0x5.90mm
Sks4 – Sks6	0.80% 38.34m	PVC-U 200.0x5.90mm
za Sks6	2.00% 3.20m	PVC-U 160.0x4.70mm
Sks3 – Sks7	1.41% 13.68m	PVC-U 200.0x5.90mm
za Sks7	2.00% 3.06m	PVC-U 160.0x4.70mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BIURO INŻYNIERSKIE Łukasz Widalski
ul. Truskawkowa 5, Szczęsna, 05-600 Grójec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY WIATRACZNEJ W GRÓJCU NA ODCINKU OD UL. WYSZYŃSKIEGO DO UL. MATEJKI

INWESTOR
Burmistrz Miasta i Gminy Grójec
ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

BRANŻA: Sanitarna	FAZA PROJEKTU: Projekt wykonawczy		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Magda Duraj	NUMER UPRAWNIEŃ: MAZ/0088/PWBS/20 w specjal.instalacyjnej	PODPIS	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grzegorz Gliński	NUMER UPRAWNIEŃ: MAZ/0059/POOS/12 w specjal.instalacyjnej	PODPIS	
TYTUŁ RYSUNKU: Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej			
DATA: 04.2022	SKALA: 1:500/1:100	ARKUSZ: 1/1	NUMER RYSUNKU: PW 03.03