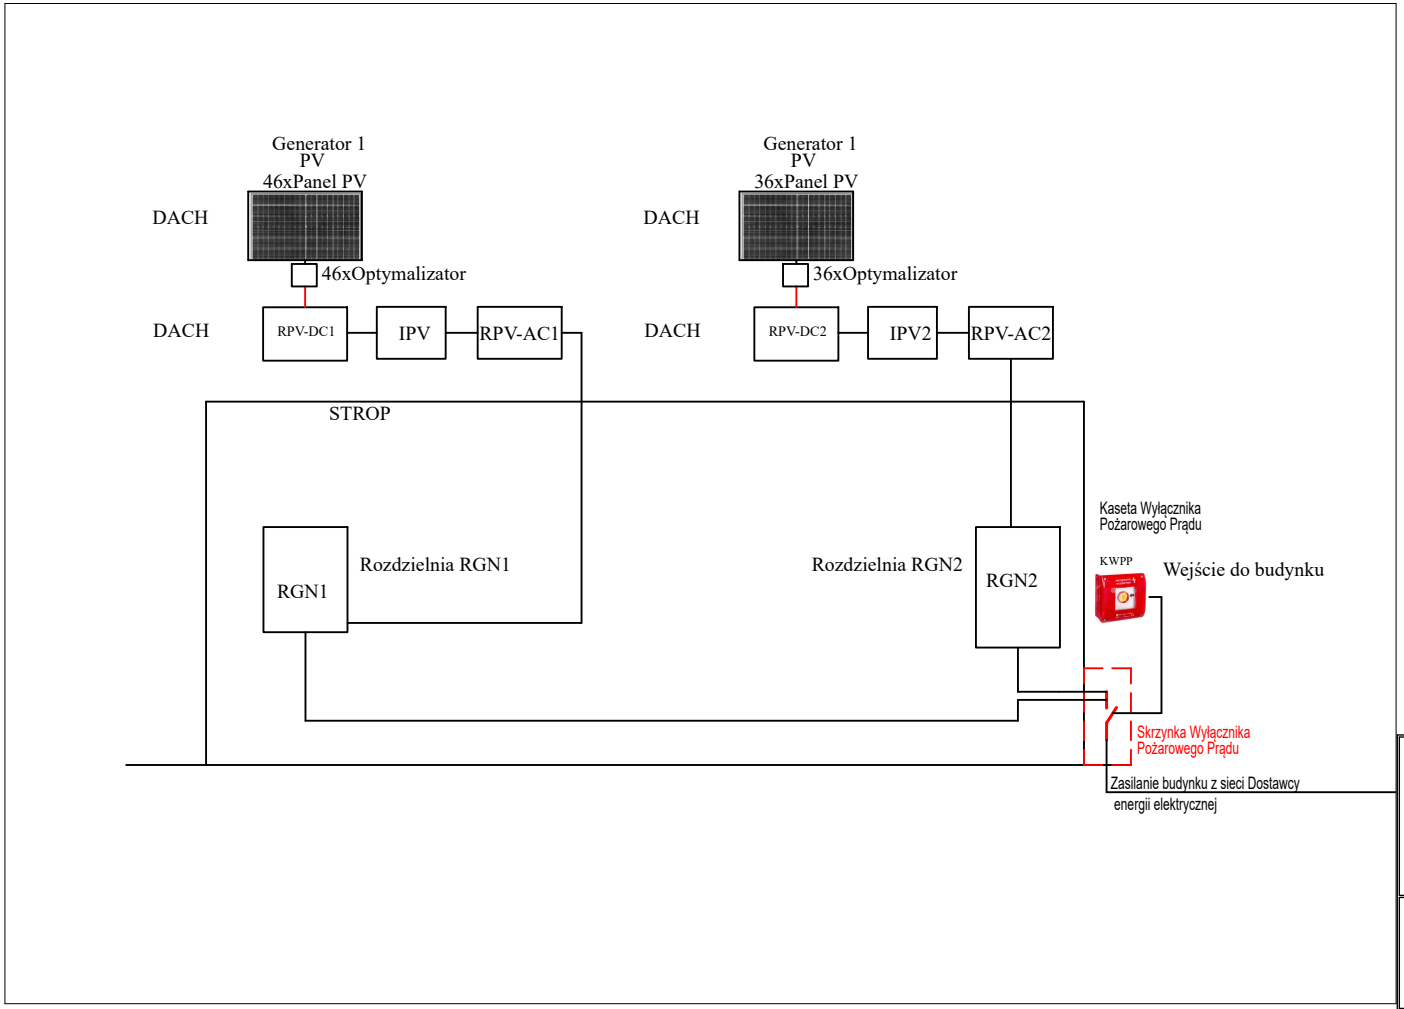


UWAGA

System Wyłacznika Pożarowego Prądu dla budynku ZAPO w Grójcu wg oddzielnego opracowania.

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłaczenie zasilania
Układ sieci : TN-C-S

[illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBIEKT | Termomodernizcja budynku Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Grójcu przy ul. Laskowej 6 w Grójcu w zakresie docieplenia stropodachu i montażu instalacji fotowoltaicznej<br>działka nr ew. 3370/1, | | BRANŻA<br>ELEKTR. |
| INWESTOR | Gmina Grójec<br>ul. Józefa Piłsudskiego 47<br>05-600 Grójec | | STADIUM<br>PROJEKT WYKONAWCZY |
| TREŚĆ OPRACOWANIA | SCHEMAT BLOKOWY SIŁOWNI FOTOWOLTAICZNYCH | | DATA<br>MAJ 2022 |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inz. Marian Szpindor<br>upr. nr BUA–III–8386/9/89<br>specjalność inst.elektryczne | | SKALA |
| SPRAWDZIŁ | | | NR RYS.<br>5 |