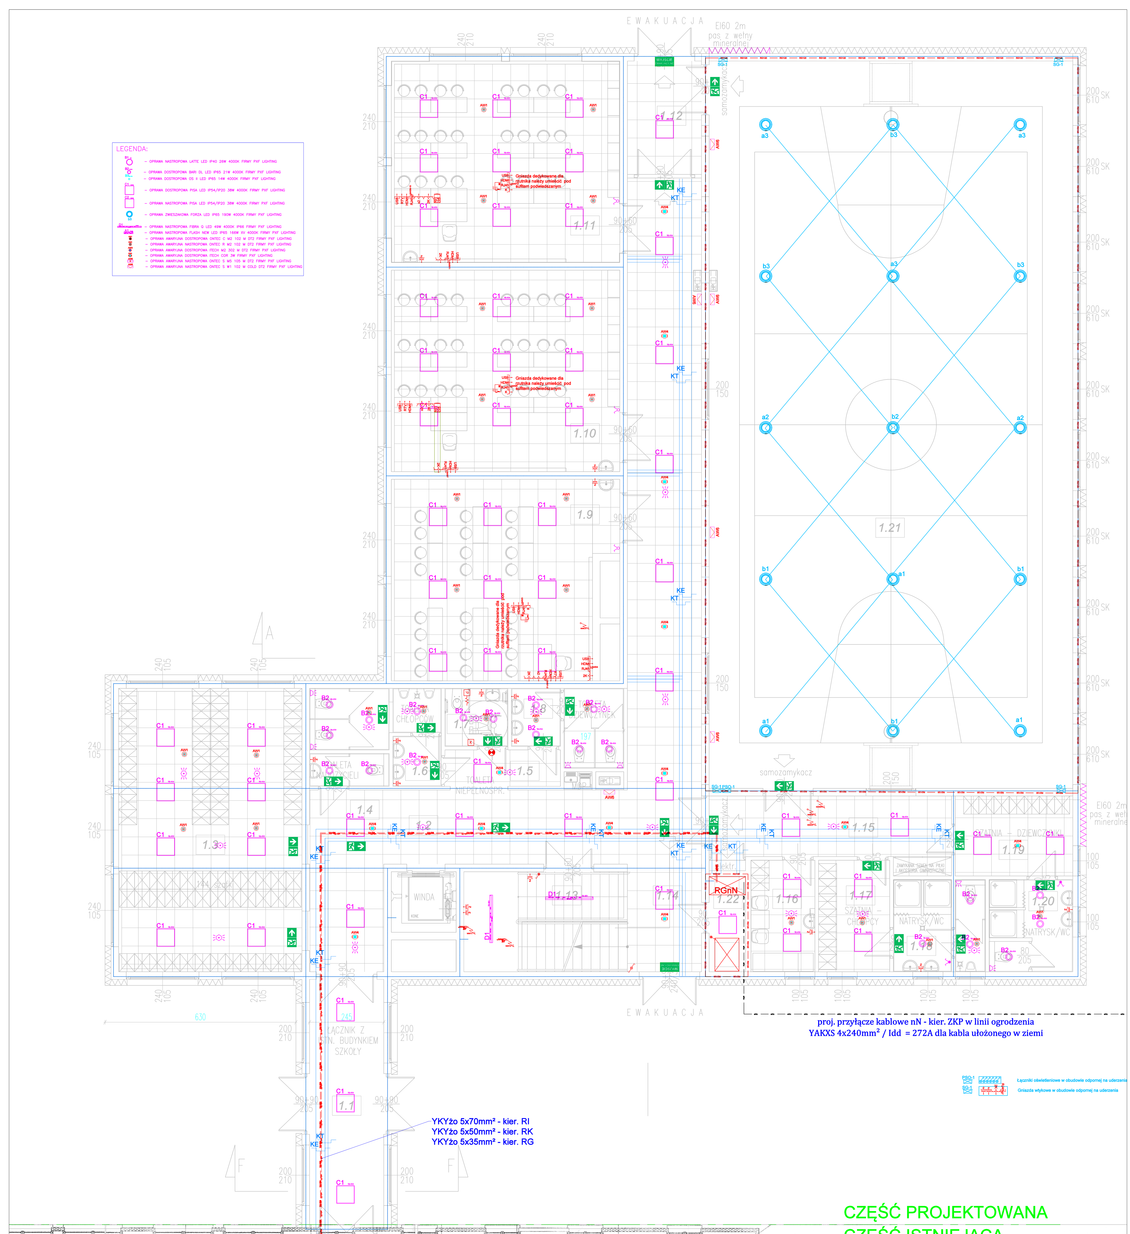
EWAKUACJA
E160 2m poz. z wełny
proj. przyłącze kablowe nN - kier. ZKP w linii ogrodzenia
YAKXS 4x240mm² / Idd = 272A dla kabla ułożonego w ziemi
Łącznik oświetleniowy w obudowie odpornej na uderzenia
Gniazda wtykowe w obudowie odpornej na uderzenia
YKYżo 5x70mm² - kier. RI
YKYżo 5x50mm² - kier. RK
YKYżo 5x35mm² - kier. RG
CZĘŚĆ PROJEKTOWANA
CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA
Rozdzielnica RK
Rozdzielnica R1
Rozdzielnica RG
Rozdzielnica RI/ZP
WC ppoż
0.4a Pom. porządk. 2,74m² płytki ceram.
0.6 skład leżaków 4,92m² panele podł.
0.4 WC dla niepeł. 5,68m² płytki ceram.
0.3 szatnia 5-latków 20,60m² wykł.elastyczna
0.2 szatnia 82,31m² wykł. elast.
0.16a korytarz 1,90m² brudownik
0.16 m. prod. suchych 9,84m² płytki ceram.
0.17 zmywalnia 13,38m² płytki ceram.
0.19 pom na odpady 3,04m² płytki ceram.
0.18 stołówka 66,34m² wykl.elastyczna
0.8 korytarz 15,29m² płytki ceram.
0.15 pom. na naczynia 4,56m² płytki ceramiczne
0.14 kuchnia 29,51m² płytki cer.
0.12 p.p.kuchni 6,89m² wykl.elast.
0.1 korytarz 31,70m² wykl. elast.
0.10 Klatka schodowa 13,05m² gres
0.9 Sala zajęć 32,35m² panele
0.8 Biuro 16,11m² wykł. PCV
0.13 Sala zajęć 42,03m² wykł. PCV
0.12 Kuchnia 10,96m² wykl.PCV
0.11 Przedsionek 4,04m² wykł. PCV
płytki ceramiczne
0.7 Pom.gosp. 3,16m² płytki cer.
0.6 WC 16,11m² pl.c.
0.5 Przedsion. 1,56m² płytki cer.
0.4 Sala zajęć 41,25m² wykł. PCV
0.1 Wiatrołap 4,70m² gres
0.2 Korytarz + kl.schod. 95,15m² gres
0.14 Korytarz 49,62m² płytki cer.
0.20 SEKRETARIAT 28,38m² płytki ceram.
LGY 5x 70mm² - 7 m, w rurze osłonowej DVK Ø75
1 - Kuchnia 4-płytowa gaz
2 -Patelnia elektryczna
3 -Taboret grzewczy gazow
4 -Kocioł warzelny pojemn
5 -Okap centralny
6 -Szatkownica
7 -Bemar
8 -Krajalnica żywności
9 -Szafa chłodnicza 500l
10 -Chłodziarka do przecho
11 -Okap przyścienny z wen
12 -Waga elektroniczna 2kg
13 -Zlewozmywak dwukom
14 -Stół roboczy 120x60
15 -Regał 120x60x200
16 -szafa 120x60x200
17 -Wilk do mięsa
19 -Zmywarka kapturowa
20 -Okap przyścienny z wen
21 -Szafa przelotowa 130x6
23 -Obieraczka z seperatore
24 -Naświetlacz jaj 210x60x
25 -Zamrażarka skrzyniowa
26 -Chłodziarka do przecho
Istniejącą rozdzielnice RI należy wymienić na nową o stopniu ochrony min IP30,oraz prądzie znamionowym min. 160 A. Oraz zabezpieczyć rozłącznikiem głównym Vistop 32 - 160 A. Istniejące Złącze pomiarowe znajdujące się w RI należy zlikwidować oraz zabudować nowe na zewnątrz budynku z półpośrednim układem pomiarowym w obudowie termoutwardzalnej.
LEGENDA SYMBOLI ELEKTRYCZNYCH:
łącznik instalacyjny podwójny
łącznik instalacyjny schodowy
łącznik instalacyjny pojedynczy
gniazdo elektryczne
gniazdo elektryczne trójfazowe
Wykaz rozdzielnic:
RG-rozdzielnica głó
R1-rozdzielnica kuc
Rk-rozdzielnica kuc
RI-rozdzielnica istn
Wysokość montowania osprz
- łączniki i przyciski 1,4 m
- gniazda wtykowe 0,3 m ora
dokładną lokalizację gniazd
realizacji z użytkownikiem
Ochrona od porażeń:
- Przed dotykiem bezpośredni
robocza
- przed dotykiem pośrednim -
samoczynne wyłączenie zasil
UWAGI !!!:
Szczegóły wykonania inst
w części opisowej projektu
PROJEKT BUDOWLANY BRANŻOWY I PRZEDMIOTY BUDYNKU Publiczność Szkoły
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku gminnej i budowa kanalizy sanitarnej
Dokumentacja projektowa obowiązkowo uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
Rozmieszczenie punktów oświetleniowych podstawowego, awaryjnego oraz gniazd wtykowych - PARTER
OWNA GRÓJEC ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Działka nr ewid. 1577/1, obręb 0020 Leszczyzna, j. ew. 140602_5 Grójec - obszar wiejski
projekt budowlany
instalacja elektryczna
mgr inż. Krzysztof Skrzyński upr. WKŁ/0147/PWOK/08
mgr inż. Beata Kalisz upr. WKŁ/0546/PWOK/14
instalacja elektryczna
ze źródeł fotowoltaicznych
czerwiec 2024
skala: 1:50
IE-03-1