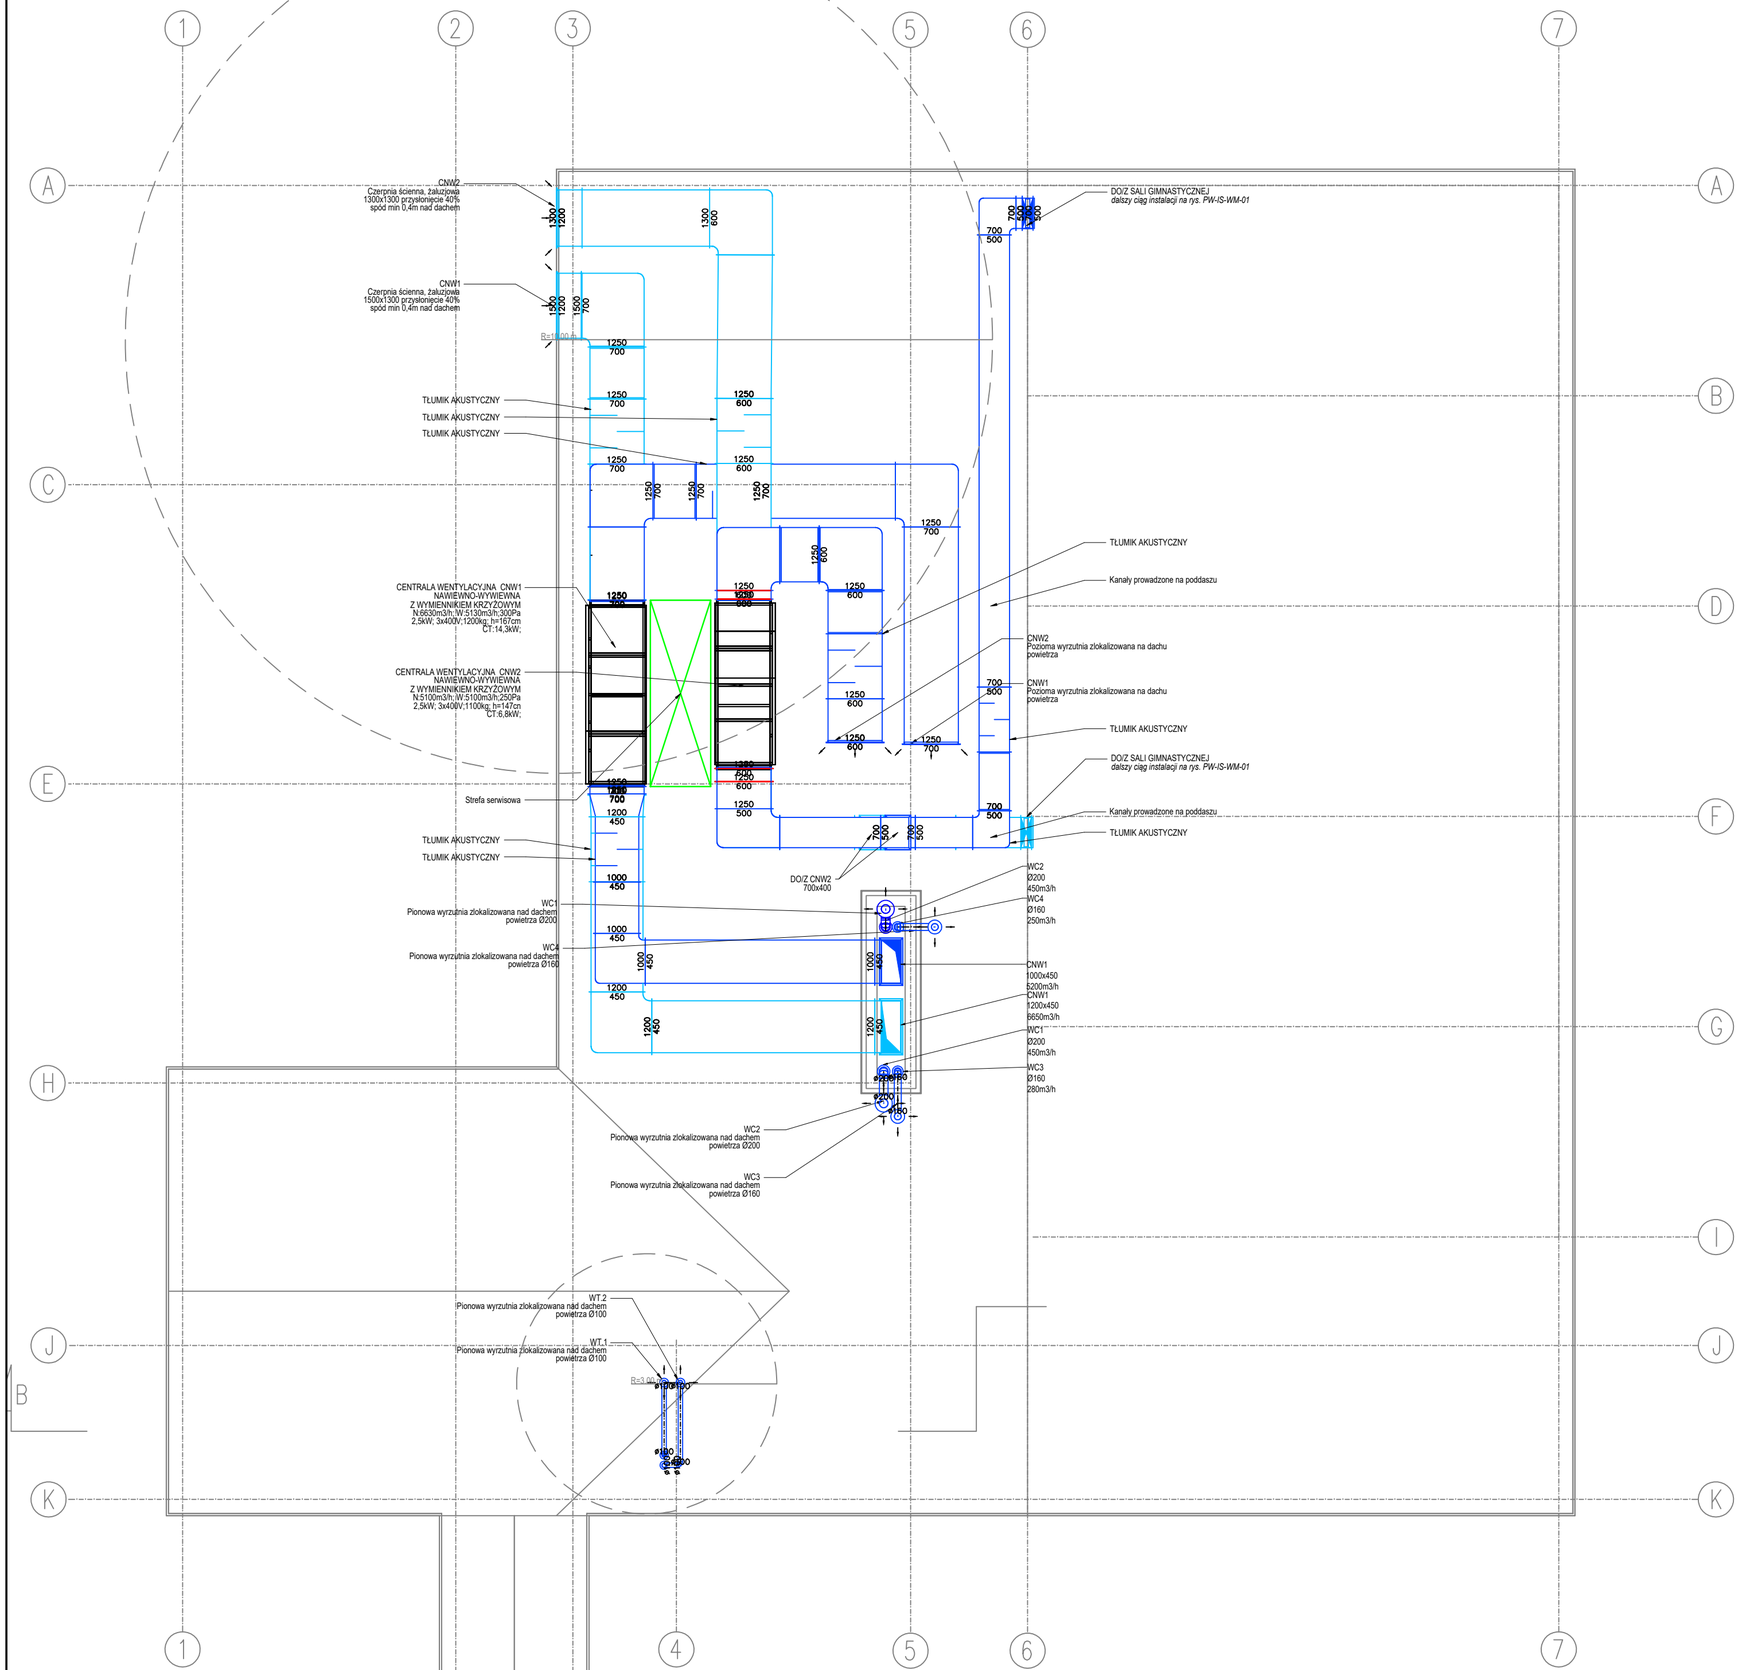

LEGENDA

- KANAŁY NAWIEWNE PROSTOKĄTNE
- KANAŁY WYWIEWNE PROSTOKĄTNE
- KANAŁY NAWIEWNE OKRĄGŁE
- KANAŁY WYWIEWNE OKRĄGŁE
- KANAŁY ELASTYCZNE TYPU "FLEX"
- WENTYLATOR KANAŁOWY
- TŁUMIK AKUSTYCZNY PROSTOKĄTNY
- TŁUMIK AKUSTYCZNY OKRĄGŁY
- PRZEPUSTNICA REGULACYJNA PROSTOKĄTNA WIELOPŁASZCZYZNOWA
- PRZEPUSTNICA REGULACYJNA OKRĄGŁA
- KP 500x200 — KLAPA POŻAROWA PROSTOKĄTNA
- KP Ø100 — KLAPA POŻAROWA OKRĄGŁA
- ZW - ZAWÓR WENTYLACYJNY WYWIEWNY
- ZN - ZAWÓR WENTYLACYJNY NAWIEWNY
- ANEMOSTAT WENTYLACYJNY NAWIEWNY Z PUSZKĄ ROZPRĘŻNĄ
- ANEMOSTAT WENTYLACYJNY WYWIEWNY Z PUSZKĄ ROZPRĘŻNĄ
- DYSZA DALEKIEGO ZASIĘGU
- KP+P - KRATA NAWIEWNA Z RUCHOMYMI LAMELAMI W POZIOMIE Z PRZEPUSTNICĄ ORAZ RAMKĄ MONTAŻOWĄ
- KP+P - KRATA WYWIEWNA Z RUCHOMYMI LAMELAMI W POZIOMIE Z PRZEPUSTNICĄ ORAZ RAMKĄ MONTAŻOWĄ
- TR- KRATA TRANSFEROWA MONTOWANA W ŚCIANIE
- TRANSFER POPRZEZ NIESZCZELNOŚĆ W DRZWIACH (PODCIĘCIE, OTWORY)
- NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
- PRZESTRZEŃ SERWISOWA

UWAGI:
- KANAŁ WENTYLACYJNE PROWADZONE W BUDYNKU NALEŻY ZAIZOLOWAĆ I ZOLACJĄ Z WEŁNY MINERALNEJ O GR. 4CM W PŁASZCZU OCHRONNYM Z FOLII ALUMINIOWEJ I DODATKOWYM PŁASZCZU Z BLACHY OCYNKOWANEJ
- KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ OD CZERPNI CO CENTRALI ORAZ Z CENTRALI PO STRONIE NAWIEWNEJ I WYCIĄGOWEJ NALEŻY ZAIZOLOWAĆ ZOLACJĄ Z WEŁNY MINERALNEJ O GR. 80CM W PŁASZCZU OCHRONNYM Z FOLII ALUMINIOWEJ I DODATKOWYM PŁASZCZU Z BLACHY OCYNKOWANEJ
- KANAŁY NALEŻY WYPOSAŻYĆ W REWIZJĘ UMOŻLIWIAJĄCE ICH CZYSZCZENIE.
- WENTYLATORY ORAZ CENTRALE WENT. NALEŻY POŁĄCZYĆ Z INSTALACJĄ POPRZEZ KRÓĆCE ELASTYCZNE
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA P.POŻ. NALEŻY ZABEZPIECZYĆ KLAPMI POZAROWYMI, PRZEPUSTAMI OGNIOOCHRONNYMI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRÓD
- ELEMENTY NAWIEWNE I WYWIEWNE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z INSTALACJĄ KANAŁAMI ELASTYCZNYMI TYPU "FLEX"
- INSTALACJE WENTYLACJI NALEŻY WYKONAĆ W ŚCISŁEJ KOORDYNACJI Z INNYMI BRANŻAMI

Jednostka projektowa:
ZALEWSKI PROJEKTOWANIE I NADZORY
Przemysław Zalewski i Wspólnicy
ul. Józefa Piłsudskiego 6B lok. 15. 05-600 Grójec
tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26

INWESTOR Gmina Grójec
ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

OBIEKT Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bajkopisarzy Świata wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej i budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj.10m^3
dz. nr ew.157/1, obręb 0020 Lesznowola
jedn. ew. 140605_5 Grójec

TREŚĆ RYSUNKU
Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut dachu

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11 spec. instalacyjna		DATA	06.2021
OPRACOWAŁ	mgr Aleksander Goc		SKALA	1:100
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Przemysław Konarzewski nr upr. MAZ/0585/PBS/17 specjalność instalacyjna		RYS. NR	PW-IS-WM-03