


Schemat systemu alarmowego impulsowego

- UWAGI:
- SCHEMAT INSTALACJI WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI JEST UPROSZCZONY - INSTALACJĘ NALEŻY WYKONAĆ POD NADZOREM UPRAWNIONEGO ELEKTRYKA WG DTR URZĄDZENIA
  - POŁĄCZENIA PRZEWODÓW SYGNALIZACYJNYCH W ZESPOŁACH ZŁĄCZY WYKONAĆ ZA POMOCĄ ZŁĄCZEK ZACISKOWYCH I ZALUTOWAĆ
  - WYKRYTE PRZERWANIE CIĄGŁOŚCI PRZEWODÓW INSTALACJI ORAZ ZWARCIE POMIĘDZY PRZEWODAMI A RURĄ STALOWĄ DYSKWALIFIKUJE ELEMENT PREIZOLOWANY DO WMONTOWANIA W SIEĆ

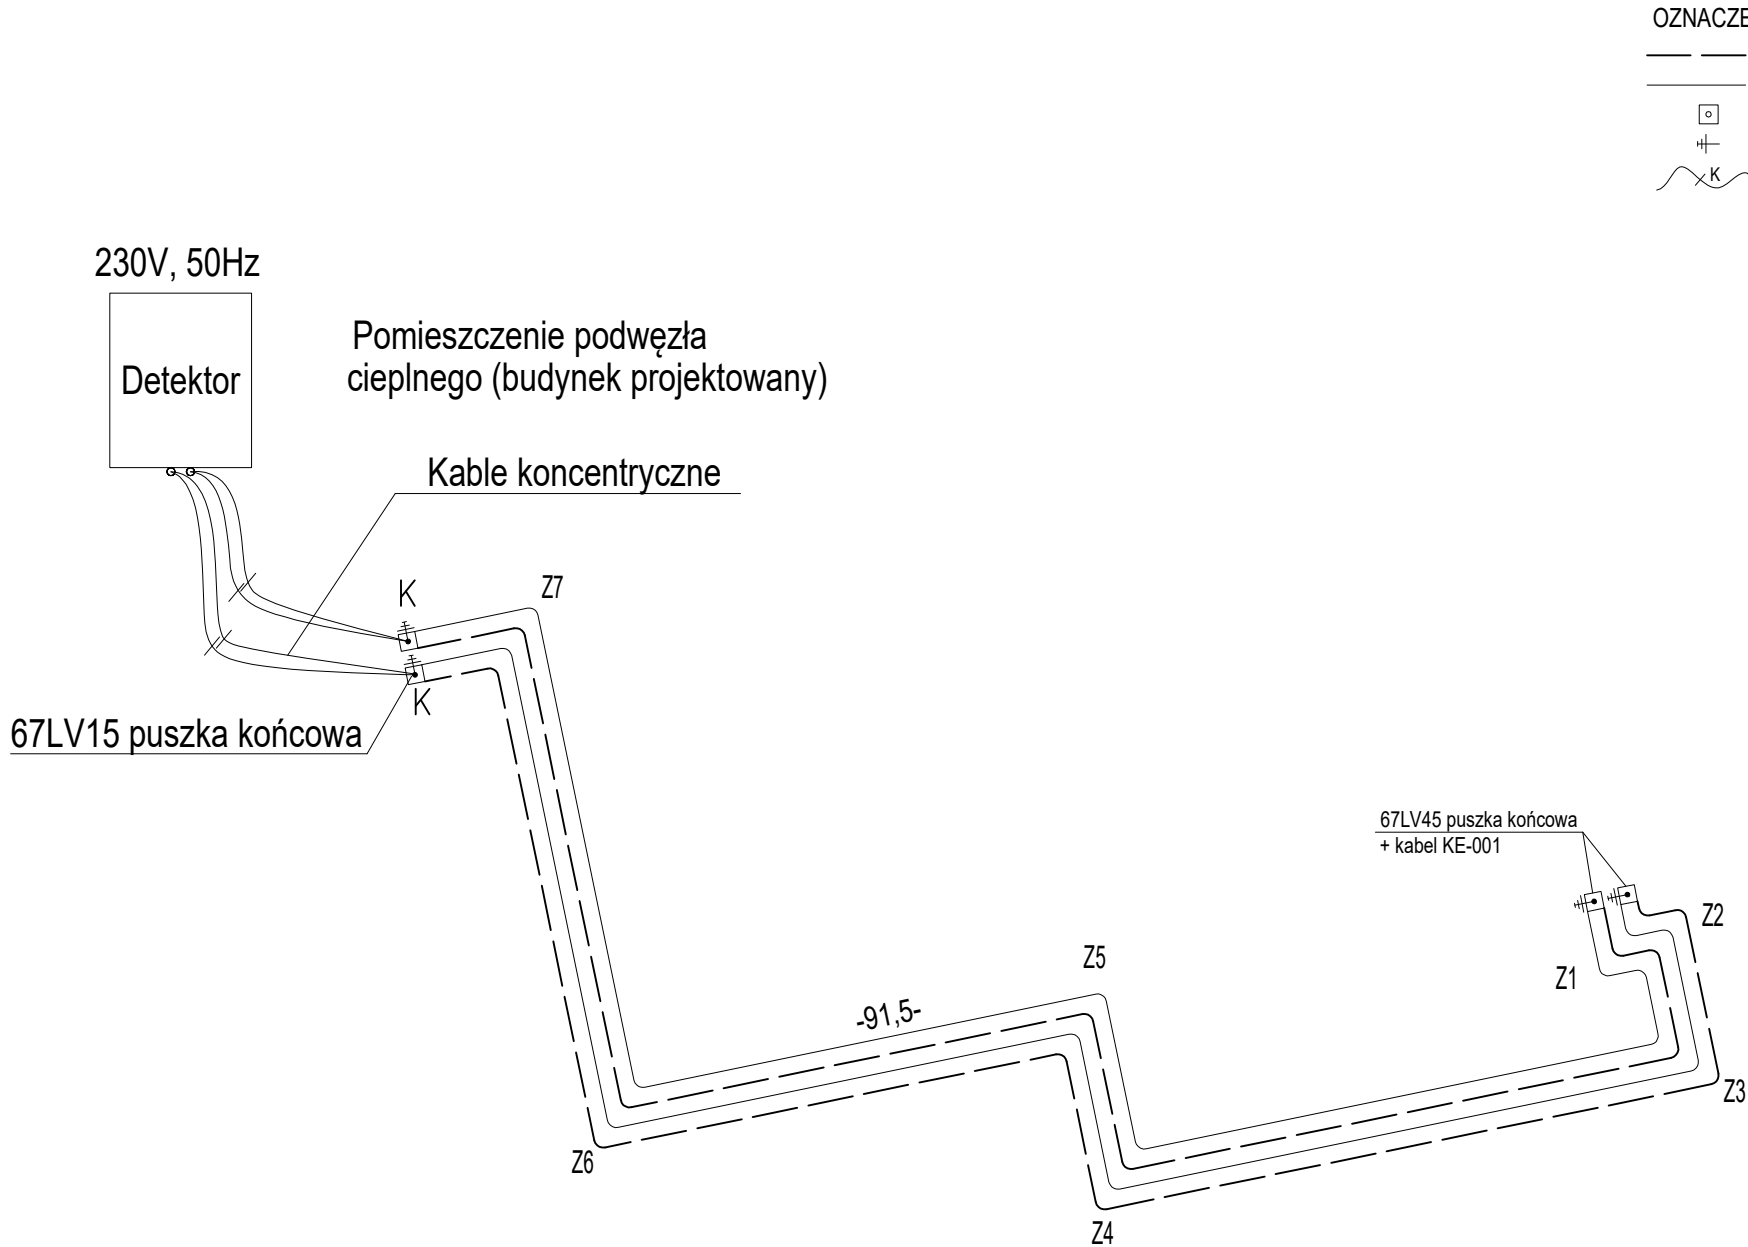

- OZNACZENIA:
- PRZEWÓD MIEDZIANY
  - PRZEWÓD MIEDZIANY OCYNOWANY
  - UNIWERSALNA PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA
  - UZIEMIENIE
  - KABEL POŁĄCZENIOWY DETEKTORA - KABLE KONCENTRYCZNE (3m lub 5m)

<div><div>Jednostka projektowa:<div><div><div>ZALEWSKI</div><div>PROJEKTOWANIE I NADZORY</div></div></div><div>Przemysław Zalewski i Wspólnicy ul. Józefa Piłsudskiego 6B lok. 15. 05-600 Grójec tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26</div></div></div>				
INWESTOR Gmina Grójec ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec				
OBIEKT Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bajkopisarzy Świata wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej i budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj.10m³ dz. nr ew.157/1, obręb 0020 Lesznowola jedn. ew. 140605_5 Grójec				
TREŚĆ RYSUNKU Schemat systemu alarmowego impulsowego sieci ciepłowniczej				
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11 spec. instalacyjna		DATA	06.2021
			SKALA	BS
OPRACOWAŁ	inż. Natalia Ciereszko		RYS. NR PW-IS-PZT-06	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Przemysław Konarzewski nr upr. MAZ/0585/PBS/17 specjalność instalacyjna			