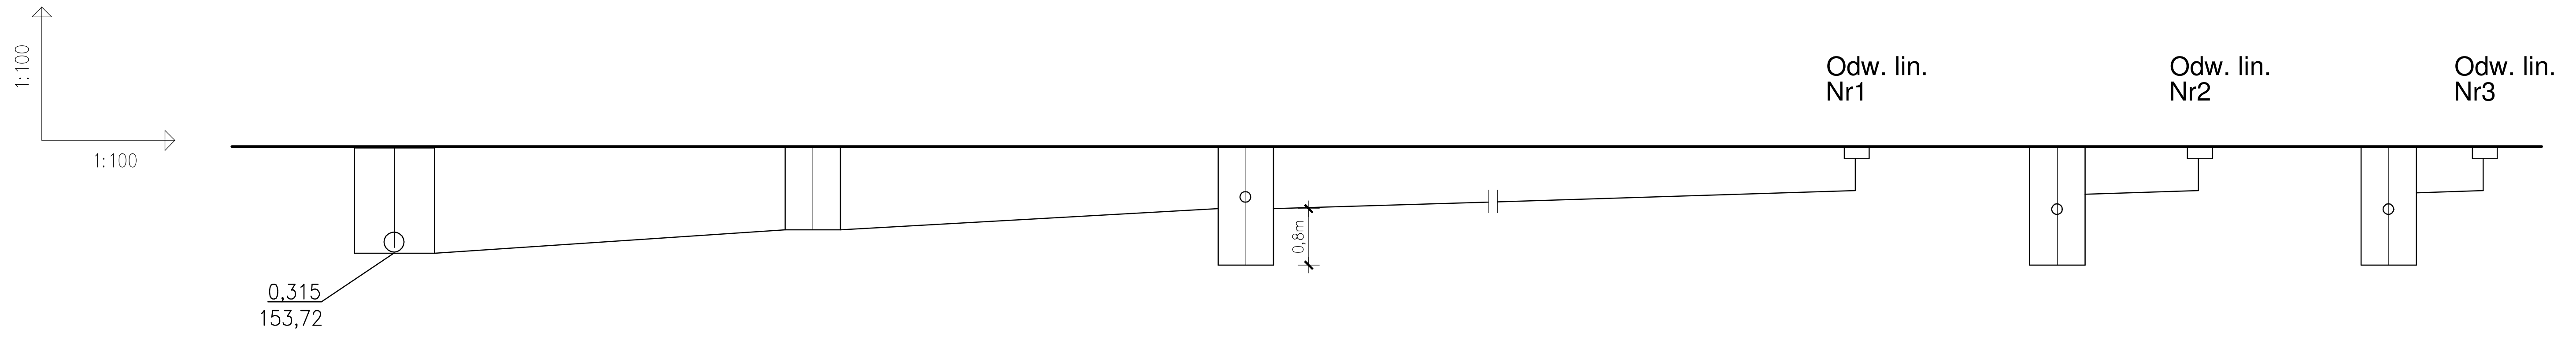

	S01	S1	S2	OL–1	S2	OL–2	S2	OL–3
	istn. st. bet. 1200	proj st. PVC 600, właz typu D	proj st. PVC 600, właz typu D proj st. osadnikowa					
RZĘDNA TERENU	155,49	155,49	155,46	155,29	155,29	155,29	155,29	155,29
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	153,89 154,17	154,13	154,48	154,59	154,31	154,59	154,31	154,59
ZAGŁĘBIENIE RUROCIĄGU	1,60 1,28	1,36	0,98	0,70	0,81	0,70	0,82	0,70
SPADKI, DŁUGOŚCI	2,7% 13m		1% 28m		5% 2,2m		8% 1,5m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC 0,20		PVC 0,16		PVC 0,16		PVC 0,16	
ODLEGŁOŚCI	0,00	6,50	13,00	41,00	0,00	2,20	0,00	1,50

REMONT NAWIERZCHNI LODOWISKA SEZONOWEGO NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W GRÓJCU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec
j. ewid. 140605_4, dz. ew. nr 275, obręb 0001

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
Gmina Grójec
ul. Józefa Piłsudskiego 47
05-600 Grójec

Woźnicki, Zdanowicz
ARCHITEKCI
02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 157 lok.6

AUTORZY
projekt: mgr inż. Maria Ignaczewska
nr upr. St-121/86

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

branża: SANITARNA
data: 14.06.2022 skala: 1:500
Z.L-03