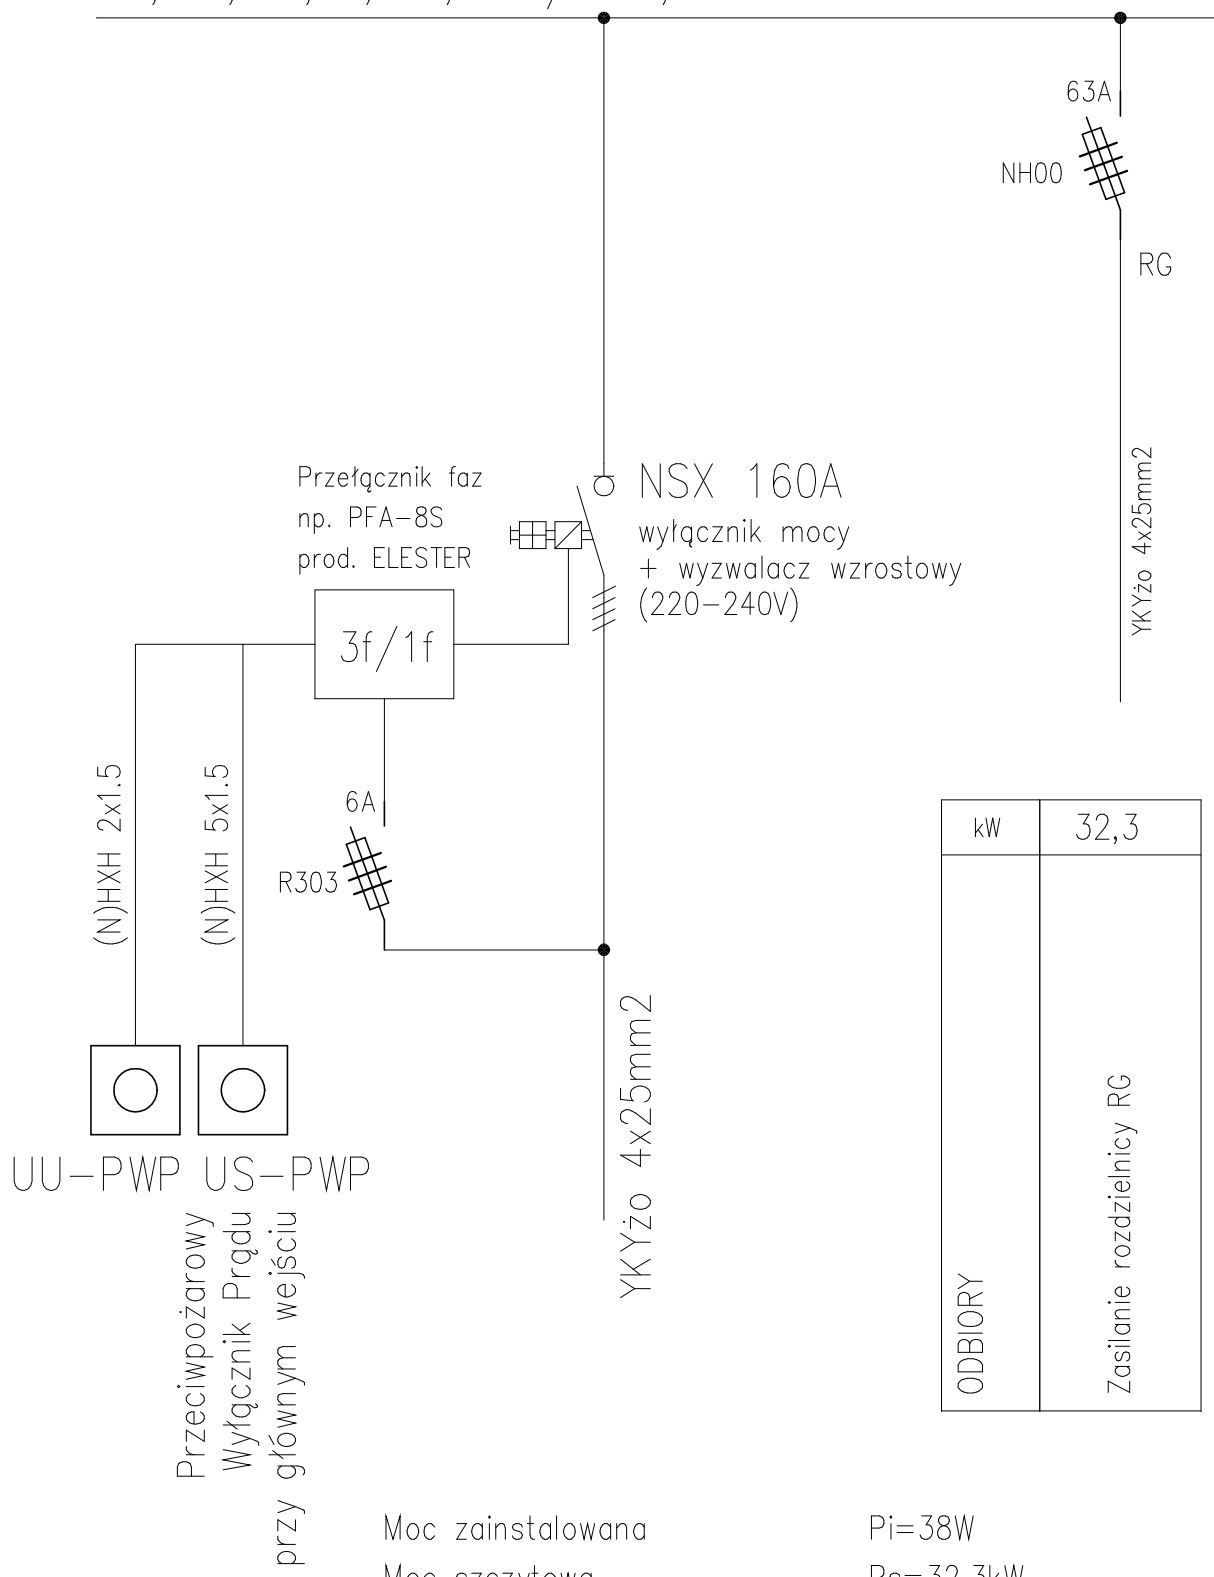

Moc zainstalowana	Pi=38W
Moc szczytowa	Ps=32,3kW
Wsp. zapotrzeb. mocy	kz=0,85
Prąd znamionowy	In=51,8A
Sieć rozdzielcza	TNC-S

Uwagi:
Należy zastosować certyfikowany wyłącznik przeciwpożarowy
Rozdzielnica z twozywa na fundamencie prefabrykowanym
Zasilanie: od dołu; odpływy: do dołu

A

Schemat podłączenia głównego wyłącznika prądu z sygnalizacją stanu

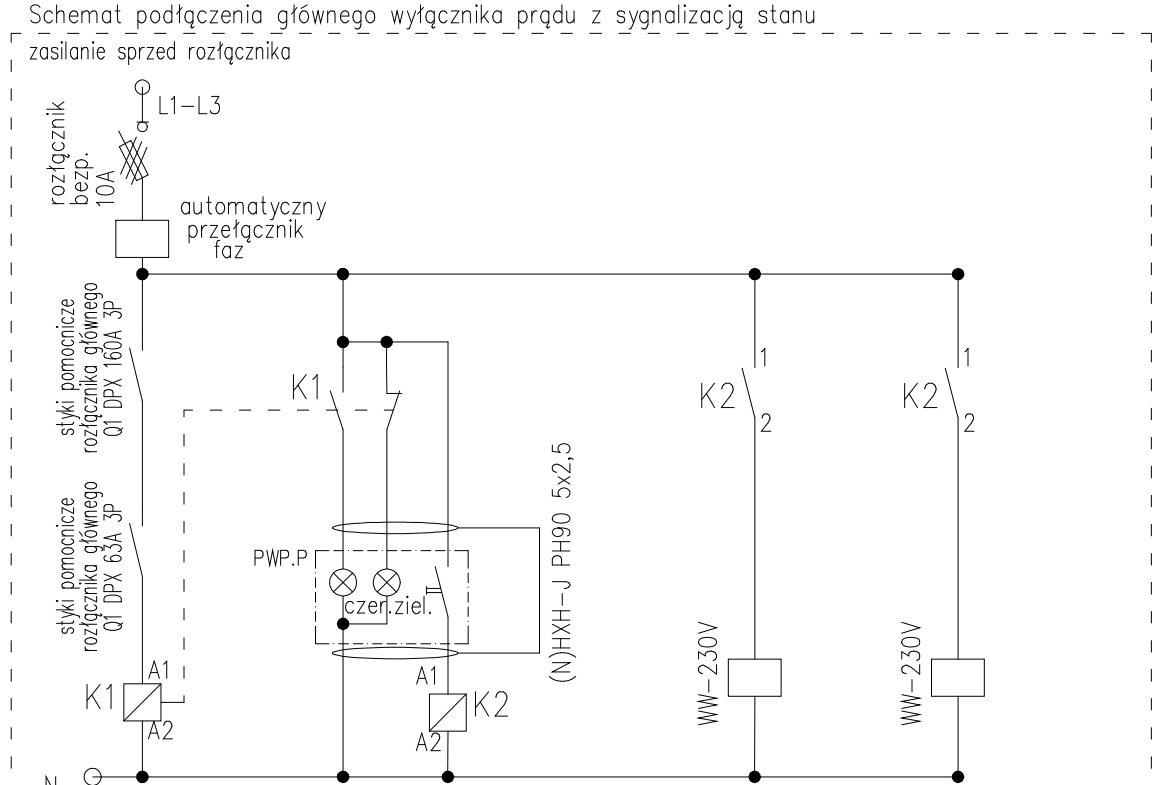



Główny wyłącznik prądu
Sygnalizacja:
dioda czerwona - tryb gotowości
dioda zielona - brak napięcia
na rozłączanych tablicach

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ
BUDOWA OBIEKTU TYMCZASOWEGO
- SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ,
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE
Częstoniew - Kolonia 60, 05-600 Grójec
działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec

ETAP: PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:
Gmina Grójec
ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

Woźnicki, Zdanowicz
ARCHITEKCI
02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 157 lok.6

AUTORZY:

Projekt.:	mgr inż. Daniel Dobrowolski nr upr.: MAZ/0202/PBE/18	
Sprawdz.:	mgr inż. Arkadiusz Bukalski nr upr.: MAZ/0542/PWOE/14	

SCHEMAT RPWP
CERTYFIKOWANEGO WYŁACZNIKA PWP

branża:	ELEKTRYCZNA	E-05
data: 28.05.2024	skala: b.s.	